

**RAPPORTO TECNICO****3^A CAMPAGNA SPERIMENTALE INVERNALE
MONITORAGGIO AMBIENTALE – ATMOSFERA -****ATM- 3^A CI 2016 RT****Committente:** Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.**Oggetto:** Servizio di monitoraggio ambientale ed acustico nel cantiere delle opere strategiche per il Porto di Civitavecchia – 1° lotto funzionale: prolungamento antemurale C. Colombo, Darsene Servizi e Traghetti.**Ordine:** Contratto rep. N. 24.763 Raccolta n. 11.622 [CUP J31G05000000001- CIG 4774505E27]**Note:****N. Pagine:** 62**N. Pagine fuori testo:** 58

Rev.0

						✓
Rev.0	Data : 22/04/2016	Nome file: ATM- 3^A CI 2016 RT	Emesso da: BI-LAB S.r.l.	Autore: G.C Piras	Ver. E. Tidei	Appr. A. Battaglini

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 1 di 62

INDICE

0. INTRODUZIONE	pag. 2
1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE.....	pag.2
1.1 Obiettivi del monitoraggio ambientale.....	pag. 2
1.2 Fasi del monitoraggio ambientale.....	pag. 2
1.3 Identificazione delle componenti	pag. 3
2. PUNTI DI MISURA E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA.....	pag. 4
2.1 Criteri applicati per la localizzazione dei punti di indagine.....	pag. 6
2.2 Indicatori ambientali.....	pag. 8
2.3 Pianificazione delle campagne di misura.....	pag. 8
2.4 Metodiche di rilievo.....	pag. 9
2.5 Strumentazione analitica adottata.....	pag. 10
2.6 Contenuti del Rapporto Tecnico.....	pag. 12
SCHEDE INQUADRAMENTO RICETTORI.....	pag. 14
RISULTATI DELLE MISURE.....	pag. 30

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 2 di 62

0. Introduzione

Le campagne sperimentali condotte con stazioni mobili per il controllo degli inquinanti in atmosfera rientrano nelle prescrizioni di ottemperanza alle delibere CIPE 140/2007 e 2/2008 ed al parere del MATTM DSA-2006- 0021173 del 08.08.2006 e sono riferite al *monitoraggio nelle fasi di cantiere* per la realizzazione delle Opere Strategiche del 1° lotto funzionale che prevedono il prolungamento dell' Antemurale C. Colombo ed interventi di costruzioni della Darsena Traghetti e della Darsena Servizi. Il presente rapporto tecnico è stato redatto tenendo conto degli obiettivi e criteri metodologici riportati nel documento di Piano di Dettaglio al Progetto Esecutivo.

Il monitoraggio ambientale è uno strumento indispensabile per la corretta gestione dell'iter realizzativo dell'opera dal punto di vista dell'inserimento ambientale e consente di verificare che quanto emerso in sede di progetto e S.I.A. sulla base di valutazioni previsionali della fase di indagine in corso d'opera sia effettivamente confermato dalla realtà operativa.

In questo senso il piano di monitoraggio costituisce un elemento di garanzia dal punto di vista ambientale, in quanto consente di individuare, in corso d'opera, impatti sulla matrice aria che sono stati eventualmente sottostimati, sopravvalutati o ignorati in sede di progetto.

1. Caratteristiche generali del monitoraggio ambientale

1.1 Obiettivi del monitoraggio ambientale

In generale, gli obiettivi perseguiti dalle campagne sperimentali di monitoraggio ambientale sono finalizzati:

- alla verifica della conformità alle previsioni individuate nello S.I.A.;
- a fornire elementi di verifica necessari alla corretta esecuzione delle procedure di monitoraggio;
- alla correlazione degli stati *ante-operam*, in corso d'opera e *post-operam*, al fine di valutare l'evolversi della situazione;
- a garantire, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale;
- alla verifica dell'efficacia di eventuali misure di mitigazione di criticità ambientali;

1.2 Fasi del monitoraggio ambientale

La fase temporale a cui si riferisce questo rapporto tecnico è la fase di cantiere in corso d'opera. Il monitoraggio in corso d'opera comprende il periodo previsto di realizzazione dell'infrastruttura, dall'apertura dei cantieri fino al loro smantellamento ed al ripristino dei siti. Questa fase è strettamente legata all'avanzamento dei lavori e può essere influenzata dalle eventuali modifiche nella localizzazione ed organizzazione dei cantieri. Pertanto il monitoraggio in corso d'opera è generalmente condotto per fasi successive e articolate in modo da seguire l'andamento dei lavori.

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 3 di 62

1.3 Identificazione delle componenti

Le componenti naturali ed antropiche individuate nel piano di monitoraggio sono quelle che meglio caratterizzano i potenziali impatti sul territorio. Le componenti ed i fattori ambientali presi in esame in questo rapporto tecnico sono:

- **Atmosfera-** qualità dell'aria-;
- **Clima Acustico**
- **Misure Complementari-** parametri meteorologici standard (temperatura e umidità, direzione e intensità del vento, radiazione globale e netta; pressione e precipitazioni).
Flussi di traffico nelle arterie principali di accesso all'area di cantiere.

2. PUNTI DI MISURA E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Il sito di studio si trova a nord del centro abitato di Civitavecchia all'interno del perimetro portuale e si sviluppa in direzione NO-SE ed è interessato a livello emissivo, dal polo energetico posto al confine nord del cantiere, costituito dalle centrali termoelettriche di Enel Torrevaldaliga Nord e Tirreno Power Torrevaldaliga Sud, mentre ad est rispetto all'area di cantiere, oltre la S.S. n.1 Aurelia, si estende la zona industriale di Civitavecchia con insediamenti a medio-basso contributo emissivo. A sud l'area di cantiere, inserita nell'area portuale, confina con l'attuale accosto dei traghetti, il terminal contenitori e le banchine adibite scarico e deposito di merce sfusa. La stagionalità del traffico con la Sardegna evidenzia una forte variazione delle emissioni nel periodo estivo (mesi di luglio e agosto) che pesa in maniera considerevole sui parametri di inquinamento in particolare nel centro urbano e nell' area portuale e periportuale.

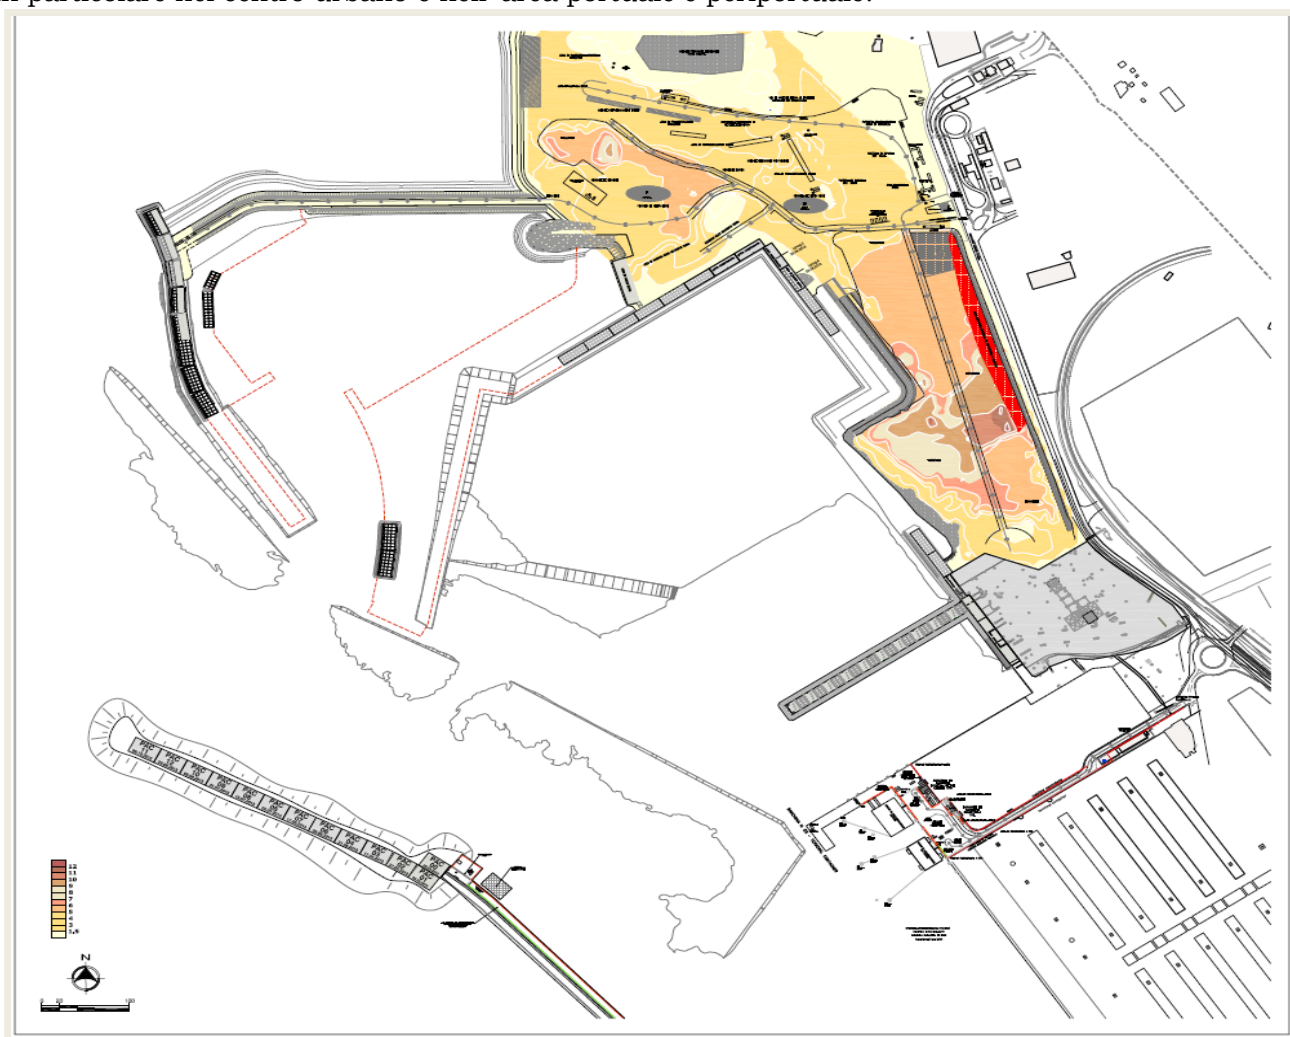


Fig 2.1 - Porto di Civitavecchia – Opere Strategiche - Planimetria della situazione attuale

Dal punto di vista meteoclimatico regionale l'area in esame, rientra nella regione bioclimatica mediterranea, caratterizzata dalla presenza di un periodo estivo arido con scarse precipitazioni e temperature medie elevate. In particolare, la fascia costiera appartiene alla regione mediterranea mentre quella più interna alla regione mediterranea di transizione (**Fig.2.2**) differenziate in funzione della latitudine, altitudine e distanza dal mare.

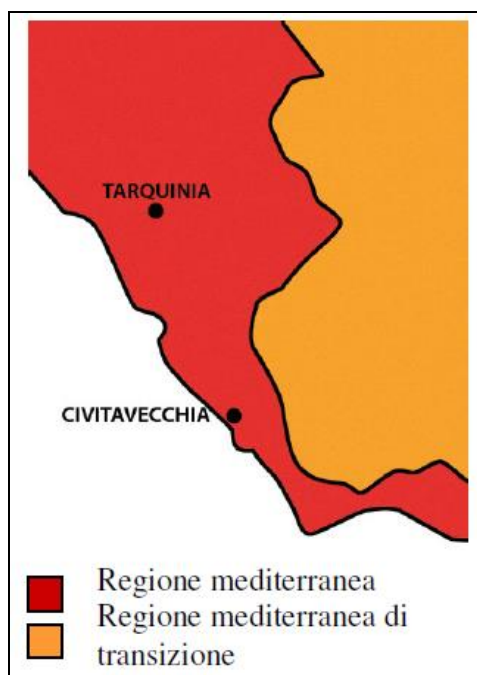


Fig.2.2

L'analisi delle serie storiche dei venti rilevata sul territorio mostra complessivamente tre settori angolari dominanti della direzione di provenienza del vento, da Sud-Est, Nord-Ovest e Sud-Ovest (dati Euro Meteo).

Dal punto di vista orografico, meteo-climatico e del carico emissivo degli inquinanti, Civitavecchia ed i comuni limitrofi sono stati inseriti regionale. nella zona regionale territoriale omogenea denominata **area costiera Nord all'interno della Zona Litoranea 3 (Fig.2.3)** che si estende a NW dell'agglomerato di Roma, lungo la zona costiera fino alla zona del Viterbese e prosegue a sud di Roma fino al confine regionale.

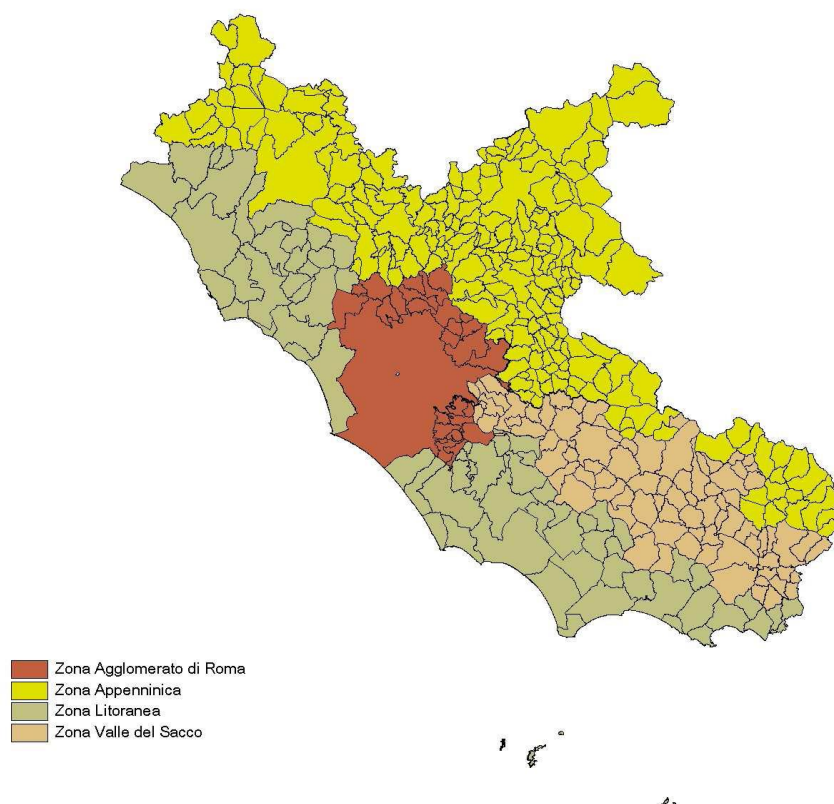


Fig. 2.3 Zone del territorio regionale del Lazio

2.1 Criteri applicati per la localizzazione dei punti di indagine

L'area interessata dagli interventi di realizzazione è costituita dalla porzione più settentrionale dell'area portuale di Civitavecchia.

Sulla base delle informazioni raccolte sulle principali sorgenti emissive che insistono o che esplicano i propri effetti nell'intorno dell'area interessata alla trasformazione i punti di indagine sono stati scelti secondo i seguenti criteri:

- la presenza di ricettori legati ad ambienti abitativi e/o alla presenza di persone fisiche;
- la presenza di realtà che presentino una potenziale sensibilità all'inquinamento atmosferico, o aree di particolare tutela;
- la prossimità alle aree di intervento del cantiere;
- la prossimità alle arterie ove si prevede il maggior contributo di traffico indotto;
- l'idoneità del sito per una corretta caratterizzazione della qualità dell'aria;

Al fine di valutare l'evoluzione della situazione ambientale e per le relative correlazioni con stato *ante operam*, in considerazione che la zona costituita dall'immediato intorno del cantiere è

piuttosto marginale rispetto al centro urbano di Civitavecchia, non si è riscontrata alcuna estesa area residenziale, ma un ridotto numero di insediamenti assimilabili ad ambiente abitativo.

Sono stati presi in considerazione i punti ricettori sensibili presenti negli ambienti abitativi circostanti l'area di intervento e individuati nelle seguenti realtà:

- palazzine residenziali al confine sud dell'area della centrale termoelettrica di TIRRENO POWER; ricettori Zona 1 (indicata nel rapporto come sito "TIRRENO POWER")
- edifici abitativi e Casa di Riposo lungo la via Aurelia; ricettori Zona 5 (indicata nel rapporto come sito "S. RITA")
- residenza in area pertinenziale dell'azienda Molinari; ricettori Zona 2; (indicata nel rapporto come sito "MOLINARI")

La localizzazione dei punti di misura è indicata nella figura seguente (**Fig. 2.1.1**).



Fig. 2.1.1

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 8 di 62

2.2 Indicatori ambientali

Per indicatore ambientale si intende un parametro o più parametri che individuino una o più caratteristiche ambientali osservabile e calcolabile, che sia rappresentativa del fenomeno in esame e che sia confrontabile con valori di riferimento.

Le misure intraprese permettono la valutazione degli indici statistici di riferimento normativo, che variano da inquinante ad inquinante come riportato nelle diverse tabelle del D.Lgs. n.155 del 13 agosto 2010. In particolare nel D.Lgs. n. 155, all'art.7 comma 4, art. 9 commi 1, 4 e 10, comma 2 e art. 16 comma 2 Allegato XI vengono stabiliti per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, materiale particolato, benzene e monossido di carbonio:

- i valori limite e le soglie di allarme e relativi periodi di mediazione;
- i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente;
- la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati;
- le modalità per l'informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme.

I valori di qualità dell'aria sono stati acquisiti, in modo da permettere il calcolo dei valori medi orari e/o giornalieri, come richiesto dalla normativa vigente.

Come indicatori della qualità dell'aria durante l'esecuzione delle misure in continuo sulle postazioni mobili sono stati considerati:

- biossido di zolfo (SO₂);
- ossidi di azoto (NO, NO₂, NO_x);
- monossido di carbonio (CO);
- particolato sottile frazione PM₁₀;
- benzene (C₆H₆).

2.3 Pianificazione delle campagne di misura

Sono previsti due periodi di monitoraggio all'anno, collocati rispettivamente nelle stagioni invernale ed estiva.

La scelta di effettuare due sottoperiodi di misura stagionali si riconduce alla metodica del campionamento stratificato, codificata nella Norma ISO 9359 (edizione 1989) "Air quality. Stratified sampling method for assessment of ambient air quality" che permette di ottimizzare la conduzione dei rilievi di qualità dell'aria in termini di durata e di numero di campionamenti.

La base del campionamento stratificato risiede nella conoscenza delle combinazioni dei fattori influenzanti e che hanno una certa probabilità di dar luogo a condizioni ambientali (ovvero a valori di concentrazione dei diversi inquinanti) significativamente diverse tra loro.

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 9 di 62

Il monitoraggio stagionale effettuato presso i ricettori individuati si riferisce all'esecuzione di un periodo intensivo di misura che risulta rappresentativo del periodo invernale.

Il fattore meteorologico è posto così ai suoi valori climatici estremi e la durata consente l'occorrenza delle prevalenti condizioni meteorologiche e di circolazione più significative e critiche per la dispersione degli inquinanti.

Poiché si è individuata nel traffico veicolare una delle principali fonti di inquinamento atmosferico sul sito e considerando che i valori di picco massimi e minimi corrispondono rispettivamente alle stagioni invernale ed invernale contraddistinte rispettivamente dal massimo e minimo flusso di traffico veicolare turistico. Il presente rapporto tecnico si riferisce agli indici ambientali monitorati nel periodo estivo presso i ricettori sensibili individuati.

2.4 Metodiche di rilievo

La caratterizzazione della qualità dell'aria nell'ambito del progetto prevede, per ciascuna campagna, l'esecuzione di rilievi in continuo dei parametri biossido di zolfo (SO_2), ossidi di azoto ($\text{NO}/\text{NO}_2/\text{NO}_x$), monossido di carbonio (CO), la misura delle concentrazioni di particolato fine (PM_{10}) e benzene in ciascuna delle tre postazioni definite.

Nel caso di misure intensive di rilevamento delle condizioni di qualità dell'aria l'interpretazione dei dati risulterebbe incompleta se non fosse correlata alla situazione meteorologica. Nel quadro generale del processo di valutazione dell'inquinamento atmosferico, infatti, le informazioni meteorologiche risultano essere di importanza basilare assieme alle informazioni riguardanti le emissioni.

A questo riguardo, data la non elevata scala di rappresentatività spaziale delle misure meteorologiche in siti ad orografia complessa, oltre alle misure effettuate in prossimità delle stazioni di monitoraggio saranno considerate anche le misure meteorologiche registrate dalle stazioni meteorologiche fisse già esistenti sul territorio. Dato che la qualità dell'aria di una zona è determinata non solo dalle emissioni (della zona od esterne ad essa) ma anche e soprattutto dalle condizioni della parte bassa della troposfera (cioè dalle caratteristiche medie delle principali variabili meteorologiche e dalla capacità disperdente dell'atmosfera) nel seguente rapporto tecnico saranno rappresentati esclusivamente le rose di vento-concentrazione elaborate per i vari inquinanti.

Mentre verranno elaborati e presentati nel rapporto di campagna le rose di vento totale, rose di vento notturna e rose dei venti diurna e relativi grafici delle frequenze ricorrenti delle velocità del vento.

I dati micro meteorologici rilevati nei sottoperiodi estivo e invernale verranno elaborati e presentati nel rapporto di campagna, in particolare i dati rilevati saranno acquisiti per caratterizzare la

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 10 di 62

stabilità e quindi le proprietà dispersive della parte bassa della troposfera e parametrizzati secondo le classi di stabilità atmosferica di Pasquill.

In aggiunta alla registrazione dell'operatività del cantiere e del traffico indotto dalla costruzione e dall'esercizio dell'opera, contestualmente ai rilievi di qualità dell'aria sono quindi rilevati gli andamenti temporali dei parametri meteorologici standard (temperatura e umidità, direzione e intensità del vento, radiazione globale e netta; pressione e precipitazioni) nell'area di interesse, i flussi di traffico nelle arterie principali di accesso al porto, e lo stato delle sorgenti continue di emissioni locali.

Questi dati costituiranno la base per una corretta interpretazione dei valori riscontrati degli inquinanti monitorati in particolare nelle situazioni di picco.

La durata di ciascuna campagna di misura risulta tale da garantire la caratterizzazione delle attività di cantiere nelle diverse situazioni meteorologiche tipiche della stagione e per i livelli tipici di emissione di quel periodo.

In particolare sono state effettuate tre campagne sperimentali nel periodo estivo presso i siti ricettori individuati per un periodo minimo di 30 giorni consecutivi secondo la seguente sequenza temporale:

- Mezzo Mobile 11 -Ricettori Zona 2- "MOLINARI" Periodo di monitoraggio dal 18.01.2016 al 17.02.2016;
- Mezzo Mobile 12 -Ricettori Zona 5- "S. RITA" Periodo di monitoraggio dal 01.02.2016 al 02.03.2016;
- Mezzo Mobile 11 -Ricettori Zona 1- "TIRRENO POWER" Periodo di monitoraggio dal 22.02.2016 al 23.03.2016;

I periodi di campionamento per tutti i ricettori sono di quattro settimane, periodo minimo di copertura per il perseguimento degli obiettivi di qualità dei dati e descritti nell'Allegato I del D.Lgs n. 155.

2.5 Strumentazione analitica adottata

Per la determinazione degli indici ambientali durante i rilevamenti sono stati impiegati analizzatori automatici e campionatori automatici in continuo conformi ai metodi di riferimento indicati nel D.Lgs. n. 250 del 24.12.2012, aggiornamento normativo al D.Lgs. n.155/2010.

Nella tabella **2.5.1** sono riportati i dati di sintesi della strumentazione ed i relativi tempi di mediazione.

Inquinante	Metodo Analitico	Conformità	Tempo di mediazione	Unità di misura
SO ₂	Fluorescenza Pulsata	UNI EN 14212:2005	Orario	µg/m ³
NO/NO _x /NO ₂	Chemiluminescenza	UNI EN 14211:2005	Orario	µg/m ³
CO	Spettroscopia NDIR	UNI EN 14626:2005	Orario	mg/m ³
Polveri PM ₁₀	Attenuazione raggi β	*UNI EN 12341:1999	Orario/Biorario	µg/m ³
Benzene (BTX)	Gas Cromatografico	UNI EN 14626:2005	Orario	µg/m ³

*Certificazione di equivalenza

Tab. 2.5.1

I valori degli inquinanti gassosi misurati sono stati normalizzati alla temperatura di 293 °K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato il volume di campionamento è riferito alle condizioni ambientali in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.

L'installazione della strumentazione è stata effettuata applicando i criteri di ubicazione su microscala riferiti al punto 4 dell'Allegato III al D.Lgs. n.155/2010.

Per completezza, di seguito sono riportati i valori limiti per la protezione della salute umana imposti dal D.Lgs. 155/2010. Da ricordare che tali valori limite sono riferiti sempre ad un arco temporale pari ad 1 anno civile.

- **SO₂**: Valore limite 350 µg/m³ sui livelli orari;
Valore limite 125 µg/m³ sulla media giornaliera da non superare più di 3 volte per anno civile.
- **NO₂**: Valore limite di 200 µg/m³ sui livelli orari di concentrazione da non superare più di 18 volte per anno civile;
Valore limite 40 µg/m³ sulla media annuale.
- **CO**: Valore limite di 10 mg/m³ come massimo giornaliero della media mobile su 8 ore.

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 12 di 62

- **PM₁₀**: Valore limite di 50 µg/m³ sui livelli medi giornalieri da non superare più di 35 volte per anno civile;
Valore limite 40 µg/m³ sulla media annuale.
- **Benzene**: Valore limite 5,0 µg/m³ sulla media annuale.

Nell'esercizio della strumentazione sono state seguite le linee guida impiegate da Arpa Lazio (Documento Tecnico DT DT 08: "Linee Guida di gestione delle postazioni di monitoraggio della qualità dell'aria in presenza di rilevanti siti industriali) sia per la taratura periodica degli stessi che per la verifica di congruità e di validità delle misure effettuate. Le unità mobili di monitoraggio sono dotate di sistemi periferici di acquisizione e validazione dati che inviano in tempo reale all'unità Centrale di Raccolta, Elaborazione Dati (CRED) e supervisione delle unità di monitoraggio.

Le unità mobili impiegate sono dotate anche di palo meteorologico completo di sensori in grado di misurare:

- la velocità e la direzione del vento;
- la temperatura e l'umidità relativa dell'aria;
- la pressione atmosferica;
- precipitazioni;
- la radiazione solare globale e netta;

Il posizionamento della stazione e la collocazione dei sensori sono stati eseguiti in modo tale da rispettare i criteri indicati dalle norme WMO (OMM).

La misura della temperatura, dell'umidità relativa, della pressione, della precipitazione, della radiazione globale e netta sono rilevate a 2 m dal suolo, mentre la velocità e la direzione del vento a 10 m.

La presenza di tali misure, affiancate a quelle di tipo chimico, consentirà almeno la stima preliminare delle caratteristiche dispendenti dell'atmosfera, in particolare delle classi di stabilità atmosferica.

2.6 Contenuti del Rapporto Tecnico

Il presente Rapporto Tecnico (RT) contiene una prima elaborazione di tutte le misure rilevate nel periodo (le misure di concentrazione dei vari inquinanti e le misure di tipo meteorologico). Il RT è articolato, per ogni sessione sperimentale con analisi degli andamenti dei vari inquinanti per la loro successiva correlazione con i dati microclimatici e conclusioni di sintesi che saranno presentati al termine di ogni campagna sperimentale.

Il quadro normativo di riferimento per la misura della qualità dell'aria ambiente è costituito dal Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e dal Decreto Legislativo n.351 del 4

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 13 di 62

agosto 1999 (recepimento della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria).

In particolare nel D.Lgs n. 155, all'art.7 comma 4, art. 9 commi 1, 4 e 10, comma 2 e art. 16 comma 2 Allegato XI vengono stabiliti per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, materiale particolato, benzene e monossido di carbonio:

- i valori limite e le soglie di allarme e relativi periodi di mediazione;
- i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente;
- la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati;
- le modalità per l'informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme.

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 14 di 62

MONITORAGGIO AMBIENTALE ATMOSFERA

SCHEDE INQUADRAMENTO RICETTORI

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 15 di 62

ATM- 3 ^A CI 2016 RT	SCHEDA DI INQUADRAMENTO DEL RICETTORE	Pag. 1 /5
--------------------------------	---------------------------------------	-----------

Denominazione del ricettore	Zona 2 “Molinari”		
Localizzazione del ricettore	Ingresso Varco Nord area Portuale, area adiacente cabina elettrica		
Località:Civitavecchia		Comune:Civitavecchia	Provincia:RM
Tipo di ricettore:Prossimità pertinenze ed abitazioni stabilimento Molinari			
Sistema geografico ED 50, proiezione UfM, fuso 33	N:42°6’59.71”	E:11°46’14.31”	Quota: 9 m s.l.m.

DESCRIZIONE DEL RICETTORE: CARATTERISTICHE TERRITORIALI LOCALI

Descrizione del territorio circostante.

Ingresso nord area portuale

Descrizione delle caratteristiche meteo climatiche.

Ricettori sensibili nell’intorno del punto di misura . Abitazioni ed uffici

LE SORGENTI LOCALI

Caratteristiche delle sorgenti interferenti (strade, lavori, impianti industriali, ecc) . Cavalcavia della statale Aurelia, accesso riservato di ingresso all’area portuale per i mezzi pesanti, posto di controllo doganale.

STRUMENTAZIONE

Tipo e posizionamento dei sensori: analizzatori chimici in continuo per la misura di biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particolato PM₁₀ , idrocarburi aromatici benzene, toluene, etil-benzene, xileni. La strumentazione è alloggiata in un laboratorio mobile ed il campione di misura è addotto agli analizzatori mediante sonda dinamica di prelievo. Sensori meteo per il rilievo della direzione e velocità del vento, radiazione globale e netta, temperatura , umidità relativa pressione barometrica, precipitazione. I sensori anemometrici sono posti a 10 m dal piano di campagna.

ATM- 3 ^A CI 2016 RT	SCHEDA DI INQUADRAMENTO DEL RICETTORE	Pag. 2 / 5
--------------------------------	---------------------------------------	------------

Modalità installazione / collocazione della postazione	
---	--

CARATTERISTICHE PROGETTUALI


Distanza dal cantiere: 100 m

Orientamento di sottovento: SSW

Localizzazione delle sorgenti vicine interferenti: cavalcavia strada statale Aurelia, ingresso porto Varco Nord

1) Cavalcavia strada statale	Distanza dalla postazione: 42 m	Orientamento di sottovento: E
2) Ingresso porto Varco Nord	Distanza dalla postazione: 25 m	Orientamento di sottovento: S
3)	Distanza dalla postazione	Orientamento di sottovento
4)	Distanza dalla postazione	Orientamento di sottovento

PLANIMETRIA DELL'AREA (con indicazione della postazione e delle sorgenti)

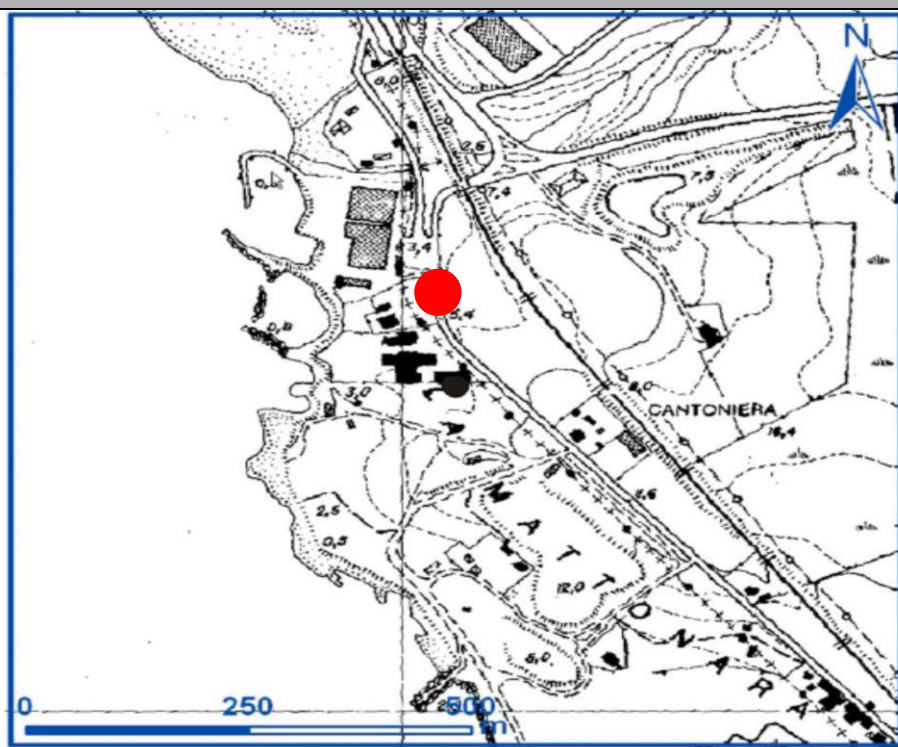

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 17 di 62

ATM- 3 ^A CI 2016 RT	SCHEDA DI MONITORAGGIO	Pag. 3 /5
--------------------------------	------------------------	-----------

Denominazione della postazione		Zona 2 “Molinari”				
Tipo di misura		Misure indicative discontinue				
Parametro misurato						
☒ SO ₂	☒ NO/NO _x /NO ₂	☒ CO	☒ PM ₁₀	☒ BTX	☒ meteo	☐
STRUMENTAZIONE INSTALLATA						
Stazione						
Tipo: Lab. Mobile		S/N Lab 11		Tipo acquisizione: in continuo		
Calibratore						
Marca		Modello		Matricola		
Acquisitore						
Marca/modello ROCK II		S/N		Canali di ingresso I/O		Scala ingresso impostata
Analizzatori						
SO ₂	Marca: THERMO	Modello: 43I	Matricola: 0906534295	Scala utilizzata: 0-500 ppb	Uscita analogica: I/O- digitale	Periodo
NO/NO _x /NO ₂	Marca: THERMO	Modello: 42I	Matricola: 07010030	Scala utilizzata: 0-500 ppb	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
CO	Marca: THERMO	Modello: 48C	Matricola: 71772-369	Scala utilizzata: 0-50ppm	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
PM ₁₀	Marca: THERMO	Modello: SHARP	Matricola: E-443	Scala utilizzata: 0-1000µg/m ³	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
BTX	Marca: SYNTECH	Modello: GC955-600	Matricola: 1934	Scala utilizzata: 0-100ppb	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo


Note:

Assenza di alimentazione elettrica da cabina MT/BT dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del giorno 17 luglio.


FOTOGRAFIE DELLA POSTAZIONE (con area circostante)



PLANIMETRIA DELL'AREA (con indicazione della postazione e delle sorgenti)

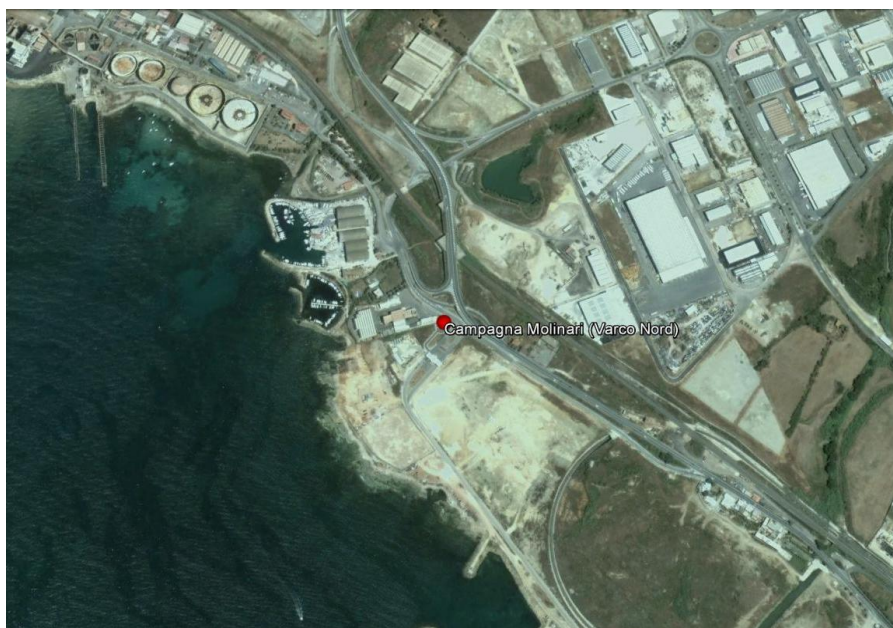

FOTOGRAFIE DELLA POSTAZIONE (con area circostante)

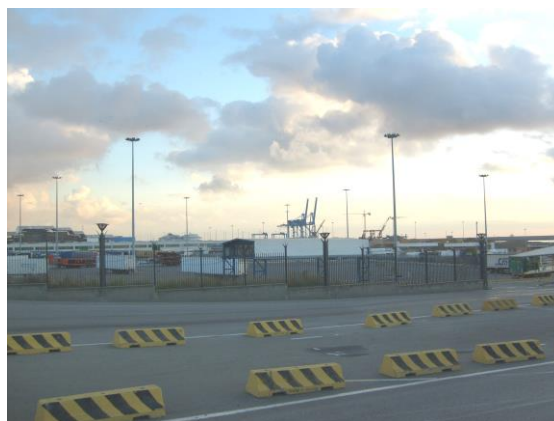

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 20 di 62

ATM- 3 ^A CI 2016 RT	SCHEDA DI INQUADRAMENTO DEL RICETTORE	Pag. 1 /5
--------------------------------	---------------------------------------	-----------

Denominazione del ricettore	Zona 5 “S. Rita”		
Localizzazione del ricettore	Interno area Portuale prossimità cantiere Privilege Yard , area adiacente cabina elettrica		
<i>Località:</i> Civitavecchia	<i>Comune:</i> Civitavecchia	<i>Provincia:</i> RM	
<i>Tipo di ricettore:</i> Apertura verso casa di riposo S.Rita ed abitazioni adiacenti lato S.S. Aurelia direzione Nord.			
Sistema geografico ED 50, proiezione UfM, fuso 33	N:42°6'36.29"	E:11°46'31.31"	Quota: 6 m s.l.m.
DESCRIZIONE DEL RICETTORE: CARATTERISTICHE TERRITORIALI LOCALI			
Descrizione del territorio circostante. Area circostante costituita sul lato ovest dall’agglomerato abitativo che insiste sulla direttiva Nord della S.S. Aurelia e a depositi ed uffici nell’area portuale.			
Descrizione delle caratteristiche meteorologiche .			
Ricettori sensibili nell'intorno del punto di misura .Casa di riposo S. Rita , abitazioni ed uffici nell’area prossima al punto di misura.			
LE SORGENTI LOCALI			
Caratteristiche delle sorgenti interferenti (strade, lavori, impianti industriali, ecc) . Strada statale Aurelia, area di cantiere Privilege Yard , deposito S.A. Port. Strada litoranea Porto.			
STRUMENTAZIONE			
Tipo e posizionamento dei sensori: analizzatori chimici in continuo per la misura di biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particolato PM ₁₀ , idrocarburi aromatici benzene, toluene, etil-benzene, xileni. La strumentazione è alloggiata in un laboratorio mobile ed il campione di misura è addotto agli analizzatori mediante sonda dinamica di prelievo.			

ATM-3 ^A CI 2016 RT	SCHEDA DI INQUADRAMENTO DEL RICETTORE	Pag. 2 /5
-------------------------------	---------------------------------------	-----------

Modalità installazione /
collocazione della postazione

CARATTERISTICHE PROGETTUALI


Distanza dal cantiere: 800 m

Orientamento di sottovento: NW

Localizzazione delle sorgenti vicine interferenti: cavalcavia strada statale Aurelia, ingresso porto Varco Nord

1) Strada statale Aurelia	Distanza dalla postazione: 95 m	Orientamento di sottovento: E
2) Cantiere Privilege Yard	Distanza dalla postazione: 150 m	Orientamento di sottovento: NW
3) Strada Litoranea Porto	Distanza dalla postazione : 120 m	Orientamento di sottovento : E
4) Deposito S.E. Port	Distanza dalla postazione : 45 m	Orientamento di sottovento: E

PLANIMETRIA DELL'AREA (con indicazione della postazione e delle sorgenti)

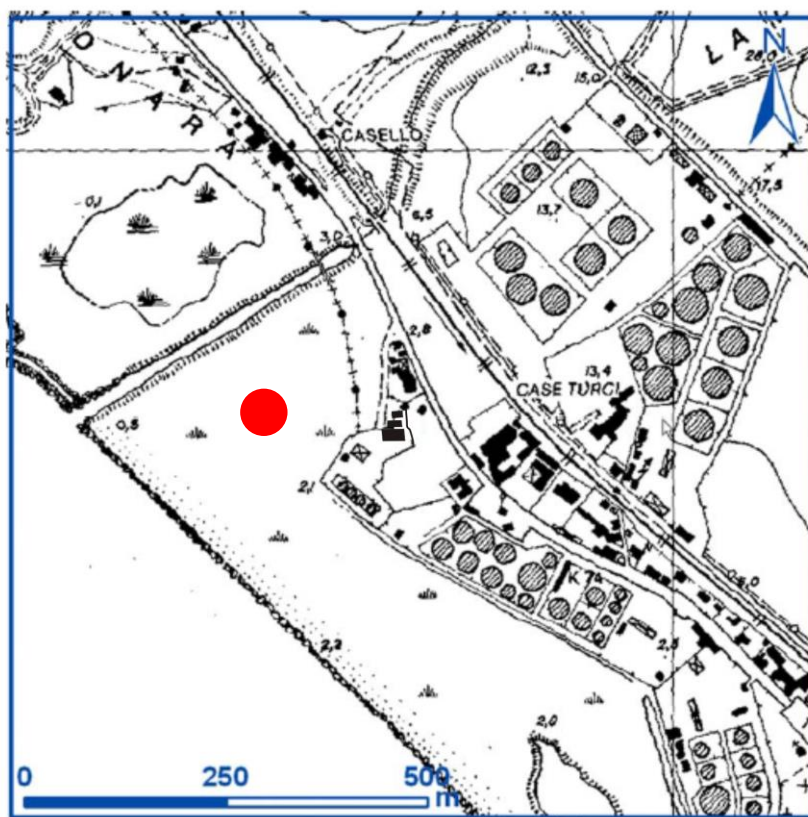

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 22 di 62


ATM- 3^A CI 2016 RT	SCHEDA DI INQUADRAMENTO DEL RICETTORE	Pag. 3 /5
--------------------------------------	--	------------------

Denominazione della postazione		Zona 5 “S. Rita”				
Tipo di misura	Misure indicative discontinue					
Parametro misurato						
☒ SO ₂ ☒ NO/NO _x /NO ₂ ☒ CO ☒ PM ₁₀ ☒ BTX ☐ meteo ☐ ☐ ☐						
STRUMENTAZIONE INSTALLATA						
Stazione						
Tipo: Lab. Mobile		S/N LAB. 12		Tipo acquisizione		
Calibratore						
Marca		Modello		Matricola		
Acquisitore						
Marca/modello: ROCK II		S/N		Canali di ingresso: I/O		Scala ingresso impostata
Analizzatori						
SO ₂	Marca: THERMO	Modello: 43C	Matricola: 0524412420	Scala utilizzata:	Uscita analogica: I/O- digitale	Periodo
NO/NO _x /NO ₂	Marca: THERMO	Modello: 42I	Matricola: 0804828321	Scala utilizzata:	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
CO	Marca: API	Modello: API 300	Matricola: 698	Scala utilizzata:	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
PM ₁₀	Marca: WEREVA	Modello: F 701-20	Matricola: 11090	Scala utilizzata:	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
BTX	Marca: SYNTECH	Modello: GC 855-600	Matricola: 1588	Scala utilizzata:	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
Note: Assenza di alimentazione elettrica da cabina MT/BT dalle ore 10:00 del giorno 09 febbraio alle ore 09:00 del giorno 10 febbraio. Assenza di alimentazione elettrica da cabina MT/BT dalle ore 15:00 del giorno 22 febbraio alle ore 11:00 del giorno 23 febbraio.						


FOTOGRAFIE DELLA POSTAZIONE (con area circostante)



PLANIMETRIA DELL'AREA (con indicazione della postazione e delle sorgenti)

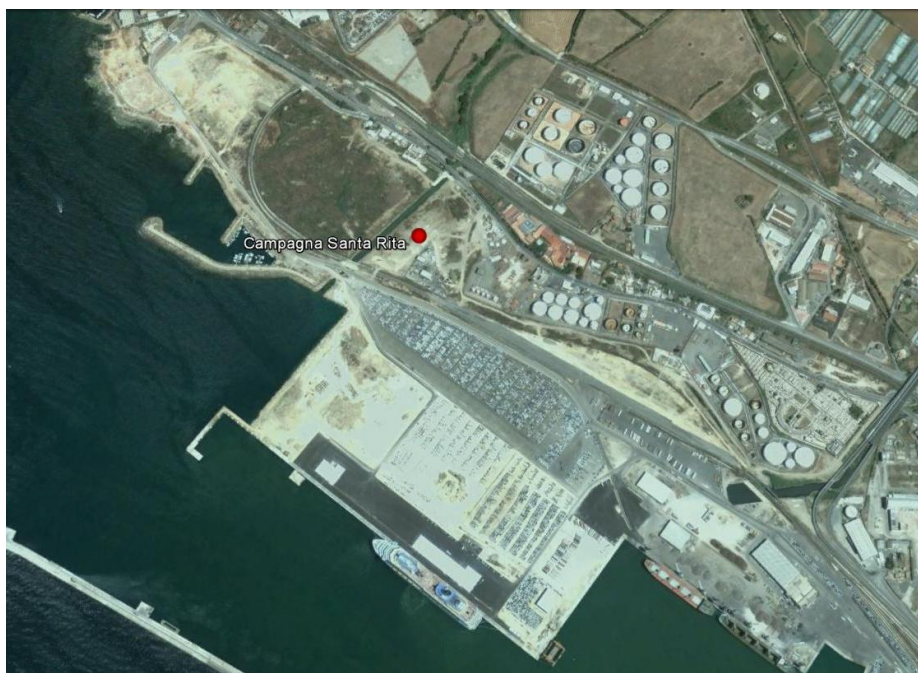

FOTOGRAFIE DELLA POSTAZIONE (con area circostante)

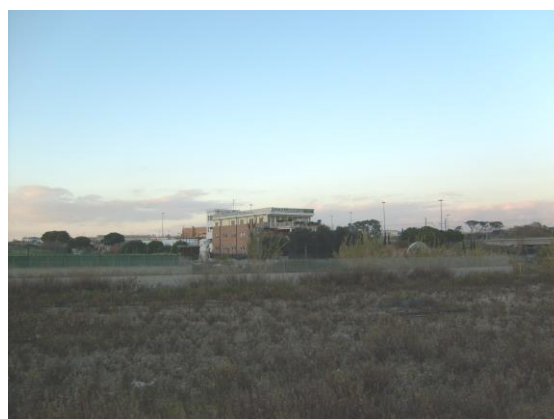

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 25 di 62

ATM- 3 ^A CI 2016 RT	SCHEDA DI INQUADRAMENTO DEL RICETTORE	Pag. 1 / 5
--------------------------------	---------------------------------------	------------

FOTOGRAFIE DALLA POSTAZIONE DI MISURA			
Denominazione del recettore	Zona 1 “Tirreno Power”		
Localizzazione del ricettore	Area periportuale in prossimità della centrale Tirreno Power, immediate vicinanze al litorale marino e prossimo al nucleo abitativo Palazzine ex Enel.		
<i>Località:</i> Civitavecchia	<i>Comune:</i> Civitavecchia	<i>Provincia:</i> RM	
<i>Tipo di ricettore:</i> Prossimità al nucleo abitativo Palazzine ex Enel.			
Sistema geografico ED 50, proiezione UfM, fuso 33	N:42°7'11.19”	E: 11°46'8.94”	Quota: 2 m s.l.m.
DESCRIZIONE DEL RICETTORE: CARATTERISTICHE TERRITORIALI LOCALI			
Descrizione del territorio circostante. Area circostante costituita da spiazzo alberato adibito a deposito.			
Descrizione delle caratteristiche meteorologiche .			
Ricettori sensibili nell'intorno del punto di misura . Abitazioni palazzine Ex Enel.			
LE SORGENTI LOCALI			
Caratteristiche delle sorgenti interferenti (strade, lavori, impianti industriali, ecc) . Strada di accesso alla centrale, centrale Tirreno Power, residuo di attività di cantieristica navale e serbatoi.			
STRUMENTAZIONE			
Tipo e posizionamento dei sensori: analizzatori chimici in continuo per la misura di biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particolato PM ₁₀ , idrocarburi aromatici benzene, toluene, etil-benzene, xileni. La strumentazione è alloggiata in un laboratorio mobile ed il campione di misura è addotto agli analizzatori mediante sonda dinamica di prelievo. Sensori meteo per il rilievo della direzione e velocità del vento, radiazione globale e netta, temperatura , umidità relativa pressione barometrica, precipitazione.			

ATM-3 ^A CI 2016 RT	SCHEDA DI INQUADRAMENTO DEL RICETTORE	Pag. 2 /5
-------------------------------	---------------------------------------	-----------

Modalità installazione / collocazione della postazione	
---	--

CARATTERISTICHE PROGETTUALI


Distanza dal cantiere: 500 m

Orientamento di sottovento: SSE

Localizzazione delle sorgenti vicine interferenti: Strada accesso centrale, Centrale Tirreno Power,) Serbatoi

1) Strada accesso centrale	Distanza dalla postazione: 50 m	Orientamento di sottovento: ENE
2) Centrale Tirreno Power	Distanza dalla postazione: 450 m	Orientamento di sottovento: N NW
3) Serbatoi	Distanza dalla postazione : 300 m	Orientamento di sottovento : N
4)	Distanza dalla postazione :	Orientamento di sottovento:

PLANIMETRIA DELL'AREA (con indicazione della postazione e delle sorgenti)

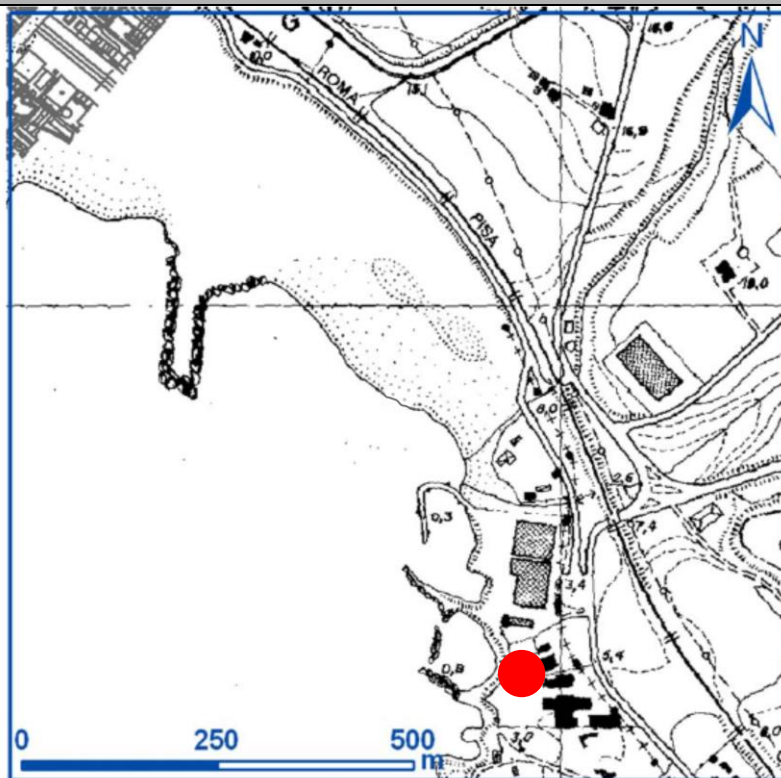

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 27 di 62

ATM- 3^A CI 2016 RT	SCHEDA DI MONITORAGGIO	Pag. 3 / 5
--------------------------------------	-------------------------------	------------

Denominazione della postazione		Zona 1 “Tirreno Power”				
Tipo di misura		Misure indicative discontinue				
Parametro misurato						
☒ SO ₂	☒ NO/NO _x /NO ₂	☒ CO	☒ PM ₁₀	☒ BTX	☒ meteo	☐
STRUMENTAZIONE INSTALLATA						
Stazione						
Tipo: Lab. Mobile		S/N Lab 11		Tipo acquisizione: in continuo		
Calibratore						
Marca		Modello		Matricola		
Acquisitore						
Marca/modello ROCK II		S/N		Canali di ingresso I/O		Scala ingresso impostata
Analizzatori						
SO ₂	Marca: THERMO	Modello: 431	Matricola: 0906534295	Scala utilizzata: 0-500 ppb	Uscita analogica: I/O- digitale	Periodo
NO/NO _x /NO ₂	Marca: THERMO	Modello: 42I	Matricola: 07010030	Scala utilizzata: 0-500 ppb	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
CO	Marca: THERMO	Modello: 48C	Matricola: 71772-369	Scala utilizzata: 0-50ppm	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
PM ₁₀	Marca: SHARP	Modello: 5030	Matricola: E-443	Scala utilizzata: 0-1000µg/m ³	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
BTX	Marca: SYNTECH	Modello: GC955-600	Matricola: 1934	Scala utilizzata: 0-100ppb	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo

Note:

Assenza di alimentazione elettrica da cabina MT/BT dalle ore 19:00 del giorno 05 marzo alle ore 12:00 del giorno 07 marzo.

FOTOGRAFIE DELLA POSTAZIONE (con area circostante)



PLANIMETRIA DELL'AREA (con indicazione della postazione e delle sorgenti)



FOTOGRAFIE DELLA POSTAZIONE (con area circostante)



	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 30 di 62

MONITORAGGIO ATMOSFERA
 RISULTATI DELLE MISURE DEGLI INDICATORI AMBIENTALI

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 31 di 62

Incertezza delle misure

Per la valutazione dei risultati dei rilevamenti si fa riferimento a quanto riportato nel Rapporto ISTISAN 87/6. Questo procedimento viene eseguito per la verifica dei dati analitici in confronto ai valori limite definiti dalle normative per i vari inquinanti. Per risultati di misure ampiamente superiori o inferiori ai rispettivi limiti si può parlare con certezza di superamento o rispetto del limite imposto. I risultati delle misure che sono prossime al valore limite sono valutate tenendo conto dell'incertezza di misura associata allo specifico metodo di campionamento ed analisi utilizzato; ciò si realizza associando al valore della singola misura un intervallo all'interno del quale è compreso con elevata possibilità (intervallo di fiducia del 90%) il valore che si otterrebbe come media di una serie infinita di misure dello stesso campione.

Per calcolare gli estremi inferiore e superiore di detto intervallo si ricorre alle seguenti espressioni:

estremo superiore: $C_{sup} = C + 1,654 * s$

estremo inferiore: $C_{inf} = C - 1,654 * s$

dove:

C è il valore della concentrazione della singola misura;

s è lo scarto tipo del metodo di campionamento e di analisi impiegato.

Dato che il valore di s è difficile da determinarsi, per calcolare approssimativamente gli estremi dell'intervallo fiduciale, si ricorre alle espressioni:

estremo superiore: $C_{sup} = C + 1,654 * CV * VL$

estremo inferiore: $C_{inf} = C - 1,654 * CV * VL$

dove:

CV è il coefficiente di variazione del metodo di campionamento ed analisi ; esso è assunto uguale a 0,05 nei metodi di misura automatizzati rispondenti ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 250 del 24.12.2012, aggiornamento normativo al D.Lgs. n.155/2010.

VL è il valore limite dell'inquinante.

Calcolati i valori degli estremi dell'intervallo di variabilità della misura, il confronto con il valore limite darà luogo ad uno dei seguenti esiti:


- $C_{sup} < VL$: il valore limite è da considerarsi rispettato;
- $C_{inf} > VL$: il valore limite è da considerarsi superato;
- $C_{inf} < VL < C_{sup}$: si ha un regime di incertezza e non è possibile utilizzare il risultato della misura ai fini della verifica del rispetto del valore limite.

I valori incerti non sono utilizzati per l'elaborazione degli indici statistici.

Ricettori Zona 2- "MOLINARI"-

Periodo di monitoraggio dal 18.01.2016 al 17.02.2016

Indicatore: BLOSSIDO DI ZOLFO -SO₂- espresso in µg/m³

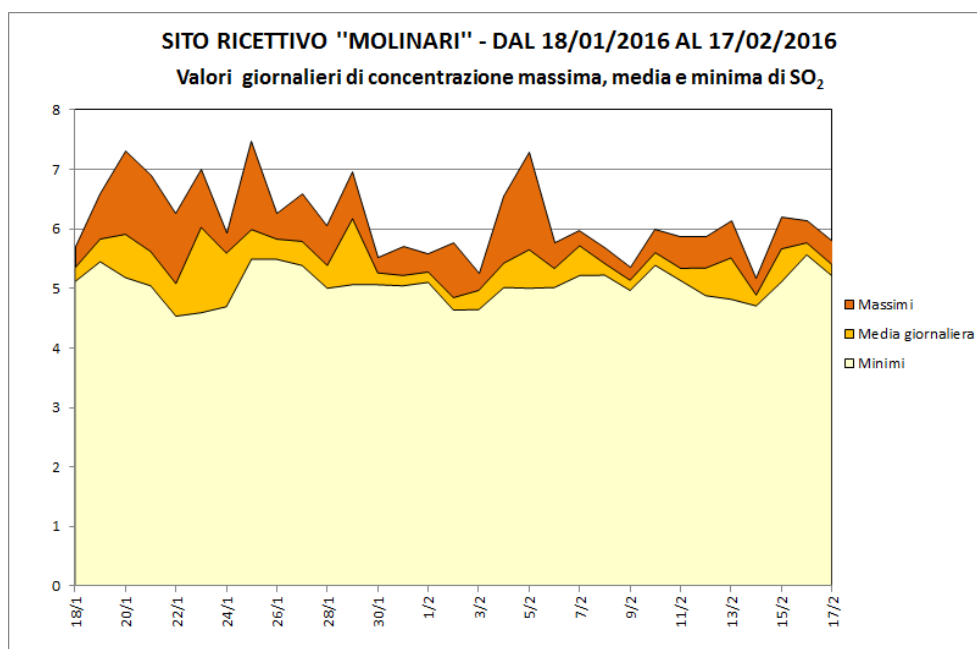

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


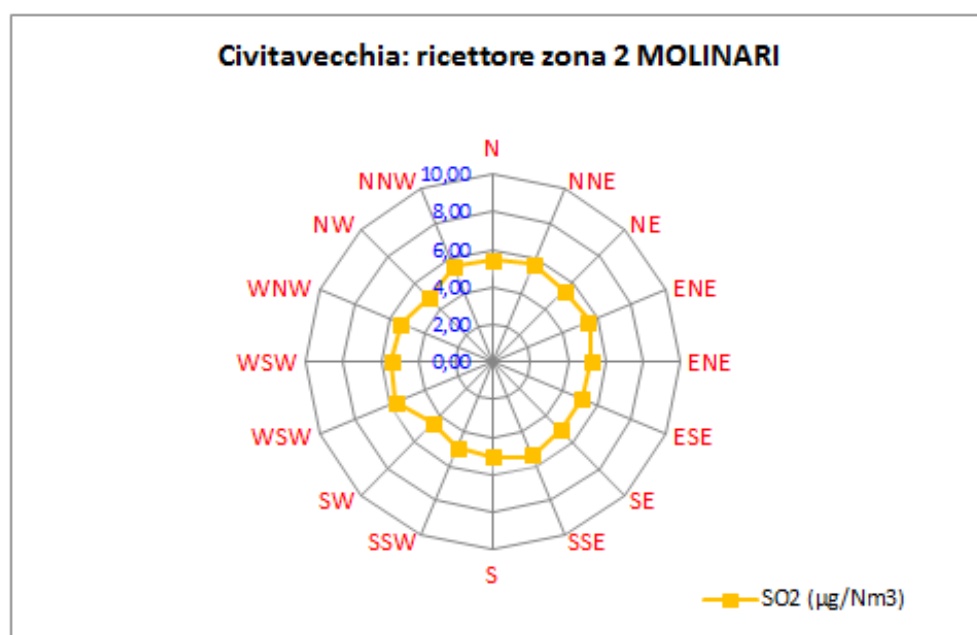


Grafico rosa di vento concentrazione

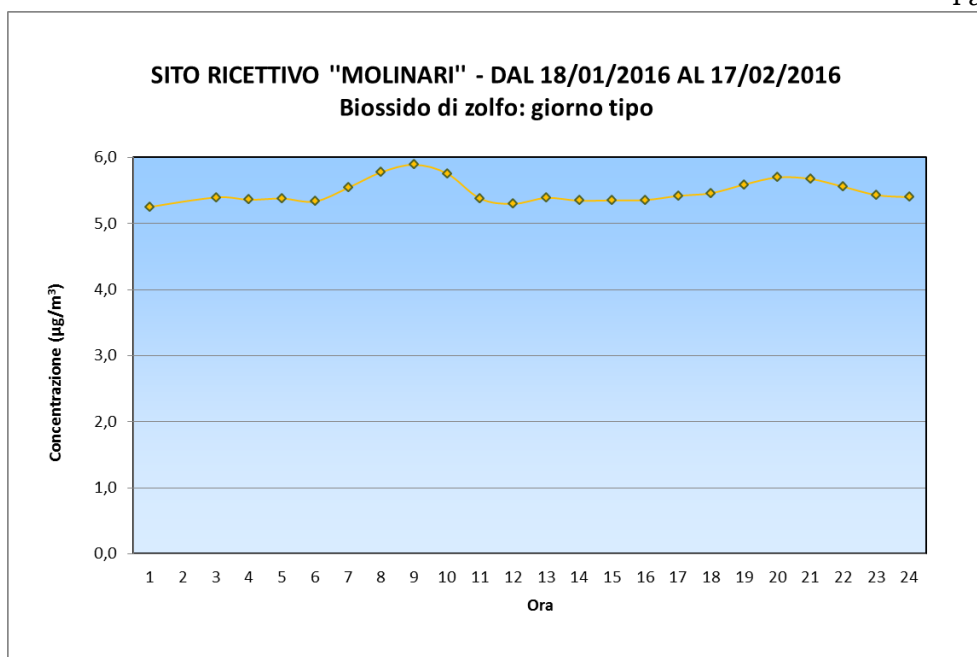

Giorno tipo

PARAMETRO SO ₂	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/m ³)
	Molinari
Inizio	18-gen-16
Fine	17-feb-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
Valore massimo orario del periodo	7,49
Valore massimo media giornaliera del periodo	6,17
Concentrazione media del periodo	5,25
Superamenti valore limite orario	0
Superamenti valore limite annuale	0

D.Lgs 13.8.2010
N°155 (µg/m³)

Valore limite orario e
giornaliero

350


125

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 2- "MOLINARI"-

Periodo di monitoraggio dal 18.01.2016 al 17.02.2016

Indicatore: BLOSSIDO DI AZOTO-NO₂- espresso in µg/m³

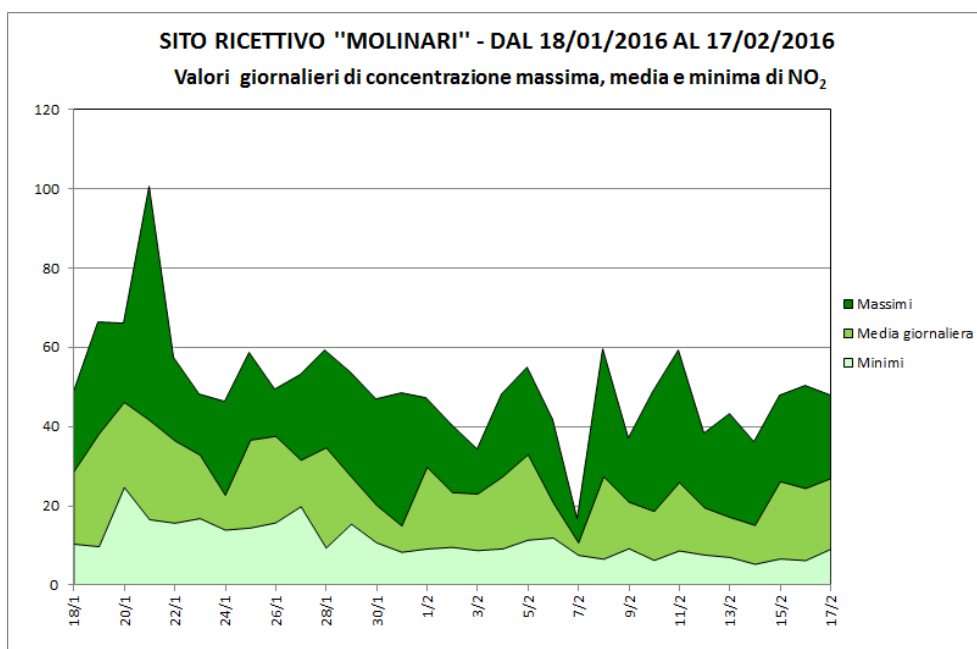

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


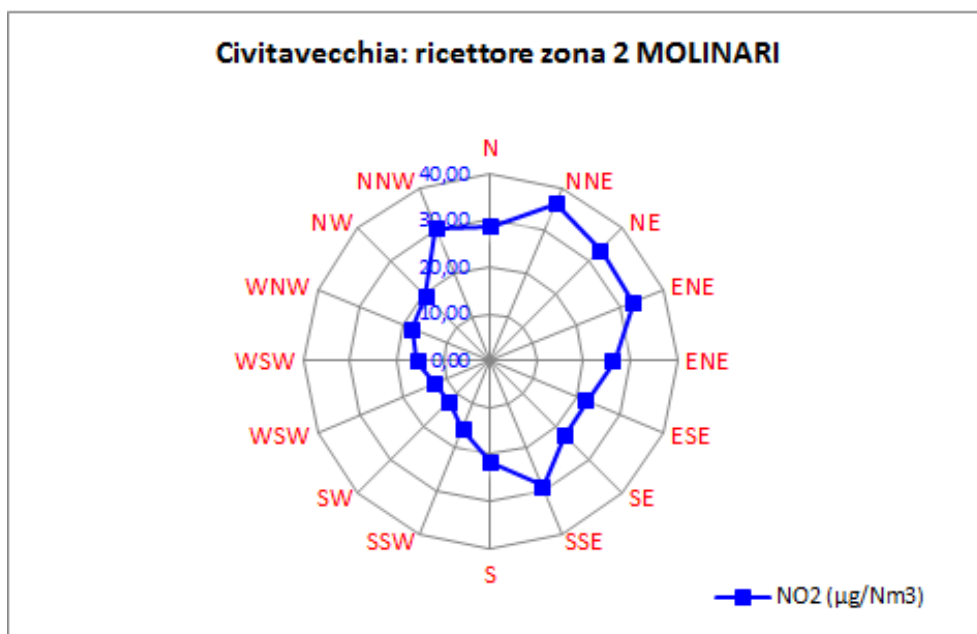


Grafico rosa di vento concentrazione

SITO RICETTIVO "MOLINARI" - DAL 18/01/2016 AL 17/02/2016

Biossido di azoto: giorno tipo

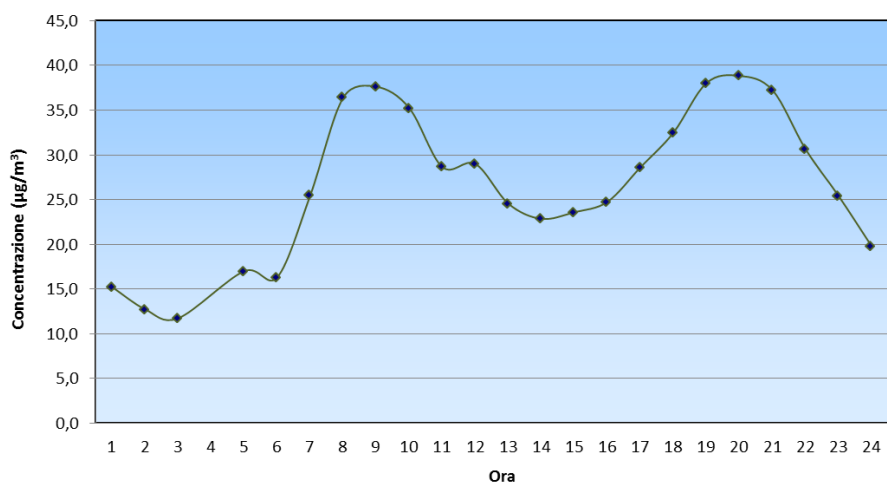

Giorno tipo

PARAMETRO NO ₂	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/m ³)
	Molinari
Inizio	18-gen-16
Fine	17-feb-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
Valore massimo orario del periodo	100,70
Valore massimo media giornaliera del periodo	46,11
Concentrazione media del periodo	25,51
Superamenti valore limite orario	0
Superamenti valore limite annuale	0

D.Lgs 13.8.2010
N°155 (µg/m³)

Valore limite
giornaliero e annuale

200


40

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 2- "MOLINARI"-

Periodo di monitoraggio dal 18.01.2016 al 17.02.2016

Indicatore: MONOSSIDO DI CARBONIO-CO- espresso in mg/m³

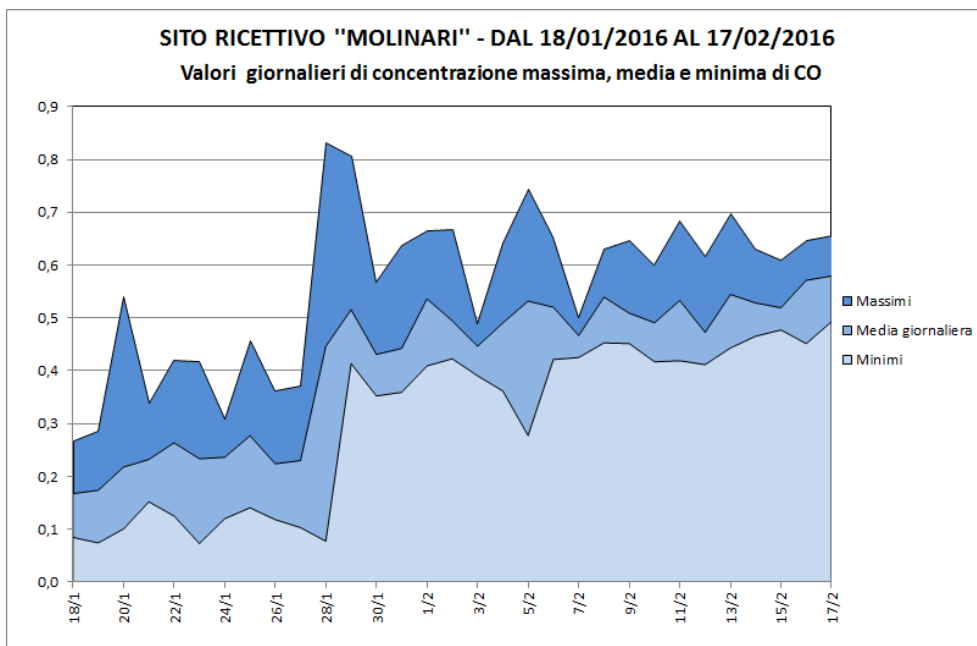

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


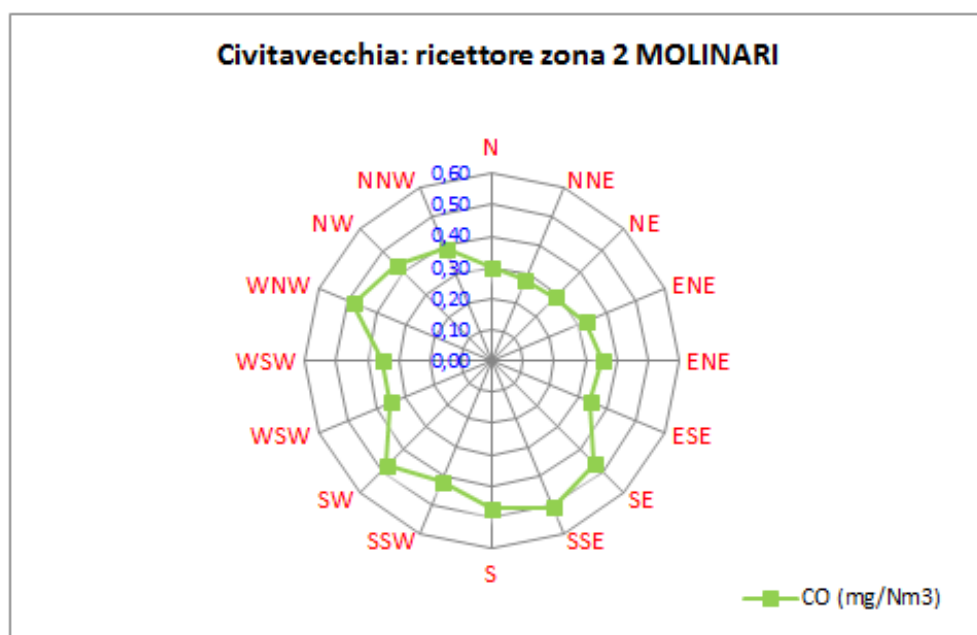


Grafico rosa di vento concentrazione

SITO RICETTIVO "MOLINARI" - DAL 18/01/2016 AL 17/02/2016

Monossido di carbonio: giorno tipo

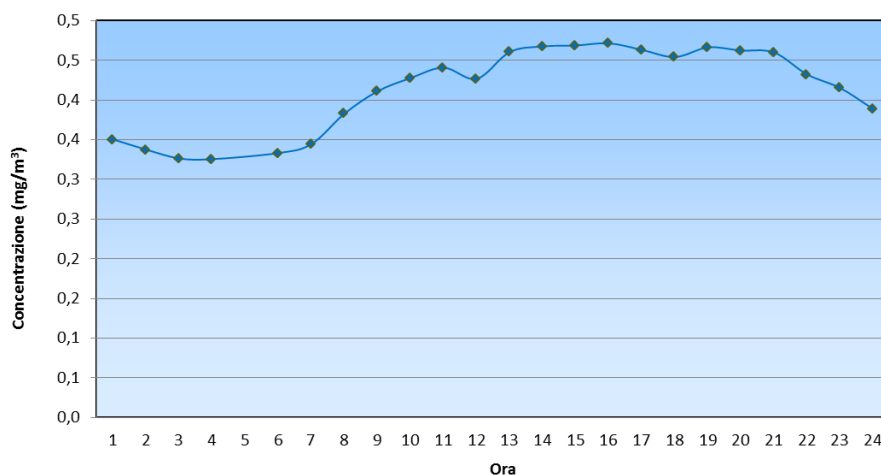

Giorno tipo

PARAMETRO CO	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (mg/m ³)
	Molinari
Inizio	18-gen-16
Fine	17-feb-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
Valore massimo orario del periodo	0,83
Valore massimo media giornaliera del periodo	0,58
Concentrazione media del periodo	0,40
Massima concentrazione media di 8 ore (valore massimo della media mobile trascinata)	0,73

D.Lgs 13.8.2010
N°155
(mg/m³)

Media massima
giornaliera calcolata
su 8 ore


10

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 2- "MOLINARI"-

Periodo di monitoraggio dal 18.01.2016 al 17.02.2016

Indicatore: Particolato aerodisperso frazione PM₁₀ in µg/m³

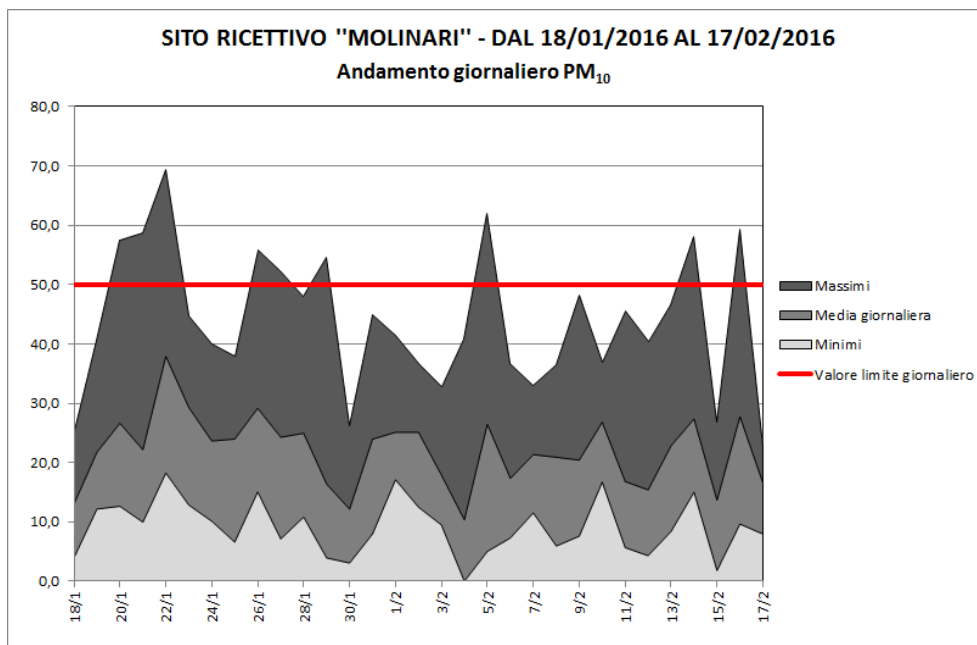

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


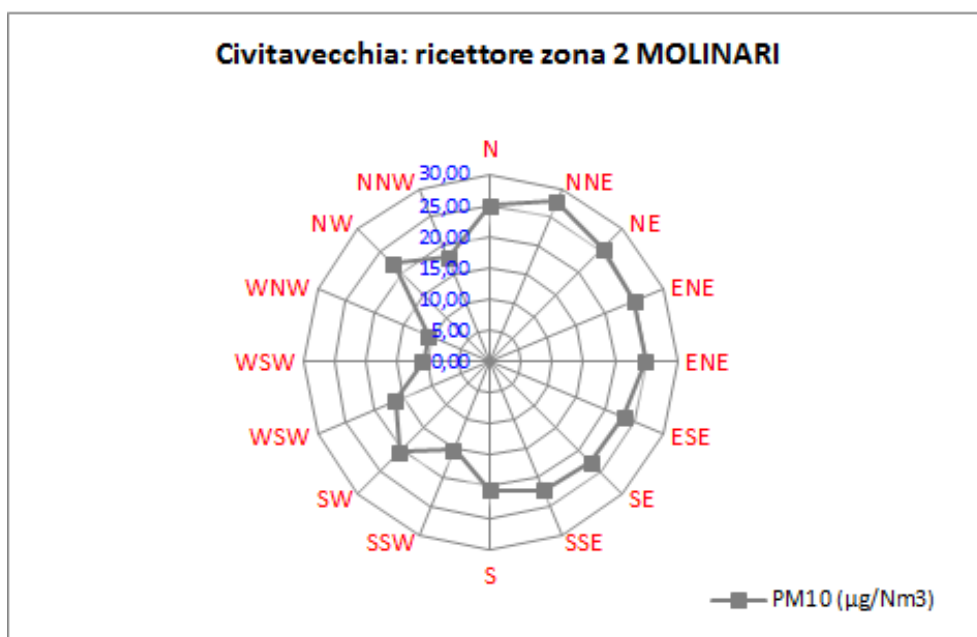


Grafico rosa di vento concentrazione

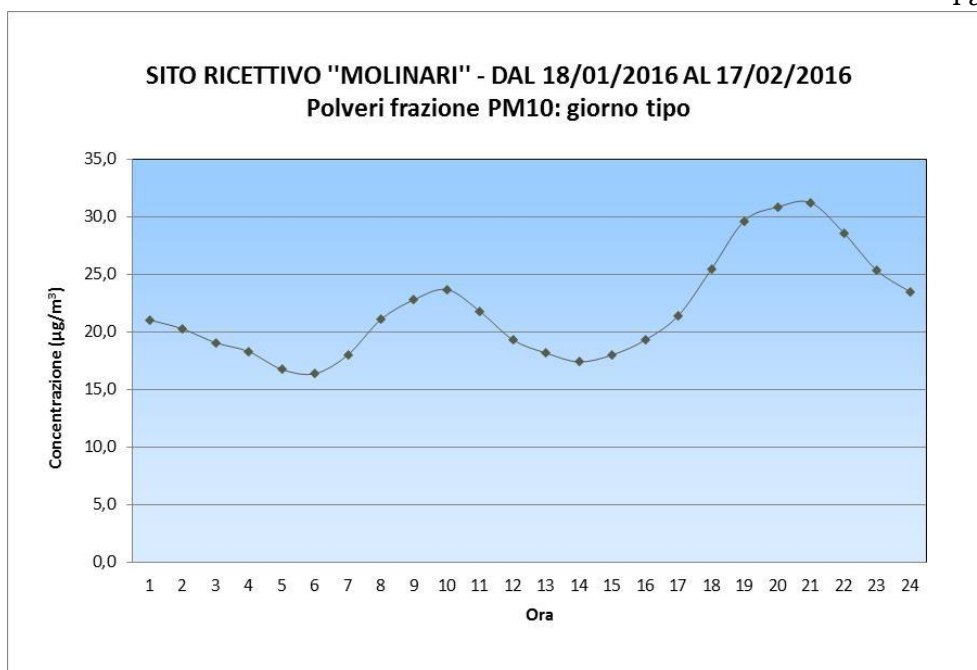

Giorno tipo

PARAMETRO PM10	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/Nm³)
	Molinari
Inizio	18-gen-16
Fine	17-feb-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
90,4 Percentile	17,69
Valore massimo orario del periodo	69,43
Valore medio del periodo	21,98
Numero superamenti su 35 giorni/anno ammessi	0

D.Lgs 13.8.2010
N°155 (µg/m³)

Valore limite
giornaliero e annuale

40


50

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 2- "MOLINARI"-

Periodo di monitoraggio dal 18.01.2016 al 17.02.2016

Indicatore: Benzene (C_6H_6) in $\mu g/m^3$

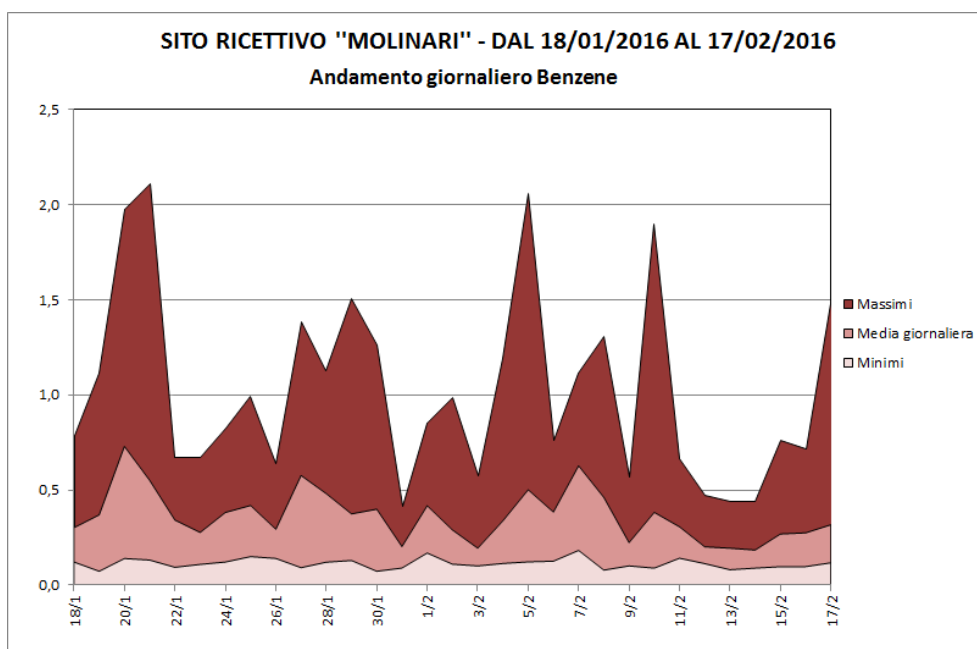

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


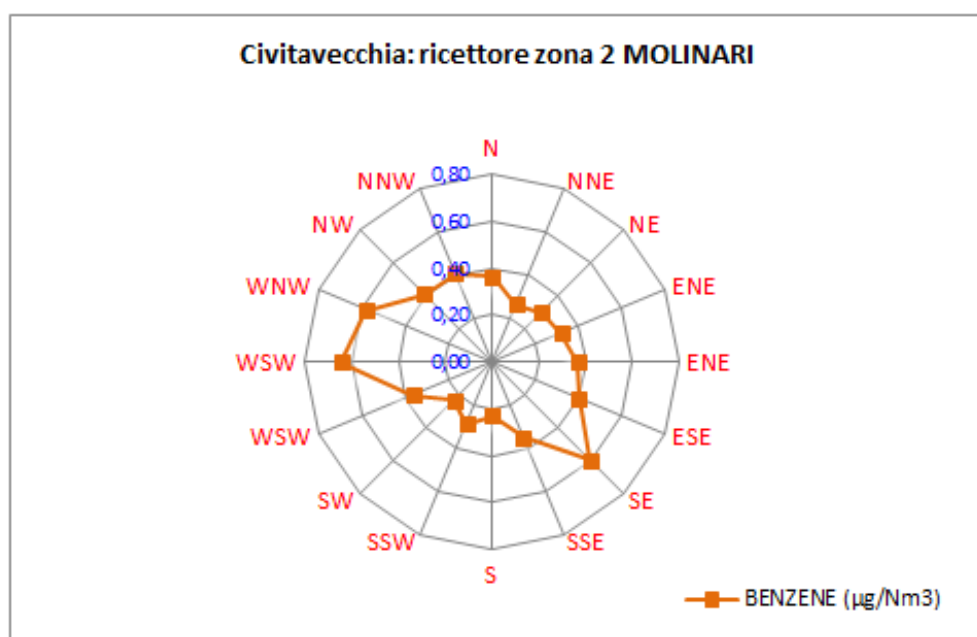


Grafico rosa di vento concentrazione

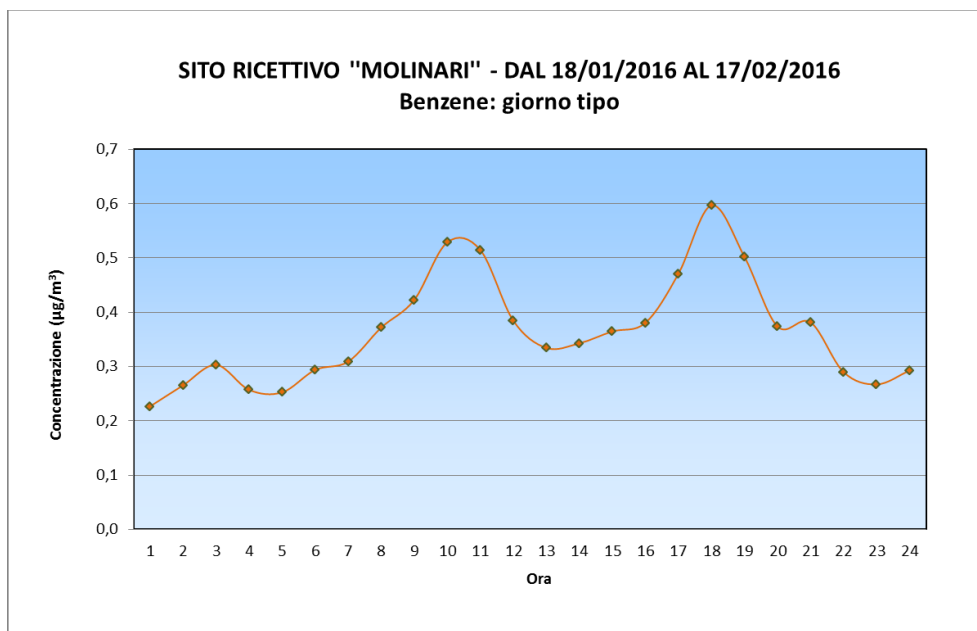

Giorno tipo

PARAMETRO Benzene	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/m³)
	Molinari
Inizio	18-gen-16
Fine	17-feb-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
Valore massimo orario del periodo	2,11
Valore massimo media giornaliera del periodo	0,73
Concentrazione media del periodo	0,36

D.Lgs 13.8.2010
N°155 (µg/m³)

Valore limite annuale


5

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 5- "S. RITA"-

Periodo di monitoraggio dal 01.02.2016 al 02.03.2016

Indicatore: BLOSSIDO DI ZOLFO -SO₂- espresso in µg/m³

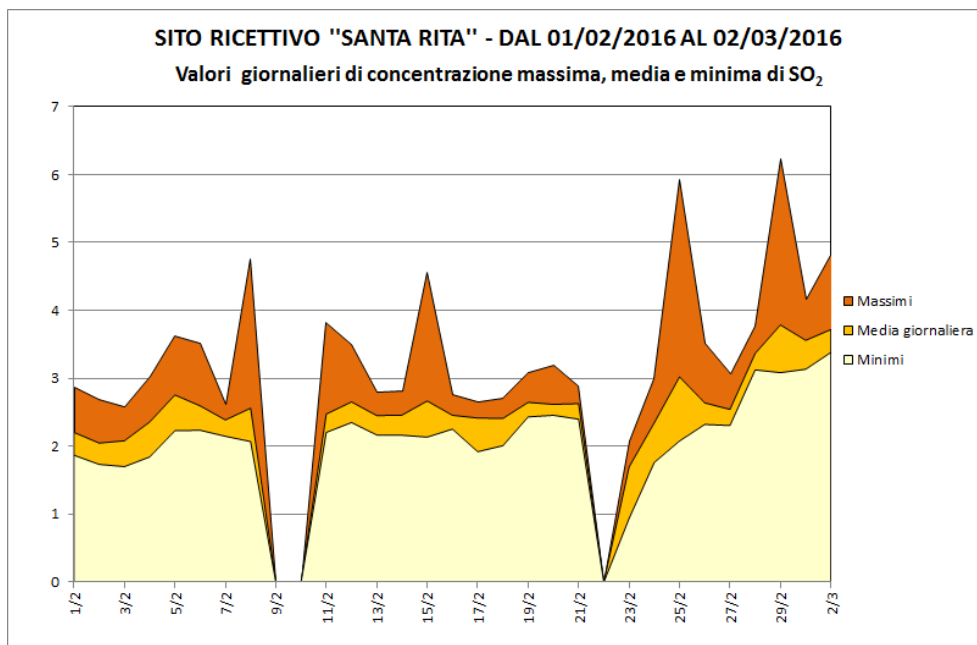

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


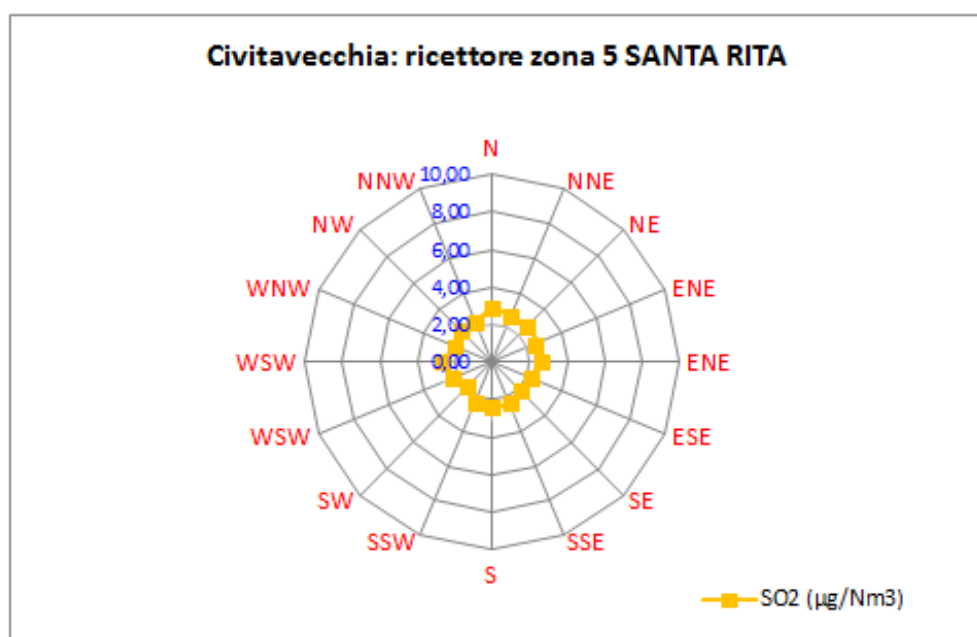


Grafico rosa di vento concentrazione

SITO RICETTIVO "SANTA RITA" - DAL 01/02/2016 AL 02/03/2016

Biossido di zolfo: giorno tipo

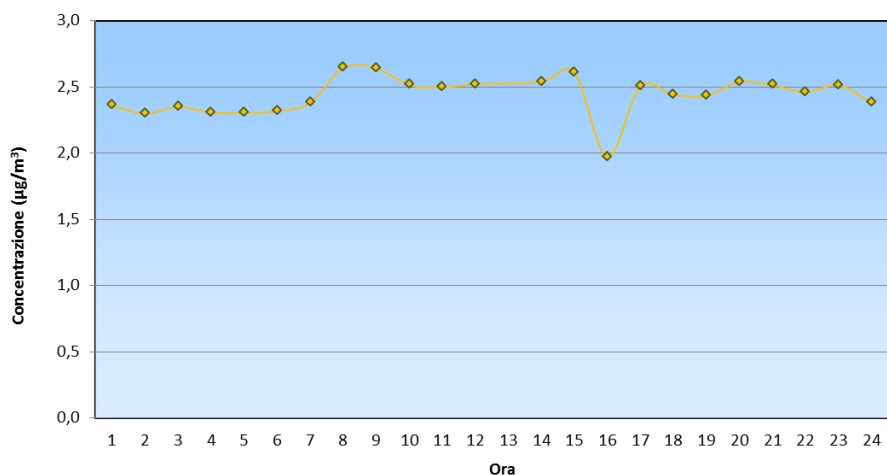

Giorno tipo

PARAMETRO SO ₂	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/m ³)
	S. Rita
Inizio	1-feb-16
Fine	2-mar-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
Valore massimo orario del periodo	6,24
Valore massimo media giornaliera del periodo	3,79
Concentrazione media del periodo	2,36
Superamenti valore limite orario	0
Superamenti valore limite annuale	0

D.Lgs 13.8.2010
N°155 (µg/m³)

Valore limite orario e
giornaliero

350


125

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 5- "S. RITA"-

Periodo di monitoraggio dal 01.02.2016 al 02.03.2016

Indicatore: BIOSSIDO DI AZOTO-NO₂- espresso in µg/m³

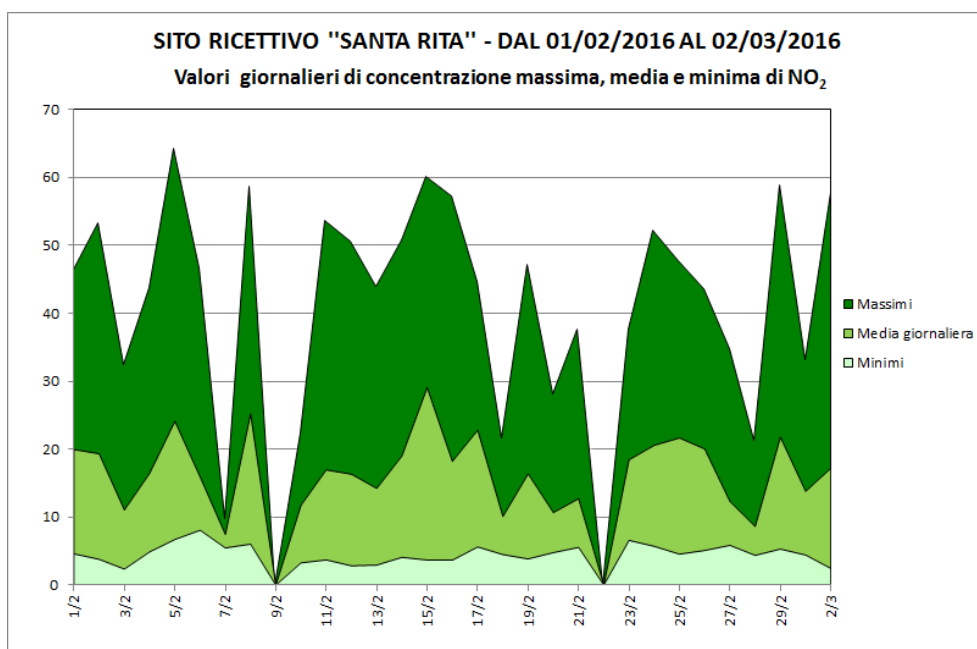

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


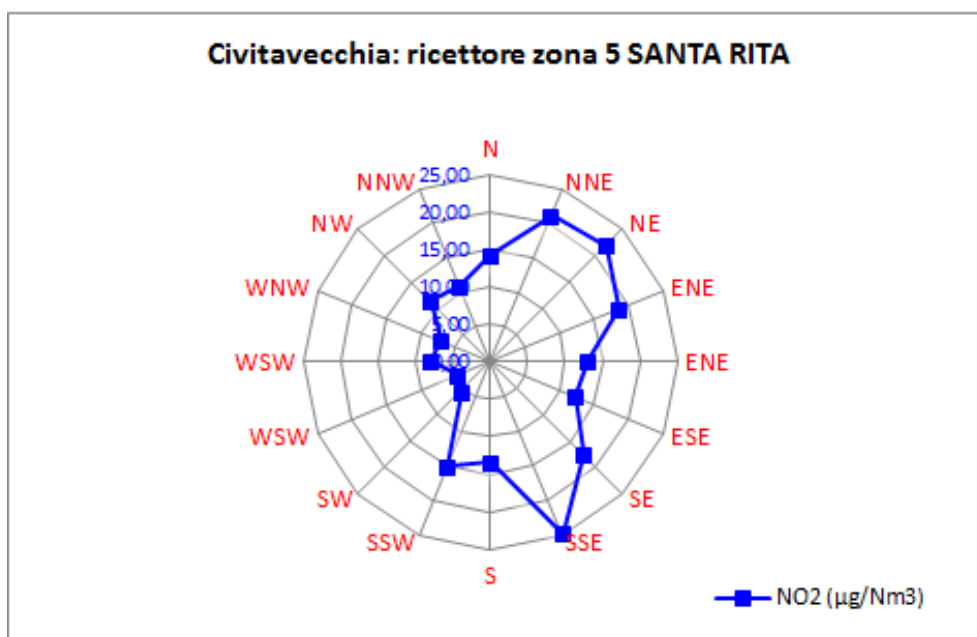


Grafico rosa di vento concentrazione

SITO RICETTIVO "SANTA RITA" - DAL 01/02/2016 AL 02/03/2016

Biossido di azoto: giorno tipo

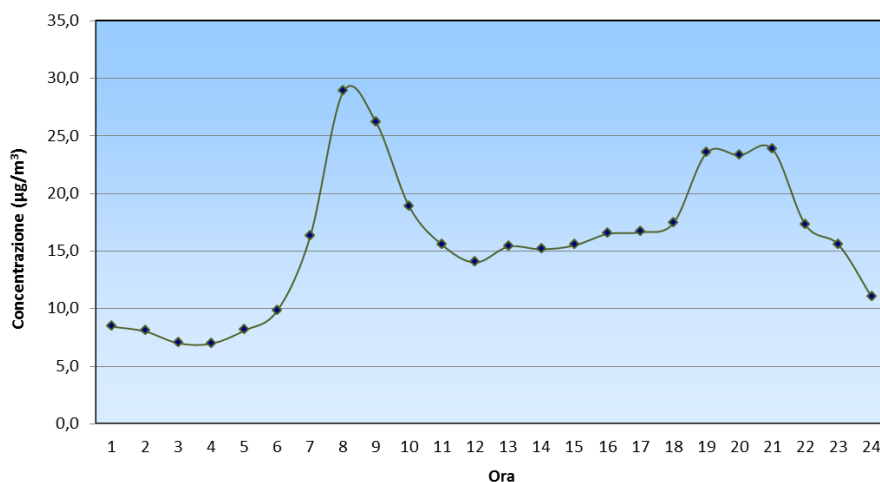

Giorno tipo

PARAMETRO NO ₂	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/m ³)
	S. Rita
Inizio	1-feb-16
Fine	2-mar-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
Valore massimo orario del periodo	64,30
Valore massimo media giornaliera del periodo	29,09
Concentrazione media del periodo	15,80
Superamenti valore limite orario	0
Superamenti valore limite annuale	0

D.Lgs 13.8.2010
N°155 (µg/m³)

Valore limite
giornaliero e annuale

200


40

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 5- "S. RITA"-

Periodo di monitoraggio dal 01.02.2016 al 02.03.2016

Indicatore: MONOSSIDO DI CARBONIO-CO- espresso in mg/m³

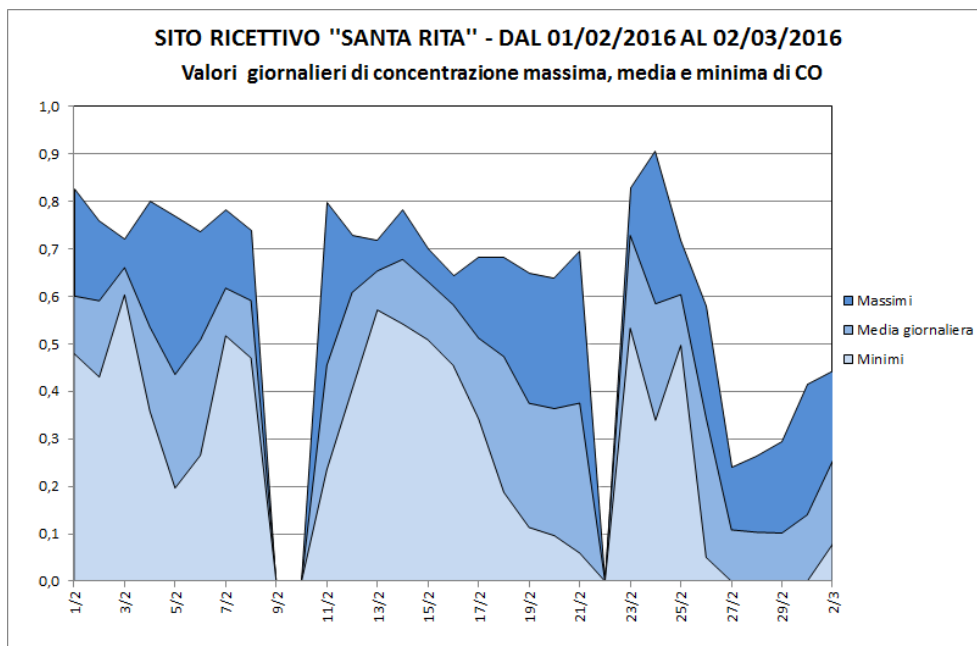

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


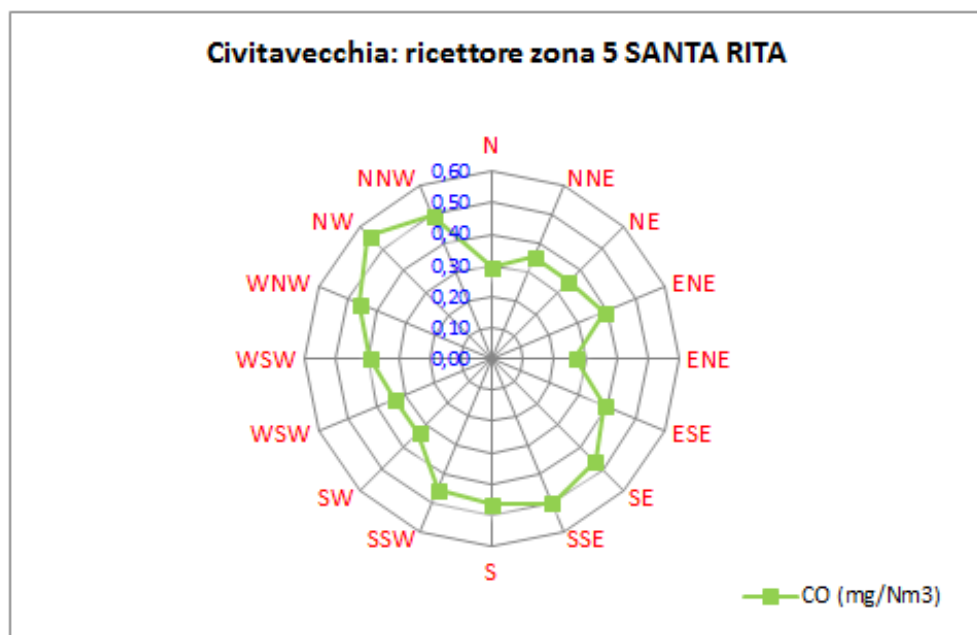


Grafico rosa di vento concentrazione

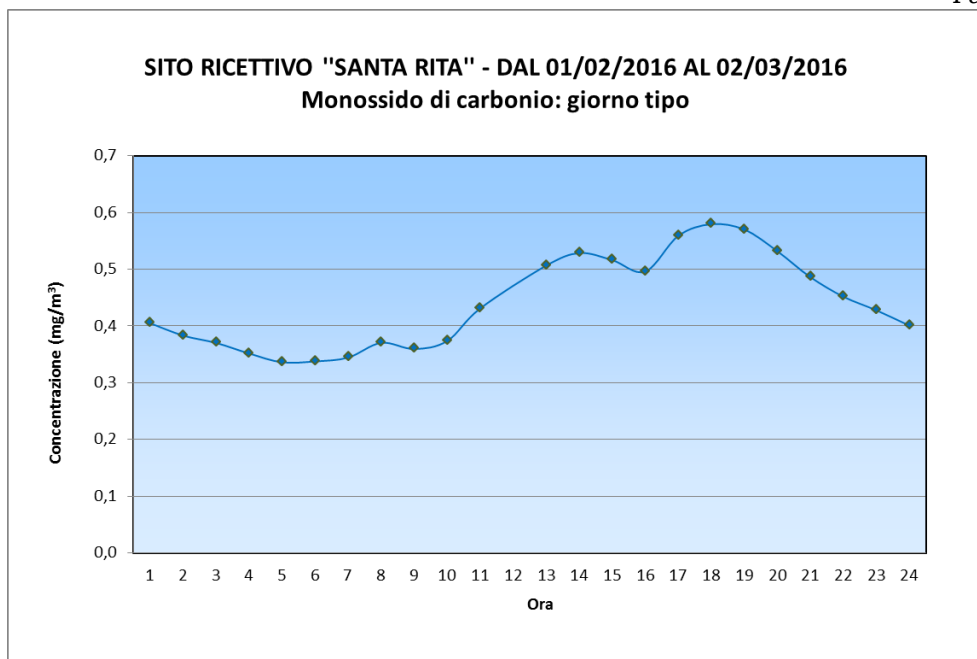

Giorno tipo

PARAMETRO CO	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (mg/m ³)
	S. Rita
Inizio	1-feb-16
Fine	2-mar-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
Valore massimo orario del periodo	0,91
Valore massimo media giornaliera del periodo	0,73
Concentrazione media del periodo	0,42
Massima concentrazione media di 8 ore (valore massimo della media mobile trascinata)	0,78

D.Lgs 13.8.2010
N°155
(mg/m³)

Media massima
giornaliera calcolata
su 8 ore


10

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 5- "S. RITA"-

Periodo di monitoraggio dal 01.02.2016 al 02.03.2016

Indicatore: Particolato aerodisperso frazione PM_{10} in $\mu g/m^3$

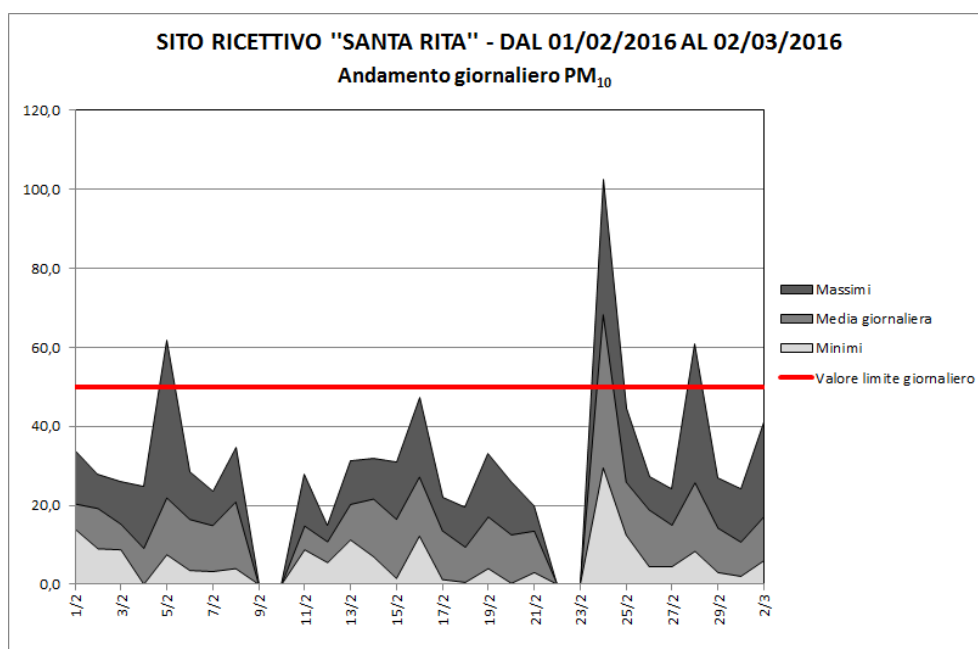

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


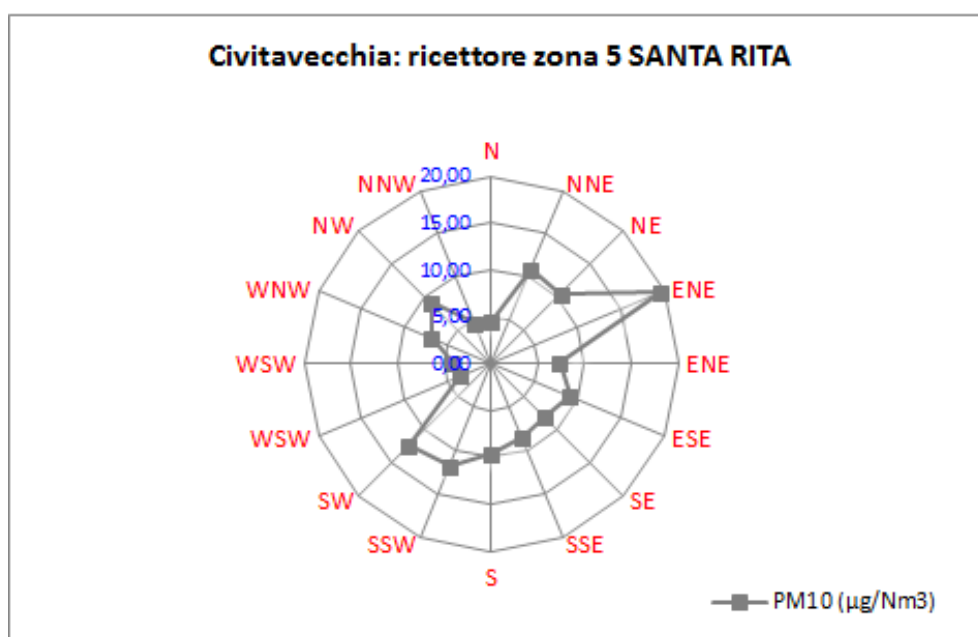


Grafico rosa di vento concentrazione

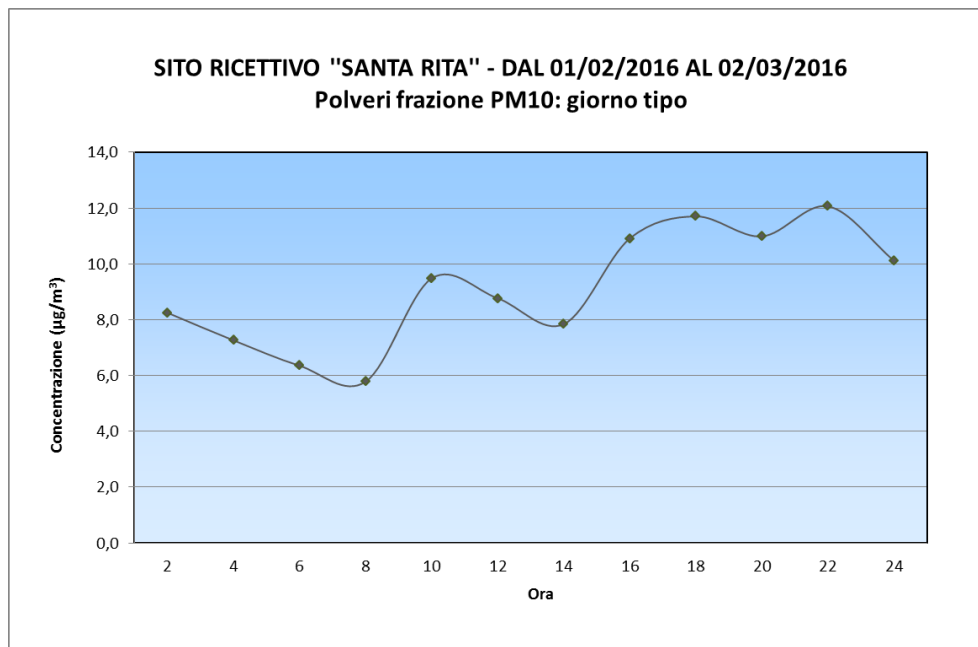

Giorno tipo

PARAMETRO PM10	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/Nm³)
	S. Rita
Inizio	1-feb-16
Fine	2-mar-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
90,4 Percentile	15,88
Valore massimo orario del periodo	105,92
Valore medio del periodo	16,47
Numero superamenti su 35 giorni/anno ammessi	1

D.Lgs 13.8.2010
N°155 (µg/m³)

Valore limite
giornaliero e annuale

40


50

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 5- "S. RITA"-

Periodo di monitoraggio dal 01.02.2016 al 02.03.2016

Indicatore: Benzene (C_6H_6 in $\mu g/m^3$)

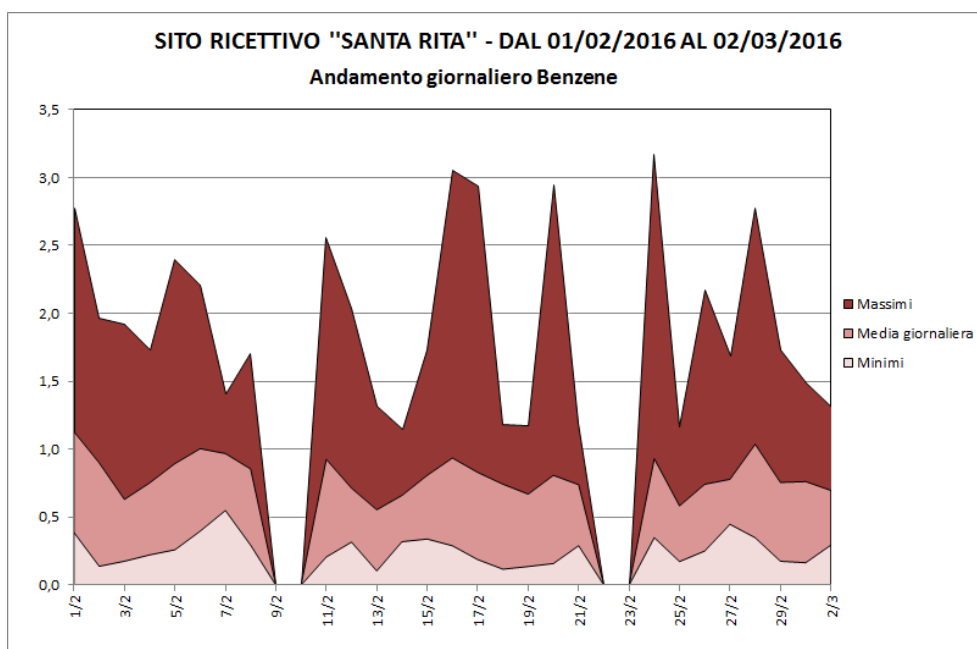

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


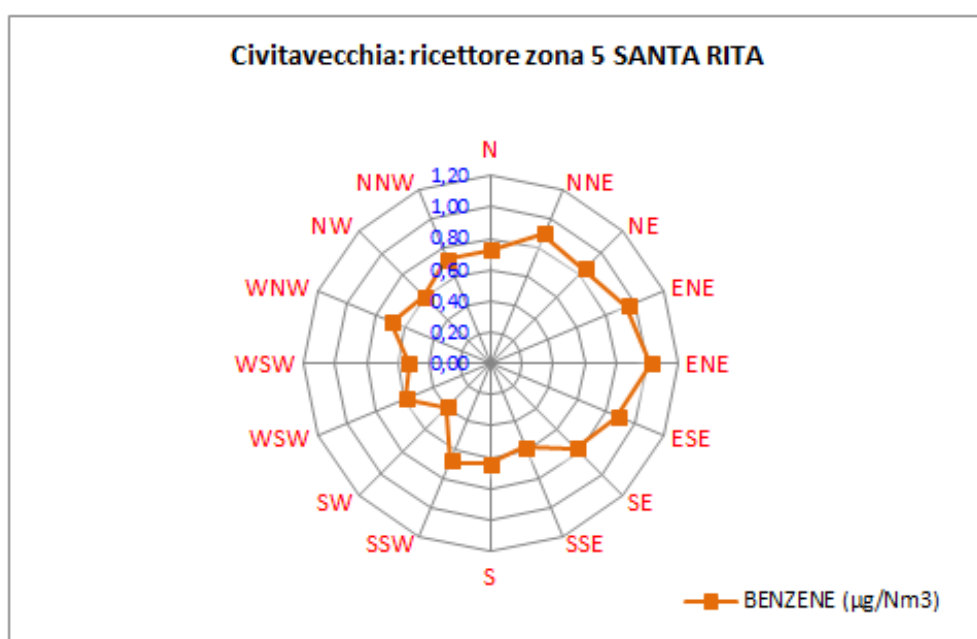


Grafico rosa di vento concentrazione

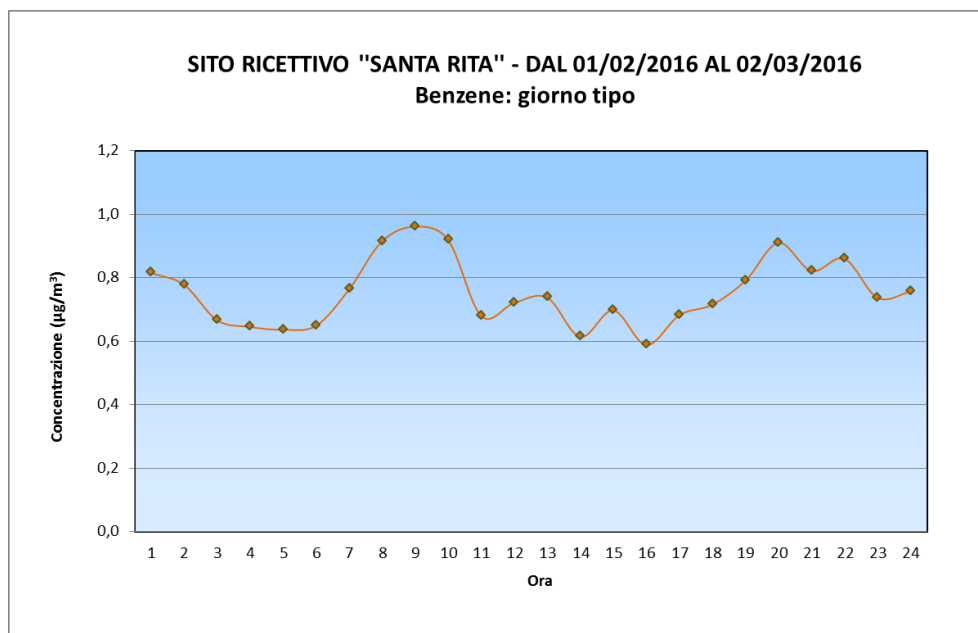

Giorno tipo

PARAMETRO Benzene	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/m³)
	S. Rita
Inizio	1-feb-16
Fine	2-mar-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
Valore massimo orario del periodo	3,17
Valore massimo media giornaliera del periodo	1,13
Concentrazione media del periodo	0,75

D.Lgs 13.8.2010
N°155 (µg/m³)

Valore limite annuale


5

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 1- "TIRRENO POWER"-

Periodo di monitoraggio dal 22.02.2016 al 23.03.2016

Indicatore: BLOSSIDO DI ZOLFO -SO₂- espresso in µg/m³

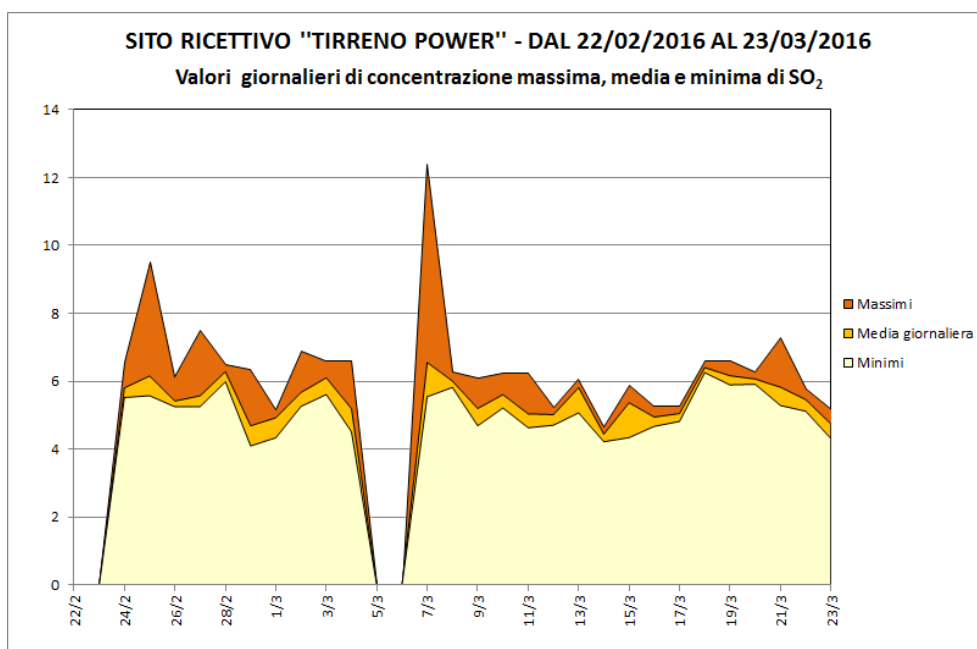

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


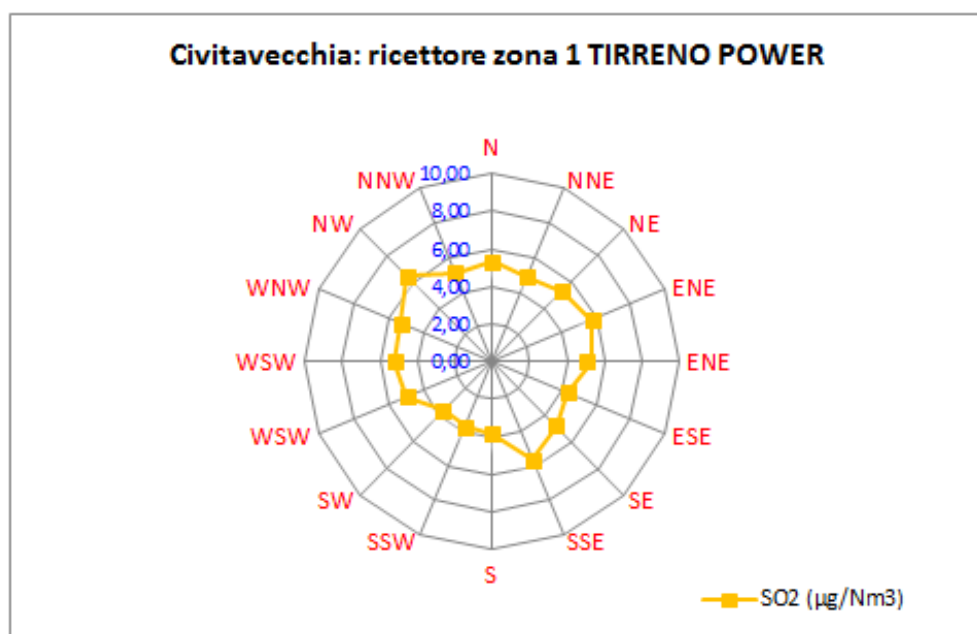


Grafico rosa di vento concentrazione

SITO RICETTIVO "TIRRENO POWER" - DAL 22/02/2016 AL 23/03/2016

Biossido di zolfo: giorno tipo

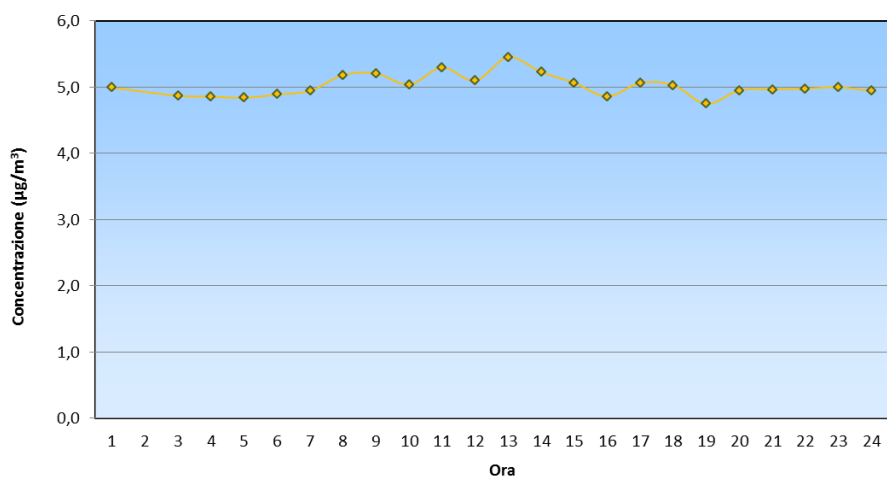

Giorno tipo

PARAMETRO SO ₂	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/m ³)
	Tirreno Power
Inizio	22-feb-16
Fine	23-mar-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
Valore massimo orario del periodo	12,41
Valore massimo media giornaliera del periodo	6,56
Concentrazione media del periodo	2,36
Superamenti valore limite orario	0
Superamenti valore limite annuale	0

D.Lgs 13.8.2010
N°155 (µg/m³)

Valore limite orario e
giornaliero

350


125

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 1- "TIRRENO POWER"-

Periodo di monitoraggio dal 22.02.2016 al 23.03.2016

Indicatore: OSSIDO DI AZOTO -NO₂- espresso in µg/m³

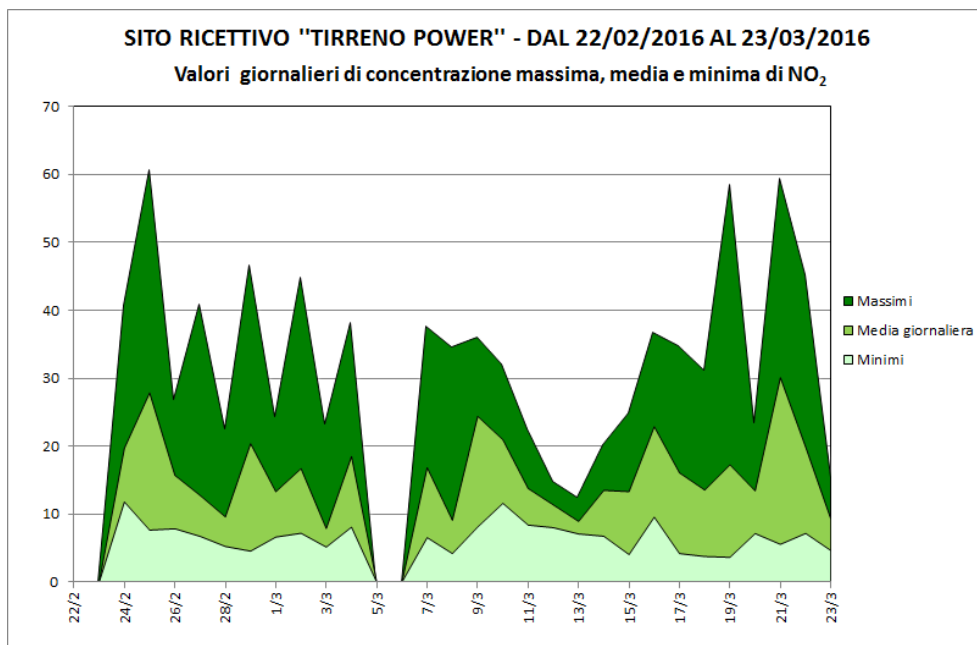

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


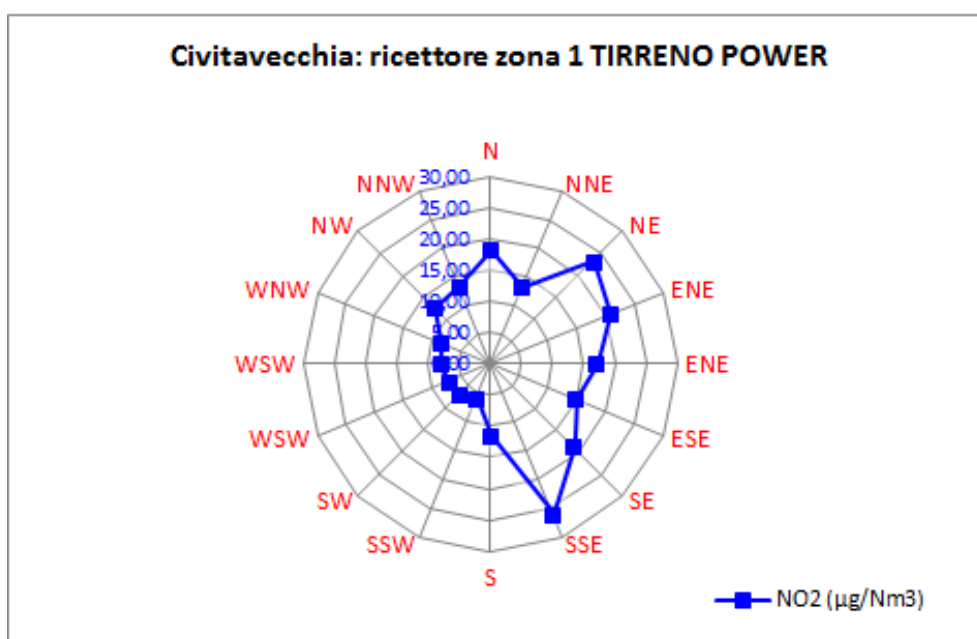


Grafico rosa di vento concentrazione

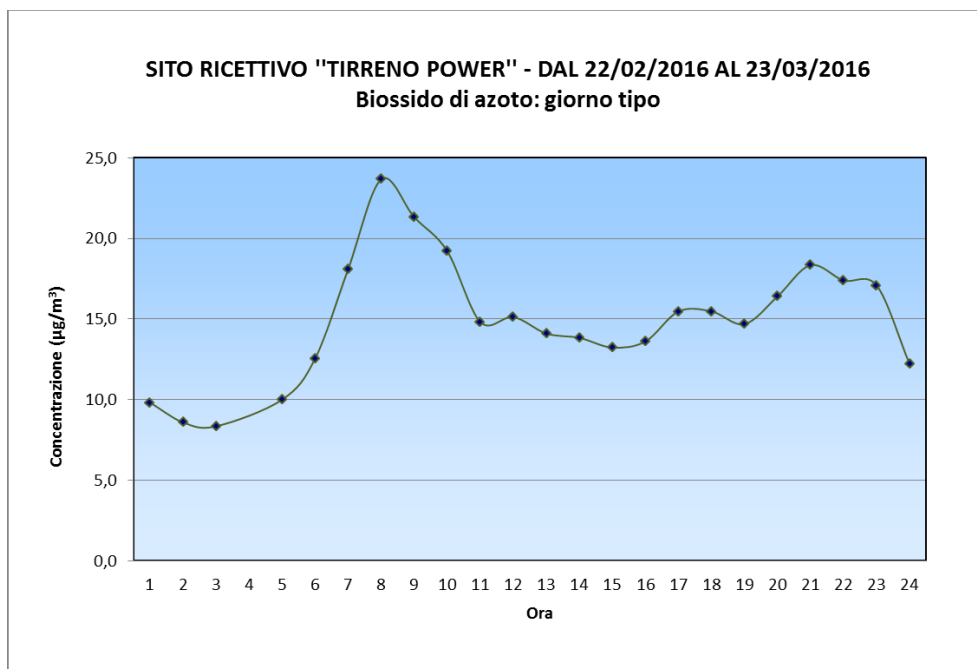

Giorno tipo

PARAMETRO NO ₂	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/m ³)
	Tirreno Power
Inizio	22-feb-16
Fine	23-mar-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
Valore massimo orario del periodo	60,74
Valore massimo media giornaliera del periodo	30,11
Concentrazione media del periodo	14,31
Superamenti valore limite orario	0
Superamenti valore limite annuale	0

D.Lgs 13.8.2010
N°155 (µg/m³)

Valore limite
giornaliero e annuale

200


40

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 1- "TIRRENO POWER"-

Periodo di monitoraggio dal 22.02.2016 al 23.03.2016

Indicatore: MONOSSIDO DI CARBONIO-CO- espresso in mg/m³

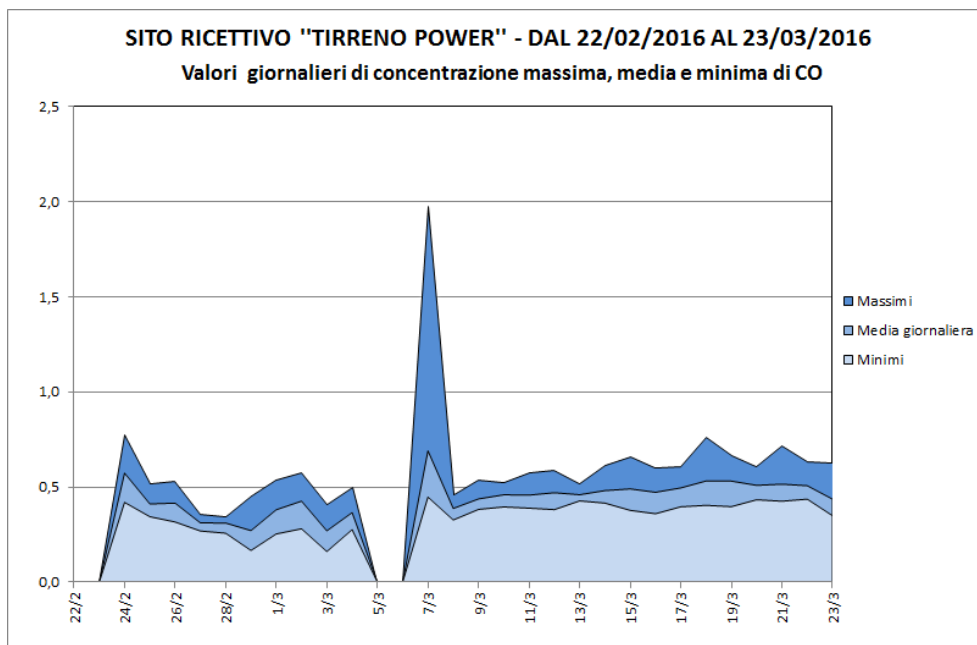

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


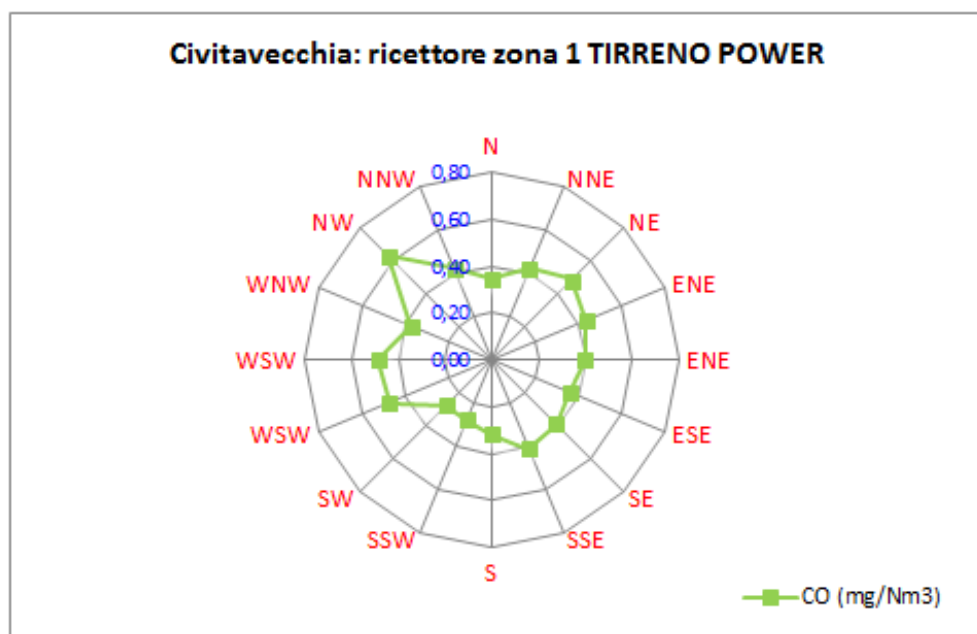


Grafico rosa di vento concentrazione

SITO RICETTIVO "TIRRENO POWER" - DAL 22/02/2016 AL 23/03/2016

Monossido di carbonio: giorno tipo

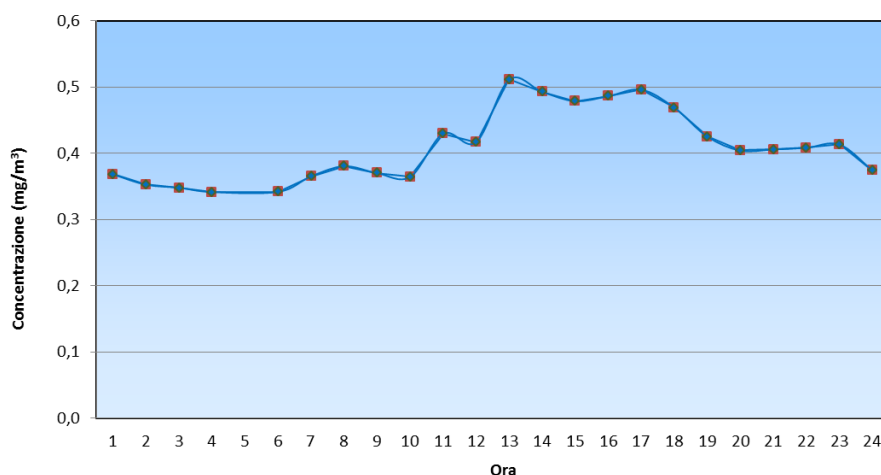

Giorno tipo

PARAMETRO CO	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (mg/m³)
	Tirreno Power
Inizio	22-feb-16
Fine	23-mar-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
Valore massimo orario del periodo	1,98
Valore massimo media giornaliera del periodo	0,69
Concentrazione media del periodo	0,39
Massima concentrazione media di 8 ore (valore massimo della media mobile trascinata)	0,77

D.Lgs 13.8.2010
N°155
(mg/m³)

Media massima
giornaliera calcolata
su 8 ore


10

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 1- "TIRRENO POWER"-

Periodo di monitoraggio dal 22.02.2016 al 23.03.2016

Indicatore: Particolato aerodisperso frazione PM₁₀ in µg/m³

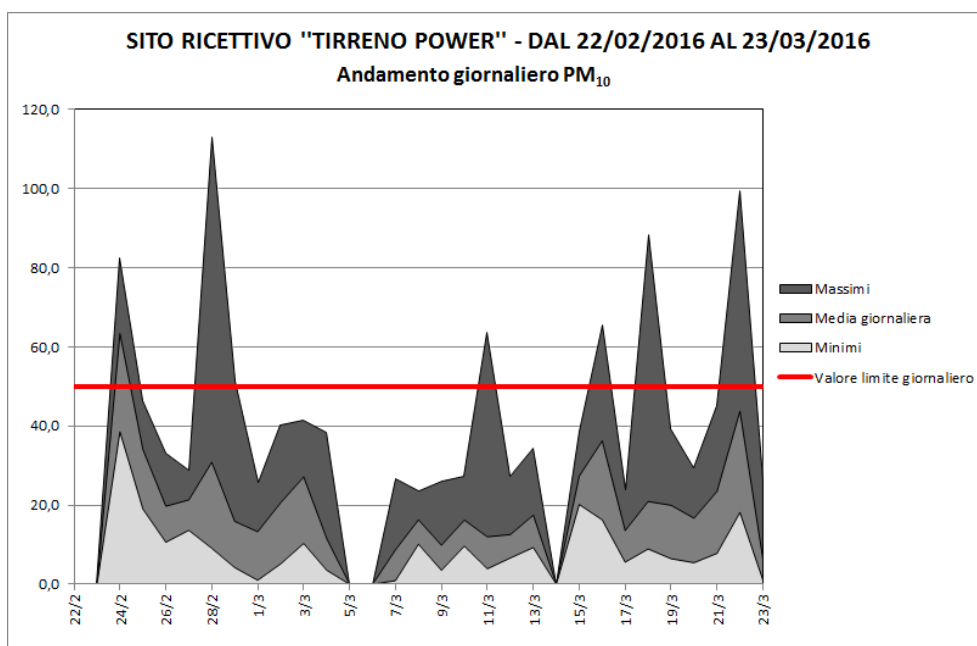

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


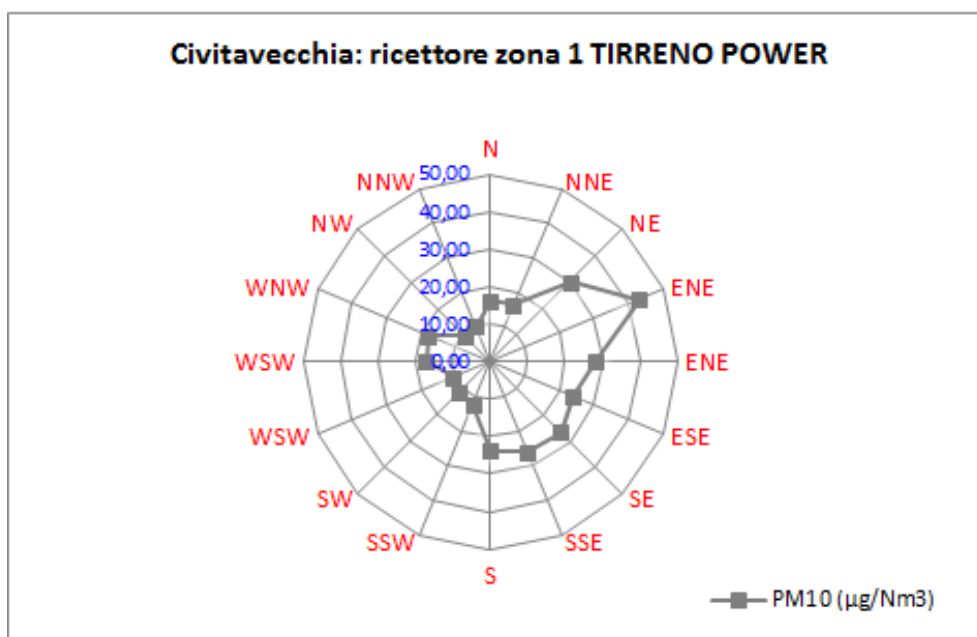


Grafico rosa di vento concentrazione

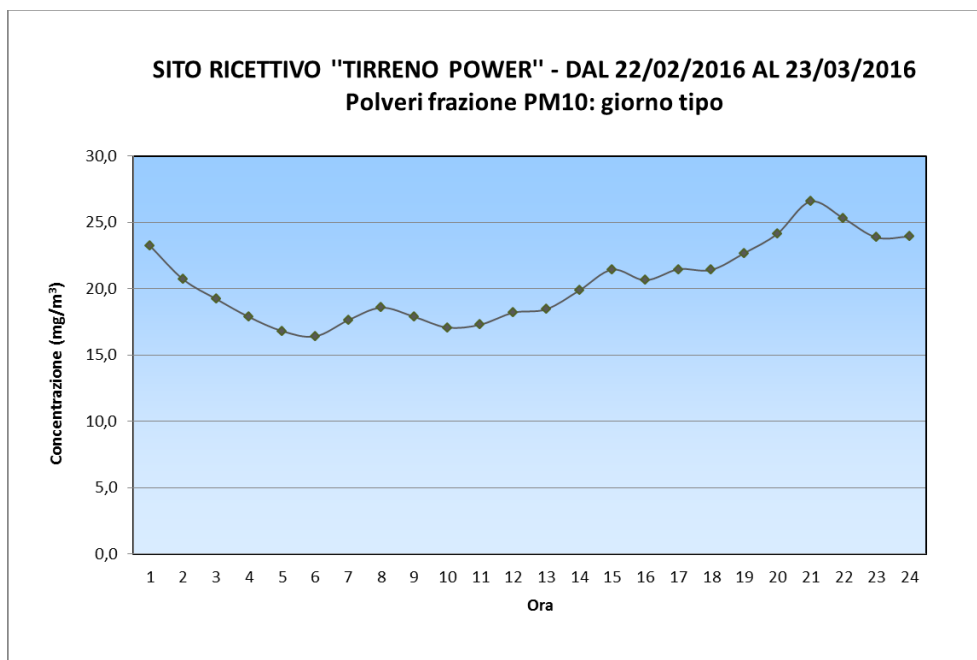

Giorno tipo

PARAMETRO PM10	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)
	Tirreno Power
Inizio	22-feb-16
Fine	23-mar-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
90,4 Percentile	25,34
Valore massimo orario del periodo	113,19
Valore medio del periodo	18,44
Numero superamenti su 35 giorni/anno ammessi	1

D.Lgs 13.8.2010
N°155 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Valore limite
giornaliero e annuale

40


50

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 1- "TIRRENO POWER"-

Periodo di monitoraggio dal 22.02.2016 al 23.03.2016

Indicatore: Benzene (C_6H_6 in $\mu g/m^3$)

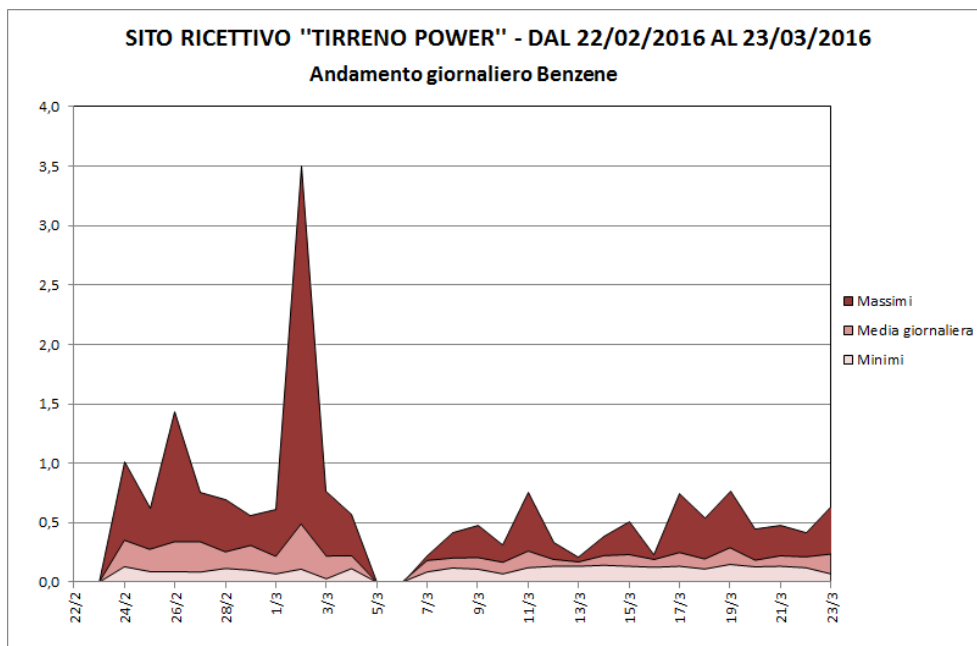

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


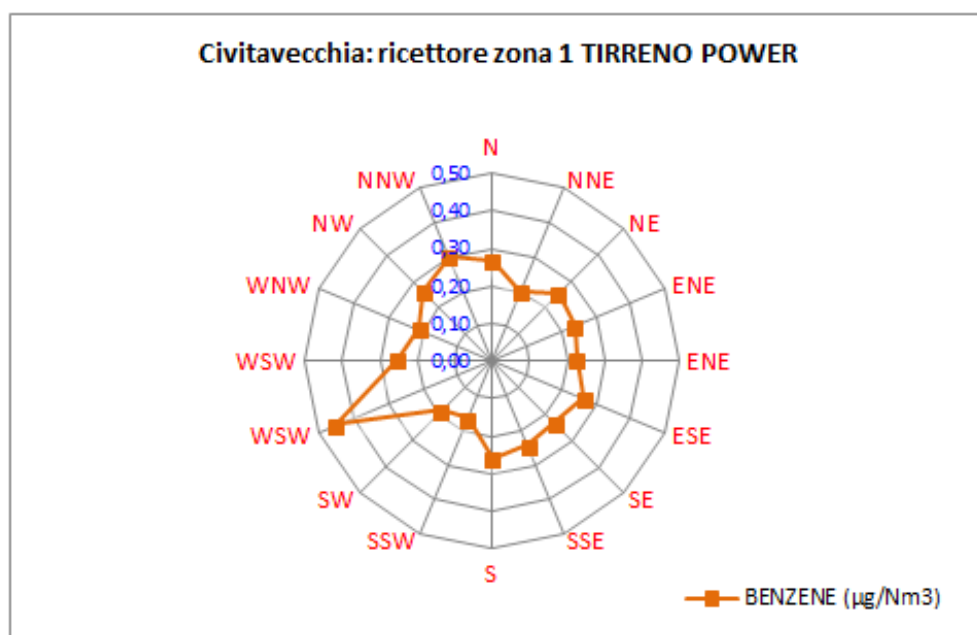


Grafico rosa di vento concentrazione

SITO RICETTIVO "TIRRENO POWER" - DAL 22/02/2016 AL 23/03/2016

Benzene: giorno tipo

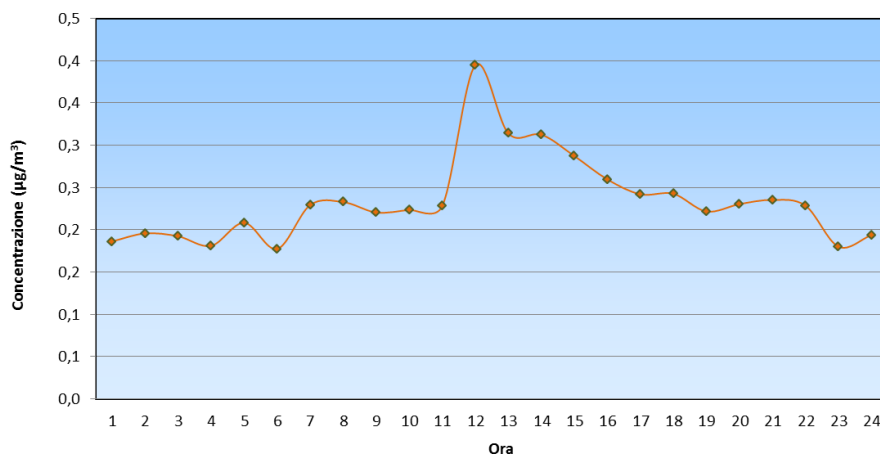

Giorno tipo

PARAMETRO Benzene	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/m³)
	Tirreno Power
Inizio	22-feb-16
Fine	23-mar-16
Dati 1h n°	744
Dati 24h n°	31
Valore massimo orario del periodo	3,51
Valore massimo media giornaliera del periodo	0,49
Concentrazione media del periodo	0,23

D.Lgs 13.8.2010
N°155 (µg/m³)

Valore limite annuale

5

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE-ATMOSFERA-	

Pagina 62 di 62

MONITORAGGIO ATMOSFERA
ALLEGATI FUORI TESTO

BI - LAB	RAPPORTO DI	MOD 09/2V Rev. 1
	INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO	

Cliente	AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA			Commessa Nr.	Cig 4774505E27	del	
Apparato	Laboratorio mobile 11			Matricola N.	/		
				Persona presente	Dott. Giorgio Fersini		
Rif. Ns. Rapporto di Assistenza N.	/			Del	/		
Sito/area di installazione/messa in servizio Ricettivo Molinari per campagna INVERNALE							
INSTALLAZIONE							
1. Controllo visivo dell'apparato				Esito OK ☒	Esito KO ☐	specificare al punto 4.	
2. Data inizio installazione	14/01/2016			Data fine installazione	15/01/2016		
3. Richieste ricevute dal cliente				NESSUNA			
Si procede all'installazione come da Contratto							
Parametri richiesti: NO-NOX-NO2, CO,SO2,PM10,BENZENE, TOLUENE, M/P-XYLENE, DV, VV, SIGMA, TEMPERATURA, PRESSIONE, UMIDITA', RADIAZIONE SOLARE GLOBALE, PIOGGIA.							
4. Anomalie riscontrate				nessuna			
5. Rapporti di Non Conformità aperti				No ☒	Si ☐	RNC n°.	
Il Tecnico Incaricato (CCO, SHW, SSW)				Firma ARGIOLAS A:			
MESSA IN SERVIZIO							
Persona o rappresentante del Cliente presente				Dott. Giorgio Fersini			
A. Controllo visivo dell'apparato				Esito OK ☒	Esito KO ☐	specificare al punto D.	
B. Data inizio messa in servizio	15/01/2016			Data fine messa in servizio	18/01/2016		
C. Esito della messa in servizio				Positivo			
D. Anomalie riscontrate				Nessuna			
Rapporti di Non Conformità aperti				No ☒	Si ☐	RNC n°.	
Il Tecnico Incaricato (CCO, SHW, SSW)				Firma Argiolas Andrea			
Il Cliente				Firma _____			

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 1 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI GENERALI					
Cliente	Autorità Portuale di Civitavecchia				
Commessa n°	Rep. n° 24.763 (Cig 4774505E27)				
Rapporto di Assistenza n°	del				
Apparato	☒ Analizzatore ☐ Analizzatore Multiparametrico ☐ Altro ⁽¹⁾				
Sito Installazione	- Laboratorio Mobile 11 - ricettivo " Molinari "				
Marca	THERMO				
Modello	43I				
Matricola	0906534295				
Principio di Misura	FLUORESCENZA PULSATA				
Grandezze Analizzate	BIOSSIDO DI ZOLFO				
Campo/i di Misura	0-500 PPB				
Precisione	± 1% del F.S.				
CONTROLLI VISIVI PRELIMINARI					
Integrità Esteriore	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
Integrità Pneumatica Interna	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
	OK ☐	KO ☐	Rilievi:		
CONTROLLO PNEUMATICO – MISURA DEL FLUSSO					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Pressure	400 a 1000 mmHg	742,0 mmHg			
Flusso di sample	0,350 a 0,750 lt/min	0,440 lit/min			
Ingresso Flusso di span	Come da misura	Ok			
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Camera di misura	da 43 a 47°C	45,0°C			
Fornetto TAP	45°C	45,0°C			
TIPO DI CALIBRAZIONE					
☒ Zero/Span		☒ Multipunto (linearità)		☐ Gas Phase Titration (gpt)	
METODO UTILIZZATO					
☒ Diluizione		☒ Diretto		☐ Altro ⁽²⁾	
CAMPIONI UTILIZZATI					
☒ Bombole Bi-Lab		☒ Tubi a Permeazione		☐ Lamina Calibrata	
☐ Bombole del Cliente		☐ Celle Interne Strumento		☐ Generatore di Ozono	
	Descrizione	Capacità/Modello	Matricola	Stabilità	Valori di Concentrazione
1	Bombola SO2	10Lt/Siad	145249	20/04/2016	370ppb
2	Bombola ARIA	14Lt/Siad	11-498756	/	Grado 11-498756
3	TAP	D110	12628	16/02/2016	427 ng/min±5%
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Rif. PG.10.1V

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 1 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI GENERALI					
Cliente	Autorità Portuale di Civitavecchia				
Commessa n°	Rep. n° 24.763 (Cig 4774505E27)				
Rapporto di Assistenza n°	del				
Apparato	☐ Analizzatore ☒ Analizzatore Multiparametrico ☐ Altro ⁽¹⁾				
Sito Installazione	- Laboratorio Mobile 11 - ricettivo " Molinari "				
Marca	THERMO				
Modello	42i				
Matricola	07010030				
Principio di Misura	CHEMILUMINESCENZA				
Grandezze Analizzate	NO-NOx-NO2				
Campo/i di Misura	0-500 PPB				
Precisione	± 1% del F.S.				
CONTROLLI VISIVI PRELIMINARI					
Integrità Esteriore	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
Integrità Pneumatica Interna	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
	OK ☐	KO ☐	Rilievi:		
CONTROLLO PNEUMATICO – MISURA DEL FLUSSO					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Ingresso camera (mmHg)	da 150 a 275	260,0			
Ingresso sample (LPM)	da 0,35 a 0,9	0,677			
Ingresso ozono (LPM)	>0,05	OK			
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Convertitore (°C)	da 300 a 375	319			
Camera reazione (°C)	da 47 a 51	50,0			
PMT (°C)	da -1 a -5	-2,5			
TIPO DI CALIBRAZIONE					
☒ Zero/Span	☒ Multipunto (linearità)	☐ Gas Phase Titration (gpt)			
METODO UTILIZZATO					
☒ Diluizione	☐ Diretto	☐ Altro ⁽²⁾			
CAMPIONI UTILIZZATI					
☒ Bombole Bi-Lab	☐ Tubi a Permeazione	☐ Lamina Calibrata			
☐ Bombole del Cliente	☐ Celle Interne Strumento	☐ Generatore di Ozono			
	Descrizione	Capacità/Modello	Matricola	Stabilità	Valori di Concentrazione
1	Bombola NO	10 lit/Siad	284437	24/01/2016	NO 20,3 NOX 20,5 PPM
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 2 di 2
---------------	---	---

DATI DI CALIBRAZIONE										
Misura	U.M.	0 % del F.S.			40 % del F.S.			80 % del F.S.		
		Punto 1			Punto 2			Punto 3		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
NO	ppb	1,00	1,20		250,00	253,50		400,00	401,00	399,10
NOx	ppb	2,00	1,90		252,00	255,80		404,00	410,00	403,80
Misura	U.M.	% del F.S.			% del F.S.			% del F.S.		
		Punto 4			Punto 5			Punto 6		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
RISULTATI DI CALIBRAZIONE										
Efficienza Convertitore Molibdeno: $\eta (\%) = [1-(A-B) : (a-b)]*100$						$\frac{A}{B}$ $\frac{a}{b}$ %				
Valori di Cella:		Precedente:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
		Misurato:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
Considerazioni finali:		Apparato:	☐ Non Regolato				☒ Regolato			
		Esito:	☒ In Servizio				☐ In Manutenzione ⁽³⁾			
NOTE	(1)									
	(2)									
	(3)									

Data

Operatore

18/01/2016

Argiolas Andrea

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 1 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI GENERALI					
Cliente	Autorità Portuale di Civitavecchia				
Commessa n°	Rep. n° 24.763 (Cig 4774505E27)				
Rapporto di Assistenza n°	del				
Apparato	☒ Analizzatore ☐ Analizzatore Multiparametrico ☐ Altro ⁽¹⁾				
Sito Installazione	- Laboratorio Mobile 11 - ricettivo " Molinari "				
Marca	THERMO				
Modello	48C				
Matricola	48C-71772-369				
Principio di Misura	GAS FILTER CORRELATION (INFRAROSSO)				
Grandezze Analizzate	MONOSSIDO DI CARBONIO				
Campo/i di Misura	0-50 mg/mc				
Precisione	± 0,1 mg/mc				
CONTROLLI VISIVI PRELIMINARI					
Integrità Esteriore	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
Integrità Pneumatica Interna	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
	OK ☐	KO ☐	Rilievi:		
CONTROLLO PNEUMATICO – MISURA DEL FLUSSO					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Pressure	250 a 1000 mmHg	765 mmHg			
Flusso di sample	0,350 a 1,5 lt/min	1,148 lit/min			
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Camera di misura	da 40 a 52°C	47,0°C			
TIPO DI CALIBRAZIONE					
☒ Zero/Span	☒ Multipunto (linearità)	☐ Gas Phase Titration (gpt)			
METODO UTILIZZATO					
☒ Diluizione	☐ Diretto	☐ Altro ⁽²⁾			
CAMPIONI UTILIZZATI					
☒ Bombole Bi-Lab	☐ Tubi a Permeazione	☐ Lamina Calibrata			
☐ Bombole del Cliente	☐ Celle Interne Strumento	☐ Generatore di Ozono			
	Descrizione	Capacità/Modello	Matricola	Stabilità	Valori di Concentrazione
1	Bombola CO	10 Lt/Siad	096667	25/08/2017	1465mg/mc
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 2 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI DI CALIBRAZIONE										
Misura	U.M.	0 % del F.S.			50 % del F.S.			80 % del F.S.		
		Punto 1			Punto 2			Punto 3		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
CO	mg/mc	0,20	0,50		25,00	24,90		39,61	40,10	39,50

Misura	U.M.	% del F.S.			% del F.S.			% del F.S.		
		Punto 4			Punto 5			Punto 6		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo

RISULTATI DI CALIBRAZIONE										
Efficienza Convertitore Molibdeno: $\eta (\%) = [1-(A-B) : (a-b)]*100$						$\frac{A}{B}$ $\frac{a}{b}$ %				
Valori di Cella:		Precedente:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
		Misurato:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
Considerazioni finali:		Apparato: ☐ Non Regolato				☒ Regolato				
		Esito: ☒ In Servizio				☐ In Manutenzione ⁽³⁾				
NOTE	(1)									
	(2)									
	(3)									

Data
 15/01/2016

Operatore
 Argiolas A..

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 1 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI GENERALI					
Cliente	Autorità Portuale di Civitavecchia				
Commessa n°	Rep. n° 24.763 (Cig 4774505E27)				
Rapporto di Assistenza n°	del				
Apparato	☒ Analizzatore ☐ Analizzatore Multiparametrico ☐ Altro ⁽¹⁾				
Sito Installazione	- Laboratorio Mobile 11 - ricettivo " Molinari "				
Marca	Thermo environmental				
Modello	SHARP 5030				
Matricola	E-443				
Principio di Misura	Nefelometrico / Beta				
Grandezze Analizzate	Poveri PM10				
Campo/i di Misura	0-1000µg/mc ; 0-10000µg/mc				
Precisione	± 5 %				
CONTROLLI VISIVI PRELIMINARI					
Integrità Esteriore	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
Integrità Pneumatica Interna	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
	OK ☐	KO ☐	Rilievi:		
CONTROLLO PNEUMATICO – MISURA DEL FLUSSO					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
PUMP FLOW	1000 l/h	999 l/h			
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
TIPO DI CALIBRAZIONE					
☒ Zero/Span	☐ Multipunto (linearità)	☐ Gas Phase Titration (gpt)			
METODO UTILIZZATO					
☐ Diluizione	☒ Diretto	☐ Altro ⁽²⁾			
CAMPIONI UTILIZZATI					
☐ Bombole Bi-Lab	☐ Tubi a Permeazione	☒ Lamina Calibrata			
☐ Bombole del Cliente	☐ Celle Interne Strumento	☐ Generatore di Ozono			
	Descrizione	Capacità/Modello	Matricola	Stabilità	Valori di Concentrazione
1	S. FOIL	FH125C14	1911	/	ZERO
2	S. FOIL	FH125C14	1911	/	1394 µg
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

DATI DI CALIBRAZIONE										
Misura	U.M.	0 % del F.S.			% del F.S.			% del F.S.		
		Punto 1			Punto 2			Punto 3		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
Sens*	/	0,00	0,00			6995,00	6987,00			

Misura	U.M.	% del F.S.			% del F.S.			% del F.S.		
		Punto 4			Punto 5			Punto 6		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo

RISULTATI DI CALIBRAZIONE										
Efficienza Convertitore Molibdeno: $\eta (\%) = [1-(A-B) : (a-b)]*100$						$\frac{A}{B}$ $\frac{a}{b}$ %				
Valori di Cella:		Precedente:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
		Misurato:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
Considerazioni finali:		Apparato: ☐ Non Regolato ☒ Regolato					Esito: ☒ In Servizio ☐ In Manutenzione ⁽³⁾			
NOTE	(1)									
	(2)									
	(3)									
	* Misura relativa alla "sensitivity" in fase di verifica di taratura con Foil.									

Data

Operatore

15/01/2016

Argiolas Andrea

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 1 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI GENERALI					
Cliente	Autorità portuale di Civitavecchia				
Commessa n°	Rep. n° 24.763 (Cig 4774505E27)				
Rapporto di Assistenza n°	del				
Apparato	☐ Analizzatore ☒ Analizzatore Multiparametrico ☐ Altro ⁽¹⁾				
Sito Installazione	- Laboratorio Mobile 11				
Marca	Syntech Spectras				
Modello	GC955-600				
Matricola	1934 (Tess--com 000815)				
Principio di Misura	GAS CROMATOGRAFO PID				
Grandezze Analizzate	BENZENE, TOLUENE, PARAMETAXYLENE				
Campo/i di Misura	0-100 PPB				
Precisione	/				
CONTROLLI VISIVI PRELIMINARI					
Integrità Esteriore	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
Integrità Pneumatica Interna	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
	OK ☐	KO ☐	Rilievi:		
CONTROLLO PNEUMATICO – MISURA DEL FLUSSO					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
TIPO DI CALIBRAZIONE					
☐ Zero/Span	☒ Multipunto (linearità)	☐ Gas Phase Titration (gpt)			
METODO UTILIZZATO					
☒ Diluizione	☒ Diretto	☐ Altro ⁽²⁾			
CAMPIONI UTILIZZATI					
☒ Bombole Bi-Lab	☐ Tubi a Permeazione	☐ Lamina Calibrata			
☐ Bombole del Cliente	☐ Celle Interne Strumento	☐ Generatore di Ozono			
	Descrizione	Capacità/Modello	Matricola	Stabilità	Valori di Concentrazione
1	BTX	10 lt	200436	13/04/2016	Benzene : 19,2 ppb
2					Toluene : 19,1 ppb
3					P-XIL : 19,5 ppb
4					M-XIL : 19,0 ppb
5					O-XIL : 19,3 ppb
6					ETILB. : 20,2 ppb
7					
8					
9					
10					

DATI DI CALIBRAZIONE										
Misura	U.M.	0 % del F.S.			8-16 % del F.S.			19-40 % del F.S.		
		Punto 1			Punto 2			Punto 3		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
BENZ	ppb	0,00	0,00		7,72	8,30		19,30	22,70	19,50
TOLU	ppb	0,00	0,00		7,64	8,20		19,10	25,33	19,00
P/M-XIL	ppb	0,00	0,00		15,24	16,77		38,10	40,12	37,55
O-XIL	ppb	0,00	0,00		7,80	6,95		19,50	18,00	19,00
ETIL	ppb	0,00	0,00		8,08	7,00		20,20	16,88	21,00

Misura	U.M.	% del F.S.			% del F.S.			% del F.S.		
		Punto 4			Punto 5			Punto 6		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo

RISULTATI DI CALIBRAZIONE										
Efficienza Convertitore Molibdeno: $\eta (\%) = [1-(A-B) : (a-b)]*100$						$\frac{A}{B}$ $\frac{a}{b}$ %				
Valori di Cella:		Precedente:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
		Misurato:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
Considerazioni finali:		Apparato: ☐ Non Regolato ☒ Regolato								
		Esito: ☒ In Servizio ☐ In Manutenzione ⁽³⁾								
NOTE	(1)									
	(2)									
	(3)									

Data 15/01/2016	Operatore Argiolas A.
------------------------	------------------------------

BI - LAB		RAPPORTO DI INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO		MOD 09/2V Rev. 1	
Cliente AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA		Commessa Nr. REP. N° 24.763 del /			
Apparato Laboratorio mobile 12		Matricola N. /			
		Persona presente Sig. Giorgio Fersini			
Rif. Ns. Rapporto di Assistenza N. /		Del /			
Sito/area di installazione/messa in servizio Porto di Civitavecchia, ricettivo S. Rita					
INSTALLAZIONE					
1. Controllo visivo dell'apparato		Esito OK ☒		Esito KO ☐ specificare al punto 4.	
2. Data inizio installazione		28/01/2016		Data fine installazione 29/01/2016	
3. Richieste ricevute dal cliente		Nessuna			
Si procede all'installazione come da Contratto					
Parametri richiesti: NO-NOX-NO2, CO, SO2, BENZENE, TOLUENE, M/P-XYLENE,O-XILENE,ETYL BENZENE,PM10.					
4. Anomalie riscontrate		Nessuna			
5. Rapporti di Non Conformità aperti		No ☒		Si ☐ RNC n°.	
Il Tecnico Incaricato (CCO, SHW, SSW)		Firma <u>Argiolas Andrea</u>			
MESSA IN SERVIZIO					
Persona o rappresentante del Cliente presente		Sig. Giorgio Fersini			
A. Controllo visivo dell'apparato		Esito OK ☒		Esito KO ☐ specificare al punto D.	
B. Data inizio messa in servizio		29/01/2016		Data fine messa in servizio 29/01/2016	
C. Esito della messa in servizio		Positivo			
D. Anomalie riscontrate		Nessuna			
Rapporti di Non Conformità aperti		No ☒		Si ☐ RNC n°.	
Il Tecnico Incaricato (CCO, SHW, SSW)		Firma <u>Argiolas Andrea</u>			
Il Cliente		Firma _____			

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 1 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI GENERALI					
Cliente	Autorità Portuale di Civitavecchia				
Commissa n°	Rep. n° 24.763 Cig 4774505E27				
Rapporto di Assistenza n°	del				
Apparato	☒ Analizzatore ☐ Analizzatore Multiparametrico ☐ Altro ⁽¹⁾				
Sito Installazione	- Laboratorio Mobile 12 - ricettivo " S.Rita"				
Marca	THERMO				
Modello	43C				
Matricola	0524412420				
Principio di Misura	FLUORESCENZA PULSATA				
Grandezze Analizzate	BIOSSIDO DI ZOLFO				
Campo/i di Misura	0-500 PPB				
Precisione	± 1% del F.S.				
CONTROLLI VISIVI PRELIMINARI					
Integrità Esteriore	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
Integrità Pneumatica Interna	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
	OK ☐	KO ☐	Rilievi:		
CONTROLLO PNEUMATICO – MISURA DEL FLUSSO					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Pressure	400 a 1000 mmHg	735,0 mmHg			
Flusso di sample	0,350 a 0,750 lt/min	0,445 lit/min			
Ingresso Flusso di span					
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Camera di misura	da 43 a 47°C	45,0°C			
Fornetto TAP	50,0 +/- 0,1°C	50,0°C			
TIPO DI CALIBRAZIONE					
☒ Zero/Span	☒ Multipunto (linearità)	☐ Gas Phase Titration (gpt)			
METODO UTILIZZATO					
☒ Diluizione	☒ Diretto	☐ Altro ⁽²⁾			
CAMPIONI UTILIZZATI					
☒ Bombole Bi-Lab	☐ Tubi a Permeazione	☐ Lamina Calibrata			
☐ Bombole del Cliente	☐ Celle Interne Strumento	☐ Generatore di Ozono			
	Descrizione	Capacità/Modello	Matricola	Stabilità	Valori di Concentrazione
1	Bombola SO2	10lt/Siad	145249	20/04/2016	SO2 = 370 ppb
2	Aria	14lt/Siad	11-498755	/	Grado 5,5 > 99,9995%
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 2 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI DI CALIBRAZIONE										
Misura	U.M.	0 % del F.S.			44 % del F.S.			80 % del F.S.		
		Punto 1			Punto 2			Punto 3		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
SO2	ppb	1,00	1,00		222,00	225,30		370,00	408,00	370,08

Misura	U.M.	% del F.S.			% del F.S.			% del F.S.		
		Punto 4			Punto 5			Punto 6		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo

RISULTATI DI CALIBRAZIONE										
Efficienza Convertitore Molibdeno: $\eta (\%) = [1-(A-B) : (a-b)]*100$						$\frac{A}{B}$ $\frac{a}{b}$ %				
Valori di Cella:		Precedente:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
		Misurato:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
Considerazioni finali:		Apparato: ☐ Non Regolato				☒ Regolato				
		Esito: ☒ In Servizio				☐ In Manutenzione ⁽³⁾				
NOTE	(1)									
	(2)									
	(3)									

Data
 29/01/2016

Operatore
 Argiolas Andrea

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 1 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI GENERALI					
Cliente	Autorità Portuale di Civitavecchia				
Commessa n°	Rep. n° 24.763 Cig 4774505E27				
Rapporto di Assistenza n°	del				
Apparato	☐ Analizzatore ☒ Analizzatore Multiparametrico ☐ Altro ⁽¹⁾				
Sito Installazione	- Laboratorio Mobile 12 - ricettivo " S.Rita"				
Marca	THERMO				
Modello	42I				
Matricola	0804828321				
Principio di Misura	CHEMILUMINESCENZA				
Grandezze Analizzate	NO-NOx-NO2				
Campo/i di Misura	0-500 PPB				
Precisione	± 1% del F.S.				
CONTROLLI VISIVI PRELIMINARI					
Integrità Esteriore	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
Integrità Pneumatica Interna	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
	OK ☐	KO ☐	Rilievi:		
CONTROLLO PNEUMATICO – MISURA DEL FLUSSO					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
ingresso camera (mmHg)	da 150 a 280	253,1			
Sample Flow (LPM)	0,35 a 0,90	0,787			
Ozone Flow (LPM)	0,05	0,05			
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Convertitore (°C)	da 300 a 350	324,5			
Camera reazione (°C)	da 47 a 51	49,6			
PMT (°C)	da -1 a -5	-2,4			
TIPO DI CALIBRAZIONE					
☒ Zero/Span	☒ Multipunto (linearità)	☐ Gas Phase Titration (gpt)			
METODO UTILIZZATO					
☒ Diluizione	☒ Diretto	☐ Altro ⁽²⁾			
CAMPIONI UTILIZZATI					
☒ Bombole Bi-Lab	☐ Tubi a Permeazione	☐ Lamina Calibrata			
☐ Bombole del Cliente	☐ Celle Interne Strumento	☐ Generatore di Ozono			
	Descrizione	Capacità/Modello	Matricola	Stabilità	Valori di Concentrazione
1	Bombola NO	10 lit/Siad	242437	11/03/2016	NO = 403 ppb
2					NOX = 407 ppb
3	Aria	14lt/Siad	11-498755	/	Grado 5,5 > 99,9995%
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Rif. PG.10.1V

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 1 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI GENERALI					
Cliente	Autorità Portuale di Civitavecchia				
Commessa n°	Rep. n° 24.763 Cig 4774505E27				
Rapporto di Assistenza n°	del				
Apparato	☒ Analizzatore ☐ Analizzatore Multiparametrico ☐ Altro ⁽¹⁾				
Sito Installazione	- Laboratorio Mobile 12 - ricettivo " S.Rita"				
Marca	API				
Modello	300				
Matricola	698				
Principio di Misura	INFRAROSSO				
Grandezze Analizzate	MONOSSIDO DI CARBONIO				
Campo/i di Misura	0-50 PPM				
Precisione	± 1% del F.S.				
CONTROLLI VISIVI PRELIMINARI					
Integrità Esteriore	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
Integrità Pneumatica Interna	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
	OK ☐	KO ☐	Rilievi:		
CONTROLLO PNEUMATICO – MISURA DEL FLUSSO					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Press		28,3 in-Hg			
Flusso di sample	0,350 a 1,5 lt/min	0,696 lit/min			
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Whell T		70,0°C			
Bench T		48,0°C			
TIPO DI CALIBRAZIONE					
☒ Zero/Span	☒ Multipunto (linearità)	☐ Gas Phase Titration (gpt)			
METODO UTILIZZATO					
☒ Diluizione	☒ Diretto	☐ Altro ⁽²⁾			
CAMPIONI UTILIZZATI					
☒ Bombole Bi-Lab	☐ Tubi a Permeazione	☐ Lamina Calibrata			
☐ Bombole del Cliente	☐ Celle Interne Strumento	☐ Generatore di Ozono			
	Descrizione	Capacità/Modello	Matricola	Stabilità	Valori di Concentrazione
1	Bombola CO	10 Lt	240652	13/05/2016	CO = 40,2 ppm
2	Aria	14lt/Siad	11-498755	/	Grado 5,5 > 99,9995%
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Rif. PG.10.1V

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 1 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI GENERALI					
Cliente	Autorità Portuale di Civitavecchia				
Commessa n°	Rep. n° 24.763 (Cig 4774505E27)				
Rapporto di Assistenza n°	del				
Apparato	☒ Analizzatore ☐ Analizzatore Multiparametrico ☐ Altro ⁽¹⁾				
Sito Installazione	- Laboratorio Mobile 12 - ricettivo " S.Rita"				
Marca	Verewa				
Modello	F-701				
Matricola	10711				
Principio di Misura	Beta				
Grandezze Analizzate	Poveri PM10				
Campo/i di Misura	0-1,00mg/mc				
Precisione	/				
CONTROLLI VISIVI PRELIMINARI					
Integrità Esteriore	OK ☒	KO ☐	Rilevi:		
Integrità Pneumatica Interna	OK ☒	KO ☐	Rilevi:		
	OK ☐	KO ☐	Rilevi:		
CONTROLLO PNEUMATICO – MISURA DEL FLUSSO					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
PUMP FLOW	1000 l/h	1005 l/h			
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
TIPO DI CALIBRAZIONE					
☒ Zero/Span	☐ Multipunto (linearità)	☐ Gas Phase Titration (gpt)			
METODO UTILIZZATO					
☐ Diluizione	☒ Diretto	☐ Altro ⁽²⁾			
CAMPIONI UTILIZZATI					
☐ Bombole Bi-Lab	☐ Tubi a Permeazione	☒ Lamina Calibrata			
☐ Bombole del Cliente	☐ Celle Interne Strumento	☐ Generatore di Ozono			
	Descrizione	Capacità/Modello	Matricola	Stabilità	Valori di Concentrazione
1	R.FOIL	Type:RE 4,0	/	/	0,6...0,8 mg
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Rif. PG.10.1V

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 1 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI GENERALI					
Cliente	Autorità Portuale di Civitavecchia				
Commessa n°	Rep. n° 24.763 Cig 4774505E27				
Rapporto di Assistenza n°	del				
Apparato	☐ Analizzatore ☒ Analizzatore Multiparametrico ☐ Altro ⁽¹⁾				
Sito Installazione	- Laboratorio Mobile 12 - ricettivo " S.Rita"				
Marca	Syntech Spectras				
Modello	GC855				
Matricola	1588				
Principio di Misura	GAS CROMATOGRAFO PID				
Grandezze Analizzate	BENZENE, TOLUENE, PARAMETAXYLENE				
Campo/i di Misura	0-100 PPB				
Precisione	/				
CONTROLLI VISIVI PRELIMINARI					
Integrità Esteriore	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
Integrità Pneumatica Interna	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
	OK ☐	KO ☐	Rilievi:		
CONTROLLO PNEUMATICO – MISURA DEL FLUSSO					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
TIPO DI CALIBRAZIONE					
☐ Zero/Span	☒ Multipunto (linearità)	☐ Gas Phase Titration (gpt)			
METODO UTILIZZATO					
☐ Diluizione	☒ Diretto	☐ Altro ⁽²⁾			
CAMPIONI UTILIZZATI					
☒ Bombole Bi-Lab	☐ Tubi a Permeazione	☐ Lamina Calibrata			
☐ Bombole del Cliente	☐ Celle Interne Strumento	☐ Generatore di Ozono			
	Descrizione	Capacità/Modello	Matricola	Stabilità	Valori di Concentrazione
1	BTX	10 lt	200436	13/04/2016	Benzene : 19,2 ppb
2					Toluene : 19,1 ppb
3					P-XIL : 19,5 ppb
4					M-XIL : 19,0 ppb
5					O-XIL : 19,3 ppb
6					ETILB. : 20,2 ppb
7					
8					
9					
10					

DATI DI CALIBRAZIONE										
Misura	U.M.	0 % del F.S.			16-30 % del F.S.			40-76 % del F.S.		
		Punto 1			Punto 2			Punto 3		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
BENZ	ppb	0,00	0,00		7,72	7,32		19,30	17,20	18,30
TOLU	ppb	0,00	0,00		7,64	7,72		19,10	18,01	19,30
P/M-XIL	ppb	0,00	0,00		15,24	14,83		38,10	38,65	37,10
O-XIL	ppb	0,00	0,00		7,80	7,91		19,50	18,18	19,94
ETIL	ppb	0,00	0,00		8,08	7,77		20,20	19,85	19,63

Misura	U.M.	% del F.S.			% del F.S.			% del F.S.		
		Punto 4			Punto 5			Punto 6		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo

RISULTATI DI CALIBRAZIONE										
Efficienza Convertitore Molibdeno: $\eta (\%) = [1-(A-B) : (a-b)]*100$						$\frac{A}{B}$ $\frac{a}{b}$ %				
Valori di Cella:		Precedente:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
		Misurato:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
Considerazioni finali:		Apparato: ☐ Non Regolato ☒ Regolato					Esito: ☒ In Servizio ☐ In Manutenzione ⁽³⁾			
NOTE	(1)									
	(2)									
	(3)									

Data

Operatore

29/01/2016

Argiolas Andrea

BI - LAB		RAPPORTO DI INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO		MOD 09/2V Rev. 1	
Cliente AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA		Commessa Nr. Cig 4774505E27 del			
Apparato Laboratorio mobile 11		Matricola N. /			
		Persona presente Dott. Giorgio Fersini			
Rif. Ns. Rapporto di Assistenza N. /		Del /			
Sito/area di installazione/messa in servizio Ricettivo Tirreno Power per campagna INVERNALE					
INSTALLAZIONE					
1. Controllo visivo dell'apparato Esito OK ☒ Esito KO ☐ specificare al punto 4.					
2. Data inizio installazione		18/02/2016		Data fine installazione 19/02/2016	
3. Richieste ricevute dal cliente NESSUNA					
Si procede all'installazione come da Contratto					
Parametri richiesti: NO-NOX-NO2, CO,S02,PM10,BENZENE, TOLUENE, M/P-XYLENE, DV, VV, SIGMA, TEMPERATURA, PRESSIONE, UMIDITA', RADIAZIONE SOLARE GLOBALE, PIOGGIA.					
4. Anomalie riscontrate nessuna					
5. Rapporti di Non Conformità aperti No ☒ Si ☐ RNC n°.					
Il Tecnico Incaricato (CCO, SHW, SSW)				Firma Lesti Emiliano	
MESSA IN SERVIZIO					
Persona o rappresentante del Cliente presente Dott. Giorgio Fersini					
A. Controllo visivo dell'apparato Esito OK ☒ Esito KO ☐ specificare al punto D.					
B. Data inizio messa in servizio		18/02/2016		Data fine messa in servizio 19/02/2016	
C. Esito della messa in servizio Positivo					
D. Anomalie riscontrate Nessuna					
Rapporti di Non Conformità aperti No ☒ Si ☐ RNC n°.					
Il Tecnico Incaricato (CCO, SHW, SSW)				Firma Lesti Emiliano	
Il Cliente				Firma _____	

**BL.83.S**

SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
S.I.A.D. S.p.A.
24126 Bergamo, Italy - Via S. Bernardino, 92
Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486
www.siad.com - siad@siad.eu
Capitale Sociale - Share Capital € 25.000.000 i.v. - paid up
P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168
R.E.A. BG-15532 - Export: BG 000472

Stabilimento di Osio Sopra
24040 Osio Sopra (BG)
S.S. 525 del Brembo, I
Tel. 035/328446
Fax 035/502208
e-mail: ricerca@siad.eu

21/04/2015

Spett.le

BI.LAB S.R.L.**Via Unione N.30****53****CIVITAVECCHIA****RM**

Indirizzo di consegna

Via Unione N.30 00053 CIVITAVECCHIA RM

Certificato n.

11101 (189014 / 1601)

Riferimento del cliente

3.11.15 - 03/02/2015

Data ordine cliente

04/02/2015

Tipo di miscela

MIX GSP B.TTE 10L

Gas

Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti	Richiesta	Valore certificato	Incertezza estesa
AZOTO	Resto	Resto	
ANIDRIDE SOLFOROSA	= 400 ppbvol	= 370 ppbvol	29 ppbvol

L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura $k=2$, che per una distribuzione di probabilità normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto, anidride solforosa), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n. SI-GC2.2_90

Codice per preparazione ISO 6142

Codice per analisi ISO 6143

Riferibilità

Procedura int. di preparazione Acr 563. La miscela è stata preparata con il metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note

Analista Merlini Elisabetta

Data analisi

20/04/2015

Garanzia di stabilità fino al 20/04/2016

Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio

-20 °C

Pressione minima di utilizzo

10% Press -25% pi

Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio

50 °C

Capacità b.la (l)

10,0

Pressione b.la (bar abs)

150,00

Contenuto b.la.

1,50

m3

Matricola

145249

Barcode

S5029289

SIAD S.p.A. - Il responsabile della ricerca

- segue -

Ing. Giorgio Bissolotti

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 1
		Edizione riveduta no : 4
		Data : 16 / 2 / 2010
		Sostituisce : 7 / 12 / 2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_90



Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome commerciale : Calibration gas mixture "Gas Campione"
Scheda Nr : GC2.2_90
Identificazione della società : SIAD S.p.A.
 Stabilimento Produttivo di Osio Sopra
 S.S. 525 del Brembo, 1
 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111
 E-mail: Fabrizio_Turra@praxair.com
Numero telefonico d'emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli : In alta concentrazione può provocare asfissia.
 Gas compresso.

3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato : Preparato.
Componenti / Impurezze : Calibration gas mixture "Gas Campione" : Non classificato come Prodotto pericoloso (Direttiva 1999/45/CE).
 Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente (Direttiva 67/548/CEE) : Nessuno/a.

4 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Misure di pronto soccorso
- Inalazione : In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia. Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
- Ingestione : Via di esposizione poco probabile

5 MISURE ANTINCENDIO

Classe d'infiammabilità : Non infiammabile.
Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente
Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno/a.
Mezzi di spegnimento
- Mezzi di estinzione utilizzabili : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Metodi specifici : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.
 Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta
Mezzi di protezione speciali : Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 2

Edizione riveduta no : 4

Data : 16 / 2 / 2010

Sostituisce : 7 / 12 / 2005

Calibration gas mixture "Gas Campione"**GC2.2_90**

6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

- Protezioni individuali** : Evacuare l'area.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile
- Precauzioni per l'ambiente** : Tentare di arrestare la fuoriuscita.
- Metodi di rimozione del prodotto** : Zona ventilata.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

- Stoccaggio** : Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.
- Manipolazione** : Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.
Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

8 PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

- Protezione personale** : Assicurare una adeguata ventilazione.
- Limite di esposizione professionale** : Anidride solforosa : TLV® -TWA [ppm] : 2
Anidride solforosa : TLV® -STEL [ppm] : 5
Anidride solforosa : TLV® -TWA [ppm] : 2
Anidride solforosa : TLV® -STEL [ppm] : 5

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

- Stato fisico a 20°C** : Gas compresso.
- Colore** : Incolore.
- Odore** : Pungente.
- Densità relativa, gas (aria=1)** : Più leggera o simile a quella dell'aria.
- Solubilità in acqua [mg/l]** : Non conosciuta ma ritenuta molto bassa.

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

- Stabilità e reattività** : Stabile in condizioni normali.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- Informazioni sugli Tossicità** : Nessun effetto tossicologico conosciuto.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- Informazioni sugli effetti ecologici** : Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.
- Effetto sullo strato d'ozono** : Nessuno/a.

13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- Generali** : Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.
- Metodi di smaltimento** : Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.

SIAD S.p.A.

Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy

Tel. : +39 035 328 111

E-mail: Fabrizio_Turra@praxair.com

In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 3
		Edizione riveduta no : 4
		Data : 16 / 2 / 2010
		Sostituisce : 7 / 12 / 2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_90

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

No ONU	: 1956
Etichetta ADR	: Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.
Designazione per il trasporto	: GAS COMPRESSO N.A.S. (Azoto, Anidride solforosa)
- ADR Classe	: 2
- Codice classifica ADR/RID	: 2.2
- ADR/VLG	: 1 A
- ADNR	: 20
- Emergency Schedule (EmS) - Fire	: F-C,S-V
- Codice ICAO/IATA	: Trasporto consentito su aerei passeggeri e cargo
Altre informazioni per il trasporto	: Prima di iniziare il trasporto : - Accertarsi che il carico sia ben assicurato. - Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda. - Assicurarsi che il tappo cieco della valvola,ove fornito, sia correttamente montato. - Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato. - Vi sia adeguata ventilazione. - Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Etichettature CE	: Non classificato come preparato pericolosa.
Simbolo(i)	: Nessuno/a.
Fraasi R	: Nessuno/a.
Fraasi S	: Nessuno/a.

16 ALTRE INFORMAZIONI

In alta concentrazione può provocare asfissia.
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
Non respirare il gas.
Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.
Recipiente in pressione.
Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.
La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.
Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.
Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

Fine del documento

**BL.192.S**

Società Italiana Acetilene e Derivati - SIAD Spa
Capitale Sociale € 1.196.000
24126 BERGAMO - Via S. Bernardino, 92
Tel. 035-328111 - Fax 035-315486
N. 1403 Registro delle Imprese di Bergamo
Pos. meccanografico: BG 000472
Partita IVA e Codice Fiscale 00209070168

Stabilimento di Osio Sopra
24040 Osio Sopra (BG)
S.S. 525 del Brembo, 1
Tel. 035/328446
Fax 035/502208
<http://www.siad.it>
e-mail: ricerca@siad.it

25/07/2014

Spett.le

BI.LAB S.R.L.**Via Unione N.30****53****CIVITAVECCHIA****RM**

Indirizzo di consegna

Via Unione N.30 00053 CIVITAVECCHIA RM

Certificato n.

19238 (180222 / 5499)

Riferimento del cliente

3.63.14-

Data ordine cliente

15/04/2014

Tipo di miscela

MIX GSP B.TTE 10L

Gas

Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti		Richiesta		Valore certificato	Incertezza estesa
OSSIDO DI AZOTO	=	20,00 ppmvol	=	20,30 ppmvol	0,67 ppmvol
AZOTO		Resto		Resto	
Altre impurezze					
BIOSSIDO DI AZOTO			<=	0,2 ppmvol	

L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di probabilità normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,ossido di azoto), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n. SI-GC2.2_134 Codice per preparazione ISO 6142 Codice per analisi ISO 6143

Riferibilità Procedura int. di preparazione Acr 563. La miscela è stata preparata con il metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note

Analista Migliorati Marcello

Data analisi 24/07/2014

Garanzia di stabilità fino al 24/01/2016

Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio

-20 °C

Pressione minima di utilizzo

10% Press. B.la

Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio

50 °C

Capacità b.la (l)

10,0

Pressione b.la (bar abs)

150,00

Contenuto b.la.

1,50

m3

Matricola

284437

Barcode

S5177104

SIAD S.p.A. - Il responsabile della ricerca

- segue -

Ing. Giorgio Bissolotti

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 1 / 4
		Edizione riveduta no : 2
		Data : 7/12/2005
		Sostituisce ; 11/3/2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_134



Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome commerciale : Calibration gas mixture "Gas Campione"
Scheda Nr : GC2.2_134
Identificazione della società : SIAD S.p.A.
 Stabilimento Produttivo di Osio Sopra
 S.S. 525 del Brembo, 1
 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111
Numero telefonico d'emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

2 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato : Preparato.
Componenti / Impurezze : Calibration gas mixture "Gas Campione" : Non classificato come Prodotto pericoloso (Direttiva 1999/45/CE).
 Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente (Direttiva 67/548/CEE) : Nessuno/a.

3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli : In alta concentrazione può provocare asfissia.
 Gas compresso.

4 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Misure di pronto soccorso
- Inalazione : In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia. Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
- Ingestione : Via di esposizione poco probabile

5 MISURE ANTINCENDIO

Classe d'infiammabilità : Non infiammabile.
Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente
Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno più tossico del prodotto stesso.
Mezzi di spegnimento
- Mezzi di estinzione utilizzabili : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Metodi specifici : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.

SIAD S.p.A.

Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111

In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 2 / 4
		Edizione riveduta no : 2
		Data : 7/12/2005
		Sostituisce : 11/3/2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_134

5 MISURE ANTINCENDIO /...

Mezzi di protezione speciali : Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta
: Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Protezioni individuali : Evacuare l'area.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile

Precauzioni per l'ambiente : Tentare di arrestare la fuoriuscita.

Metodi di rimozione del prodotto : Zona ventilata.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Stoccaggio : Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.

Manipolazione : Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.
Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

8 PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Protezione personale : Assicurare una adeguata ventilazione.

Limite di esposizione professionale : Ossido di azoto : TLV® -TWA [ppm] : 25
Ossido di azoto : LTEL - UK [ppm] : 25
Ossido di azoto : STEL - UK [ppm] : 35
Ossido di azoto : VME - Francia [ppm] : 25
Ossido di azoto : MAK - Germania [ppm] : 25

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico a 20°C : Gas compresso.

Colore : Gas incolore.

Odore : Poco avvertibile a basse concentrazioni.

Densità relativa, gas (aria=1) : Più leggera o simile a quella dell'aria.

Solubilità in acqua [mg/l] : Non conosciuta ma ritenuta molto bassa.

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità e reattività : Stabile in condizioni normali.



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 3 / 4

Edizione riveduta no : 2

Data : 7/12/2005

Sostituisce : 11/3/2005

Calibration gas mixture "Gas Campione"**GC2.2_134**

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazioni sugli Tossicità : Nessun effetto tossicologico conosciuto.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni sugli effetti ecologici : Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.

Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno/a.

13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Generali : Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.

Metodi di smaltimento : Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

No ONU : 1956

Designazione per il trasporto : GAS COMPRESSO N.A.S. (Azoto, Ossido di azoto)

Classe : 2

Divisione : 2.2

Etichetta : Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

- Codice classifica ADR/RID : 1 A

- ADR H.I. n° : 20

- Codice IMDG/EMS-N° : F-C,S-V

- Regolamento ICAO/IATA : Trasporto consentito su aerei passeggeri e cargo

Altre informazioni per il trasporto : Prima di iniziare il trasporto :
- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.
- Vi sia adeguata ventilazione.
- Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Etichettature CE : Non classificato come preparato pericolosa.

- Simbolo(i) : Nessuno/a.

- Frasi R : Nessuno/a.

- Frasi S : Nessuno/a.

16 ALTRE INFORMAZIONI

In alta concentrazione può provocare asfissia.

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

Non respirare il gas.

Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.

SIAD S.p.A.Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
Tel. : +39 035 328 111**In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111**

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 4 / 4
		Edizione riveduta no : 2
		Data : 7/12/2005
		Sostituisce : 11/3/2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_134

16 ALTRE INFORMAZIONI /...

Recipiente in pressione.

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

Fine del documento

**BL.194.S**

SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
S.I.A.D. S.p.A.
24126 Bergamo, Italy - Via S. Bernardino, 92
Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486
www.siad.com - siad@siad.eu
Capitale Sociale - Share Capital € 25.000.000 i.v. - paid up
P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168
R.E.A. BG-15532 - Export: BG 000472

Stabilimento di Osio Sopra
24040 Osio Sopra (BG)
S.S. 525 del Brembo, 1
Tel. 035/328446
Fax 035/502208
e-mail: ricerca@siad.eu

17/09/2014

Spett.le

BI.LAB S.R.L.**Via Unione N.30****53****CIVITAVECCHIA****RM**

Indirizzo di consegna

Via Unione N.30 00053 CIVITAVECCHIA RM

Certificato n.

23611 (181803 / 7463)

Riferimento del cliente

3.85.14 - 29/05/2014

Data ordine cliente

04/06/2014

Tipo di miscela

MIX GSP B.TTE 10L**Gas****Miscela Certificate****Composizione Certificata**

Componenti	Richiesta	Valore certificato	Incertezza estesa
OSSIDO DI CARBONIO	= 1500 mg/nm ³	= 1465 mg/nm ³	29 mg/nm ³
AZOTO	Resto	Resto	

L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di probabilità normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR **UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,ossido di carbonio), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A**

Scheda di sicurezza n. **SI-GC2.2_142**Codice per preparazione **ISO 6142**Codice per analisi **ISO 6143**

Riferibilità

Procedura int. di preparazione Acr 563. La miscela è stata preparata con il metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note

Analista

Lorusso Andrea

Data analisi

25/08/2014Garanzia di stabilità fino al **25/08/2017**

Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio

-20 °C

Pressione minima di utilizzo

10% Press. B.la

Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio

50 °C

Capacità b.la (l)

10,0

Pressione b.la (bar abs)

150,00

Contenuto b.la.

1,50**m3**

Matricola

096667

Barcode

S1124672

SIAD S.p.A. - Il responsabile della ricerca

Ing. Giorgio Bissolotti

- segue -

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 1
		Edizione riveduta n° : 3
		Data : 16 / 2 / 2010
		Sostituisce : 12 / 12 / 2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_142



Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome commerciale : Calibration gas mixture "Gas Campione"
Scheda Nr : GC2.2_142
Identificazione della società : SIAD S.p.A.
 Stabilimento Produttivo di Osio Sopra
 S.S. 525 del Brembo, 1
 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111
 E-mail: Fabrizio_Turra@praxair.com
Numero telefonico d'emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli : In alta concentrazione può provocare asfissia.
 Gas compresso.

3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato : Preparato.
Componenti / Impurezze : Calibration gas mixture "Gas Campione" : Non classificato come Prodotto pericoloso (Direttiva 1999/45/CE).
 Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente (Direttiva 67/548/CEE) : Nessuno/a.

4 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Misure di pronto soccorso
- Inalazione : In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia. Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
- Ingestione : Via di esposizione poco probabile

5 MISURE ANTINCENDIO

Classe d'infiammabilità : Non infiammabile.
Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente
Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno più tossico del prodotto stesso.
Mezzi di spegnimento
- Mezzi di estinzione utilizzabili : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Metodi specifici : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.
 Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta
Mezzi di protezione speciali : Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

SIAD S.p.A.

Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111
 E-mail: Fabrizio_Turra@praxair.com

In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 2

Edizione riveduta n° : 3

Data : 16 / 2 / 2010

Sostituisce : 12 / 12 / 2005

Calibration gas mixture "Gas Campione"

GC2.2_142

6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

- Protezioni individuali : Evacuare l'area.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile
- Precauzioni per l'ambiente : Tentare di arrestare la fuoriuscita.
- Metodi di rimozione del prodotto : Zona ventilata.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

- Stoccaggio : Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.
- Manipolazione : Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.
Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

8 PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

- Protezione personale : Assicurare una adeguata ventilazione.
- Limite di esposizione professionale : Ossido di carbonio : TLV® -TWA [ppm] : 25
Ossido di carbonio : TLV® -TWA [ppm] : 25

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

- Stato fisico a 20 °C : Gas compresso.
- Colore : Gas incolore.
- Odore : Nessuno/a.
- Densità relativa, gas (aria=1) : Più leggera o simile a quella dell'aria.
- Solubilità in acqua [mg/l] : Non conosciuta ma ritenuta molto bassa.

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

- Stabilità e reattività : Stabile in condizioni normali.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- Informazioni sugli Tossicità : Nessun effetto tossicologico conosciuto.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- Informazioni sugli effetti ecologici : Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.
- Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno/a.

13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- Generali : Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.
- Metodi di smaltimento : Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 3
		Edizione riveduta n° : 3
		Data : 16 / 2 / 2010
		Sostituisce : 12 / 12 / 2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_142

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

No ONU	: 1956
Etichetta ADR	: Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.
Designazione per il trasporto	: GAS COMPRESSO N.A.S.
- ADR Classe	: 2
- Codice classifica ADR/RID	: 2.2
- ADR/VLG	: 1 A
- ADNR	: 20
- Emergency Schedule (EmS) - Fire	: F-C,S-V
- Codice ICAO/IATA	: Trasporto consentito su aerei passeggeri e cargo
Altre informazioni per il trasporto	: Prima di iniziare il trasporto : - Accertarsi che il carico sia ben assicurato. - Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda. - Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato. - Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato. - Vi sia adeguata ventilazione. - Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Etichettature CE	: Non classificato come preparato pericolosa.
Simbolo(i)	: Nessuno/a.
FraSI R	: Nessuno/a.
FraSI S	: Nessuno/a.

16 ALTRE INFORMAZIONI

In alta concentrazione può provocare asfissia.
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
Non respirare il gas.
Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.
Recipiente in pressione.
Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

Fine del documento

CALIBRATION CERTIFICATE

Foil Set No.: 1911

Ref.-No. FH125C14 / 425454012

	FH 62 C14
Zero Foil	0 µg
Foil 1	1394 µg
Foil 2 / measured value	2700 µg

The values of the foils correspond to the values of quartz dust.

Thermo Electron (Erlangen) GmbH
- Air Quality -

04 September 2009
Date


Signature



BL.60.Mb

SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI

S.I.A.D. S.p.A.

24126 Bergamo, Italy - Via S. Bernardino, 92

Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486

www.siad.com - siad@siad.eu

Capitale Sociale - Share Capital € 25.000.000 i.v. - paid up

P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168

R.E.A. BG-15532 - Export: BG 000472

Stabilimento di Osio Sopra

24040 Osio Sopra (BG)

S.S. 525 del Brembo, I

Tel. 035/328446

Fax 035/502208

e-mail: ricerca@siad.eu

03/11/2014

Spett.le

BI.LAB S.R.L.

Via Unione N.30

00053 CIVITAVECCHIA

RM

Indirizzo di consegna

Via Unione N.30 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Certificato n.

28122 (183820 / 10042)

Riferimento del cliente

3.106.14

Data ordine cliente

21/07/2014

Tipo di miscela

MIX GSP B.TTE CLI

Gas

Miscela Certificata

Composizione Certificata

Componenti	Richiesta	Valore certificato	Incertezza estesa
AZOTO	Resto	Resto	
TOLUENE	= 20,0 ppbmol	= 19,1 ppbmol	2,1 ppbmol
XILENE - m	= 20,0 ppbmol	= 19,1 ppbmol	2,1 ppbmol
XILENE - o	= 20,0 ppbmol	= 19,5 ppbmol	2,1 ppbmol
XILENE - p	= 20,0 ppbmol	= 19,0 ppbmol	2,1 ppbmol
BENZENE	= 20,0 ppbmol	= 19,3 ppbmol	2,1 ppbmol
ETILBENZENE	= 20,0 ppbmol	= 20,2 ppbmol	2,2 ppbmol

L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura $k=2$, che per una distribuzione di probabilità normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,benzene), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n.

SI-GC2.2_362

Codice per preparazione

ISO 6142

Codice per analisi

ISO 6143

Riferibilità

Procedura int. di preparazione Acr 563. La miscela è stata preparata con il metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note

Analista

Cortinovis Iuri

Data analisi

31/10/2014

Garanzia di stabilità fino al

31/10/2015

Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio

-20 °C

Pressione minima di utilizzo

10% Press. B.la

Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio

50 °C

Capacità b.la (l)

10,0

Pressione b.la (bar abs)

150,00

Contenuto b.la.

1,50

m3

Matricola

D957140

Barcode

C5063212

SIAD S.p.A. - Il responsabile della ricerca

Ing. Giorgio Bissolotti

- segue -

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 1 / 4
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 11/1/2006
		Sostituisce : 0/0/0
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_362



Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome commerciale : Calibration gas mixture "Gas Campione"
Scheda Nr : GC2.2_362
Identificazione della società : SIAD S.p.A.
 Stabilimento Produttivo di Osio Sopra
 S.S. 525 del Brembo, 1
 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111
Numero telefonico d'emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

2 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato : Preparato.
Componenti / Impurezze : Calibration gas mixture "Gas Campione" : Non classificato come Prodotto pericoloso (Direttiva 1999/45/CE).
 Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente (Direttiva 67/548/CEE) : Nessuno/a.

3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli : In alta concentrazione può provocare asfissia.
 Gas compresso.

4 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Misure di pronto soccorso
 - Inalazione : In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia. Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
 - Ingestione : Via di esposizione poco probabile

5 MISURE ANTINCENDIO

Classe d'infiammabilità : Non infiammabile.
Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente
Prodotti di combustione pericolosi : Ossido di carbonio.
Mezzi di spegnimento
 - Mezzi di estinzione utilizzabili : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Metodi specifici : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.

SIAD S.p.A.

Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111

In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 2 / 4
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 11/1/2006
		Sostituisce : 0/0/0
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_362

5 MISURE ANTINCENDIO /...

Mezzi di protezione speciali : Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta
: Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Protezioni individuali : Evacuare l'area.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile

Precauzioni per l'ambiente : Tentare di arrestare la fuoriuscita.

Metodi di rimozione del prodotto : Zona ventilata.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Stoccaggio : Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.

Manipolazione : Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.
Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

8 PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Protezione personale : Assicurare una adeguata ventilazione.

Limite di esposizione professionale : Toluene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 50
Toluene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 150
Benzene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 1
m-Xilene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 50
m-Xilene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 100
o-Xilene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 50
o-Xilene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 100
p-Xilene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 50
p-Xilene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 100
Etilbenzene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 100
Etilbenzene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 125

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico a 20°C : Gas compresso.

Colore : Gas incolore.

Odore : Privo di odore.

Densità relativa, gas (aria=1) : Più leggera o simile a quella dell'aria.

Solubilità in acqua [mg/l] : Non conosciuta ma ritenuta molto bassa.

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 3 / 4
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 11/1/2006
		Sostituisce : 0/0/0
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_362

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità e reattività : Stabile in condizioni normali.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazioni sugli Tossicità : Nessun effetto tossicologico conosciuto.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni sugli effetti ecologici : Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.
Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno/a.

13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Generali : Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.
Metodi di smaltimento : Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

No ONU : 1956
Designazione per il trasporto : GAS COMPRESSO N.A.S. (Azoto)
Classe : 2
Divisione : 2.2
Etichetta : Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.
- Codice classifica ADR/RID : 1 A
- ADR H.I. n° : 20
- Codice IMDG/EMS-N° : F-C,S-V
- Regolamento ICAO/IATA : Trasporto consentito su aerei passeggeri e cargo
Altre informazioni per il trasporto : Prima di iniziare il trasporto :
- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.
- Vi sia adeguata ventilazione.
- Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Etichettature CE : Non classificato come preparato pericolosa.
- Simbolo(i) : Nessuno/a.
- Frasi R : Nessuno/a.
- Frasi S : Nessuno/a.

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 4 / 4
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 11/1/2006
		Sostituisce : 0/0/0
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_362

16 ALTRE INFORMAZIONI

In alta concentrazione può provocare asfissia.

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

Non respirare il gas.

Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.

Recipiente in pressione.

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

Fine del documento

**BL.84.S**

SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
S.I.A.D. S.p.A.
24126 Bergamo, Italy - Via S. Bernardino, 92
Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486
www.siad.com - siad@siad.eu
Capitale Sociale - Share Capital € 25.000.000 i.v. - paid up
P.IVA. C.F., Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168
R.E.A. BG-15532 - Export: BG 000472

Stabilimento di Osio Sopra
24040 Osio Sopra (BG)
S.S. 525 del Brembo, 1
Tel. 035/328446
Fax 035/502208
e-mail: ricerca@siad.eu

21/04/2015

Spett.le

BI.LAB S.R.L.**Via Unione N.30****53 CIVITAVECCHIA****RM**

Indirizzo di consegna

Via Unione N.30 00053 CIVITAVECCHIA RM

Certificato n.

11100 (189014 / 1600)

Riferimento del cliente

3.11.15 - 03/02/2015

Data ordine cliente

04/02/2015

Tipo di miscela

MIX GSP B.TTE 10L

Gas

Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti	Richiesta	Valore certificato	Incertezza estesa
OSSIDO DI AZOTO	= 400 ppbvol	= 403 ppbvol	31 ppbvol
AZOTO	Resto	Resto	
Altre impurezze			
BIOSSIDO DI AZOTO	=	4 ppbvol	

L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura $k=2$, che per una distribuzione di probabilità normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,ossido di azoto), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n. SI-GC2.2_134 Codice per preparazione ISO 6142 Codice per analisi ISO 6143

Riferibilità Procedura int. di preparazione Acr 563. La miscela è stata preparata con il metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note

Analista Costa Alessandro

Data analisi 11/03/2015

Garanzia di stabilità fino al 11/03/2016

Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio

-20 °C

Pressione minima di utilizzo

10% Press -25% p

Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio

50 °C

Capacità b.la (l)

10,0

Pressione b.la (bar abs)

150,00

Contenuto b.la.

1,50

m3

Matricola

242437

Barcode

S5134553

SIAD S.p.A. - Il responsabile della ricerca

- segue -

Ing. Giorgio Bissolotti

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 1 / 4
		Edizione riveduta no : 2
		Data : 7/12/2005
		Sostituisce : 11/3/2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_134



Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome commerciale : Calibration gas mixture "Gas Campione"
Scheda Nr : GC2.2_134
Identificazione della società : SIAD S.p.A.
 Stabilimento Produttivo di Osio Sopra
 S.S. 525 del Brembo, 1
 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111
Numero telefonico d'emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

2 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato : Preparato.
Componenti / Impurezze : Calibration gas mixture "Gas Campione" : Non classificato come Prodotto pericoloso (Direttiva 1999/45/CE).
 Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente (Direttiva 67/548/CEE) : Nessuno/a.

3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli : In alta concentrazione può provocare asfissia.
 Gas compresso.

4 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Misure di pronto soccorso
- Inalazione : In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia. Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
- Ingestione : Via di esposizione poco probabile

5 MISURE ANTINCENDIO

Classe d'infiammabilità : Non infiammabile.
Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente
Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno più tossico del prodotto stesso.
Mezzi di spegnimento
- Mezzi di estinzione utilizzabili : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Metodi specifici : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.

SIAD S.p.A.

Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111

In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 2 / 4
		Edizione riveduta no : 2
		Data : 7/12/2005
		Sostituisce : 11/3/2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_134

5 MISURE ANTINCENDIO /...

Mezzi di protezione speciali : Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta
: Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Protezioni individuali : Evacuare l'area.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile

Precauzioni per l'ambiente : Tentare di arrestare la fuoriuscita.

Metodi di rimozione del prodotto : Zona ventilata.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Stoccaggio : Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.

Manipolazione : Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.
Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

8 PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Protezione personale : Assicurare una adeguata ventilazione.

Limite di esposizione professionale : Ossido di azoto : TLV® - TWA [ppm] : 25
Ossido di azoto : LTEL - UK [ppm] : 25
Ossido di azoto : STEL - UK [ppm] : 35
Ossido di azoto : VME - Francia [ppm] : 25
Ossido di azoto : MAK - Germania [ppm] : 25

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico a 20°C : Gas compresso.

Colore : Gas incolore.

Odore : Poco avvertibile a basse concentrazioni.

Densità relativa, gas (aria=1) : Più leggera o simile a quella dell'aria.

Solubilità in acqua [mg/l] : Non conosciuta ma ritenuta molto bassa.

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità e reattività : Stabile in condizioni normali.

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 3 / 4
		Edizione riveduta no : 2
		Data : 7/12/2005
		Sostituisce : 11/3/2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_134

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazioni sugli Tossicità : Nessun effetto tossicologico conosciuto.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni sugli effetti ecologici : Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.
Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno/a.

13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Generali : Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l' uso.
Metodi di smaltimento : Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

No ONU : 1956
Designazione per il trasporto : GAS COMPRESSO N.A.S. (Azoto, Ossido di azoto)
Classe : 2
Divisione : 2.2
Etichetta : Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.
- Codice classifica ADR/RID : 1 A
- ADR H.I. n° : 20
- Codice IMDG/EMS-N° : F-C,S-V
- Regolamento ICAO/IATA : Trasporto consentito su aerei passeggeri e cargo
Altre informazioni per il trasporto : Prima di iniziare il trasporto :
- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola,ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.
- Vi sia adeguata ventilazione.
- Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Etichettature CE : Non classificato come preparato pericolosa.
- Simbolo(i) : Nessuno/a.
- Frasi R : Nessuno/a.
- Frasi S : Nessuno/a.

16 ALTRE INFORMAZIONI

In alta concentrazione può provocare asfissia.
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
Non respirare il gas.
Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 4 / 4
		Edizione riveduta no : 2
		Data : 7/12/2005
		Sostituisce : 11/3/2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_134

16 ALTRE INFORMAZIONI /...

Recipiente in pressione.

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

Fine del documento

**BL.160.S**

Società Italiana Acetilene e Derivati - SIAD Spa
Capitale Sociale € 1.196.000
24126 BERGAMO - Via S. Bernardino, 92
Tel. 035-328111 - Fax 035-315486
N. 1403 Registro delle Imprese di Bergamo
Pos. meccanografico: BG 000472
Partita IVA e Codice Fiscale 00209070168

Stabilimento di Osio Sopra
24040 Osio Sopra (BG)
S.S. 525 del Brembo, 1
Tel. 035/328446
Fax 035/502208
http://www.siad.it
e-mail: ricerca@siad.it

16/05/2014

Spett.le

BI.LAB S.R.L.**Via Unione N.30****53 CIVITAVECCHIA****RM**

Indirizzo di consegna

Via Unione N.30 00053 CIVITAVECCHIA RM

Certificato n.

12279 (177943 / 2263)

Riferimento del cliente

3.15.14 - 11/02/2014

Data ordine cliente

14/02/2014

Tipo di miscela

MIX GSP B.TTE 10L

Gas

Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti	Richiesta	Valore certificato	Incertezza estesa
OSSIDO DI CARBONIO	= 40,0 ppmvol	= 40,2 ppmvol	1,1 ppmvol
AZOTO	Resto	Resto	

L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura $k=2$, che per una distribuzione di probabilità normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,ossido di carbonio), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n. SI-GC2.2_142 Codice per preparazione ISO 6142 Codice per analisi ISO 6143

Riferibilità

Procedura int. di preparazione Acr 563. La miscela è stata preparata con il metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note

Analista Lorusso Andrea

Data analisi 13/05/2014

Garanzia di stabilità fino al 13/05/2016

Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio

-20 °C

Pressione minima di utilizzo

10% Press. B.la

Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio

50 °C

Capacità b.la (l)

10,0

Pressione b.la (bar abs)

150,00

Contenuto b.la

1,50

m3

Matricola

240652

Barcode

S5113484

SIAD S.p.A. - Il responsabile della ricerca

- segue -

Ing. Giorgio Bissolotti



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Edizione riveduta no : 3

Data : 16 / 2 / 2010

Sostituisce : 12 / 12 / 2005

Calibration gas mixture "Gas Campione"**GC2.2_142**Etichetta 2.2 : Gas non
infiammabile non tossico.

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome commerciale : Calibration gas mixture "Gas Campione"
Scheda Nr : GC2.2_142
Identificazione della società : SIAD S.p.A.
Stabilimento Produttivo di Osio Sopra
S.S. 525 del Brembo, 1
I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
Tel. : +39 035 328 111
E-mail: Fabrizio_Turra@praxair.com
Numero telefonico d'emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli : In alta concentrazione può provocare asfissia.
Gas compresso.

3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato : Preparato.
Componenti / Impurezze : Calibration gas mixture "Gas Campione" : Non classificato come Prodotto pericoloso (Direttiva 1999/45/CE).
Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente (Direttiva 67/548/CEE) : Nessuno/a.

4 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Misure di pronto soccorso
- Inalazione : In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia. Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
- Ingestione : Via di esposizione poco probabile

5 MISURE ANTINCENDIO

Classe d'infiammabilità : Non infiammabile.
Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente
Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno più tossico del prodotto stesso.
Mezzi di spegnimento
- Mezzi di estinzione utilizzabili : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Metodi specifici : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.
Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta
Mezzi di protezione speciali : Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

SIAD S.p.A.

Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy

Tel. : +39 035 328 111

E-mail: Fabrizio_Turra@praxair.com

In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Edizione riveduta no : 3

Data : 16 / 2 / 2010

Sostituisce : 12 / 12 / 2005

Calibration gas mixture "Gas Campione"

GC2.2_142

6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

- Protezioni individuali** : Evacuare l'area.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile
- Precauzioni per l'ambiente** : Tentare di arrestare la fuoriuscita.
- Metodi di rimozione del prodotto** : Zona ventilata.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

- Stoccaggio** : Mantenere il contenitore sotto i 50 °C in zona ben ventilata.
- Manipolazione** : Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.
Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

8 PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

- Protezione personale** : Assicurare una adeguata ventilazione.
- Limite di esposizione professionale** : Ossido di carbonio : TLV® -TWA [ppm] : 25
Ossido di carbonio : TLV® -TWA [ppm] : 25

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

- Stato fisico a 20 °C** : Gas compresso.
- Colore** : Gas incolore.
- Odore** : Nessuno/a.
- Densità relativa, gas (aria=1)** : Più leggera o simile a quella dell'aria.
- Solubilità in acqua [mg/l]** : Non conosciuta ma ritenuta molto bassa.

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

- Stabilità e reattività** : Stabile in condizioni normali.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- Informazioni sugli Tossicità** : Nessun effetto tossicologico conosciuto.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- Informazioni sugli effetti ecologici** : Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.
- Effetto sullo strato d'ozono** : Nessuno/a.

13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- Generali** : Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.
- Metodi di smaltimento** : Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.

SIAD S.p.A.

Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy

Tel. : +39 035 328 111

E-mail: Fabrizio_Turra@praxair.com

In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Edizione riveduta no : 3

Data : 16 / 2 / 2010

Sostituisce : 12 / 12 / 2005

Calibration gas mixture "Gas Campione"

GC2.2_142

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

No ONU : 1956
Etichetta ADR : Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.
Designazione per il trasporto : GAS COMPRESSO N.A.S.
- ADR Classe : 2
- Codice classifica ADR/RID : 2.2
- ADR/VLG : 1 A
- ADNR : 20
- Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C,S-V
- Codice ICAO/IATA : Trasporto consentito su aerei passeggeri e cargo
Altre informazioni per il trasporto : Prima di iniziare il trasporto :
- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.
- Vi sia adeguata ventilazione.
- Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Etichettature CE : Non classificato come preparato pericolosa.
Simbolo(i) : Nessuno/a.
Frase R : Nessuno/a.
Frase S : Nessuno/a.

16 ALTRE INFORMAZIONI

In alta concentrazione può provocare asfissia.
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
Non respirare il gas.
Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.
Recipiente in pressione.
Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.
La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.
Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.
Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

Fine del documento

Reference Foil for BETA-Dustmeter F-701
Type: RE 4,0 (0,6 ... 0,8 mg_{abs})

Reference Foil for BETA-Dustmeter F-701 and F-701-20
Type: RE 4.0

F-701 and F-701-20 (with software 1.x) mass = 0.6 ... 0.8 mg abs
F-701-20 (with software 2.x) mass = 0.5 ... 0.7 mg abs

**BL.58.M**

SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
S.I.A.D. S.p.A.
24126 Bergamo, Italy - Via S. Bernardino, 92
Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486
www.siad.com - siad@siad.eu
Capitale Sociale - Share Capital € 25.000.000 i.v. - paid up
P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168
R.E.A. BG-15532 - Export: BG 000472

Stabilimento di Osio Sopra
24040 Osio Sopra (BG)
S.S.-525 del Brembo, 1
Tel. 035/328446
Fax 035/502208
e-mail: ricerca@siad.eu

14/04/2015

Spett.le

ORION SRL - ARPAV**C/O FILIALE DI MESTRE VIA FORTE MARGHERA****30170 MESTRE****VE**

Indirizzo di consegna

C/O FILIALE DI MESTRE VIA FORTE MARGHERA 24 30170 MESTRE (VE)

Certificato n.

10452 (189726 / 3128)

Riferimento del cliente

commessa ARPAV

Data ordine cliente

25/02/2015

Tipo di miscela

MIX GSP B.TTE

Gas

Standard High Precision**Composizione Certificata**

Componenti	Richiesta	Valore certificato	Incertezza estesa
AZOTO	Resto	Resto	
OSSIGENO	= 20,940 %mol	= 20,890 %mol	0,091 %mol
TOLUENE	= 15,0 ppbmol	= 14,8 ppbmol	1,1 ppbmol
XILENE - m	= 15,0 ppbmol	= 14,6 ppbmol	1,1 ppbmol
XILENE - o	= 15,0 ppbmol	= 14,8 ppbmol	1,1 ppbmol
XILENE - p	= 15,0 ppbmol	= 14,6 ppbmol	1,1 ppbmol
BENZENE	= 15,0 ppbmol	= 15,0 ppbmol	1,1 ppbmol
ETILBENZENE	= 15,0 ppbmol	= 15,0 ppbmol	1,1 ppbmol

N.B.: L'aria richiesta dal cliente è stata scissa in Ossigeno (21%) e Azoto (79%)

L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di probabilità normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR **UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,ossigeno), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A**

Scheda di sicurezza n.

SI-GC2.2_255

Codice per preparazione

ISO 6142

Codice per analisi

ISO 6143

Riferibilità

Procedura int. di preparazione Acr 563. La miscela è stata preparata con il metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note

Analista

Pirotta Stefano

Data analisi

13/04/2015

Garanzia di stabilità fino al

13/04/2016

Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio

-20 °C

Pressione minima di utilizzo

10% Press -25% p

Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio

50 °C

Capacità b.la (l)

10,0

Pressione b.la (bar abs)

150,00

Contenuto b.la.

1,50**m3**

Matricola

200436

Barcode

S5056983

SIAD S.p.A. - Il responsabile della ricerca

- segue -

Ing. Giorgio Bissolotti

**BL.60.Mb**

SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI

S.I.A.D. S.p.A.

24126 Bergamo, Italy - Via S. Bernardino, 92

Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486

www.siad.com - siad@siad.eu

Capitale Sociale - Share Capital € 25.000.000 i.v. - paid up

P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168

R.E.A. BG-15532 - Export: BG 000472

Stabilimento di Osio Sopra

24040 Osio Sopra (BG)

S.S. 525 del Brembo, I

Tel. 035/328446

Fax 035/502208

e-mail: ricerca@siad.eu

03/11/2014

Spett.le

BI.LAB S.R.L.**Via Unione N.30****00053****CIVITAVECCHIA****RM**

Indirizzo di consegna

Via Unione N.30 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Certificato n.

28122

(183820 / 10042)

Riferimento del cliente

3.106.14

Data ordine cliente

21/07/2014

Tipo di miscela

MIX GSP B.TTE CLI

Gas

Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti	Richiesta	Valore certificato	Incertezza estesa
AZOTO	Resto	Resto	
TOLUENE	= 20,0 ppbmol	= 19,1 ppbmol	2,1 ppbmol
XILENE - m	= 20,0 ppbmol	= 19,1 ppbmol	2,1 ppbmol
XILENE - o	= 20,0 ppbmol	= 19,5 ppbmol	2,1 ppbmol
XILENE - p	= 20,0 ppbmol	= 19,0 ppbmol	2,1 ppbmol
BENZENE	= 20,0 ppbmol	= 19,3 ppbmol	2,1 ppbmol
ETILBENZENE	= 20,0 ppbmol	= 20,2 ppbmol	2,2 ppbmol

L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura $k=2$, che per una distribuzione di probabilità normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,benzene), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n.

SI-GC2.2_362

Codice per preparazione

ISO 6142

Codice per analisi

ISO 6143

Riferibilità

Procedura int. di preparazione Acr 563. La miscela è stata preparata con il metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note

Analista

Cortinovis Iuri

Data analisi

31/10/2014

Garanzia di stabilità fino al

31/10/2015

Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio

-20 °C

Pressione minima di utilizzo

10% Press. B.la

Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio

50 °C

Capacità b.la (l)

10,0

Pressione b.la (bar abs)

150,00

Contenuto b.la.

1,50

m3

Matricola

D957140

Barcode

C5063212

SIAD S.p.A. - Il responsabile della ricerca

- segue -

Ing. Giorgio Bissolotti

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 1 / 4
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 11/1/2006
		Sostituisce : 0/0/0
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_362



Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome commerciale : Calibration gas mixture "Gas Campione"
Scheda Nr : GC2.2_362
Identificazione della società : SIAD S.p.A.
 Stabilimento Produttivo di Osio Sopra
 S.S. 525 del Brembo, 1
 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111
Numero telefonico d'emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

2 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato : Preparato.
Componenti / Impurezze : Calibration gas mixture "Gas Campione" : Non classificato come Prodotto pericoloso (Direttiva 1999/45/CE).
 Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente (Direttiva 67/548/CEE) : Nessuno/a.

3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli : In alta concentrazione può provocare asfissia.
 Gas compresso.

4 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Misure di pronto soccorso
 - Inalazione : In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia. Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
 - Ingestione : Via di esposizione poco probabile

5 MISURE ANTINCENDIO

Classe d'infiammabilità : Non infiammabile.
Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente
Prodotti di combustione pericolosi : Ossido di carbonio.
Mezzi di spegnimento
 - Mezzi di estinzione utilizzabili : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Metodi specifici : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.

SIAD S.p.A.

Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111

In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 2 / 4
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 11/1/2006
		Sostituisce : 0/0/0
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_362

5 MISURE ANTINCENDIO /...

Mezzi di protezione speciali : Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta
: Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Protezioni individuali : Evacuare l'area.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile

Precauzioni per l'ambiente : Tentare di arrestare la fuoriuscita.

Metodi di rimozione del prodotto : Zona ventilata.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Stoccaggio : Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.

Manipolazione : Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.
Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

8 PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Protezione personale : Assicurare una adeguata ventilazione.

Limite di esposizione professionale : Toluene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 50
Toluene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 150
Benzene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 1
m-Xilene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 50
m-Xilene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 100
o-Xilene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 50
o-Xilene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 100
p-Xilene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 50
p-Xilene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 100
Etilbenzene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 100
Etilbenzene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 125

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico a 20°C : Gas compresso.

Colore : Gas incolore.

Odore : Privo di odore.

Densità relativa, gas (aria=1) : Più leggera o simile a quella dell'aria.

Solubilità in acqua [mg/l] : Non conosciuta ma ritenuta molto bassa.

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 3 / 4
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 11/1/2006
		Sostituisce : 0/0/0
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_362

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità e reattività : Stabile in condizioni normali.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazioni sugli Tossicità : Nessun effetto tossicologico conosciuto.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni sugli effetti ecologici : Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.
Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno/a.

13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Generali : Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.
Metodi di smaltimento : Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

No ONU : 1956
Designazione per il trasporto : GAS COMPRESSO N.A.S. (Azoto)
Classe : 2
Divisione : 2.2
Etichetta : Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.
- Codice classifica ADR/RID : 1 A
- ADR H.I. n° : 20
- Codice IMDG/EMS-N° : F-C,S-V
- Regolamento ICAO/IATA : Trasporto consentito su aerei passeggeri e cargo
Altre informazioni per il trasporto : Prima di iniziare il trasporto :
- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.
- Vi sia adeguata ventilazione.
- Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Etichettature CE : Non classificato come preparato pericolosa.
- Simbolo(i) : Nessuno/a.
- Frasi R : Nessuno/a.
- Frasi S : Nessuno/a.

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 4 / 4
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 11/1/2006
		Sostituisce : 0/0/0
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_362

16 ALTRE INFORMAZIONI

In alta concentrazione può provocare asfissia.

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

Non respirare il gas.

Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.

Recipiente in pressione.

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

Fine del documento