

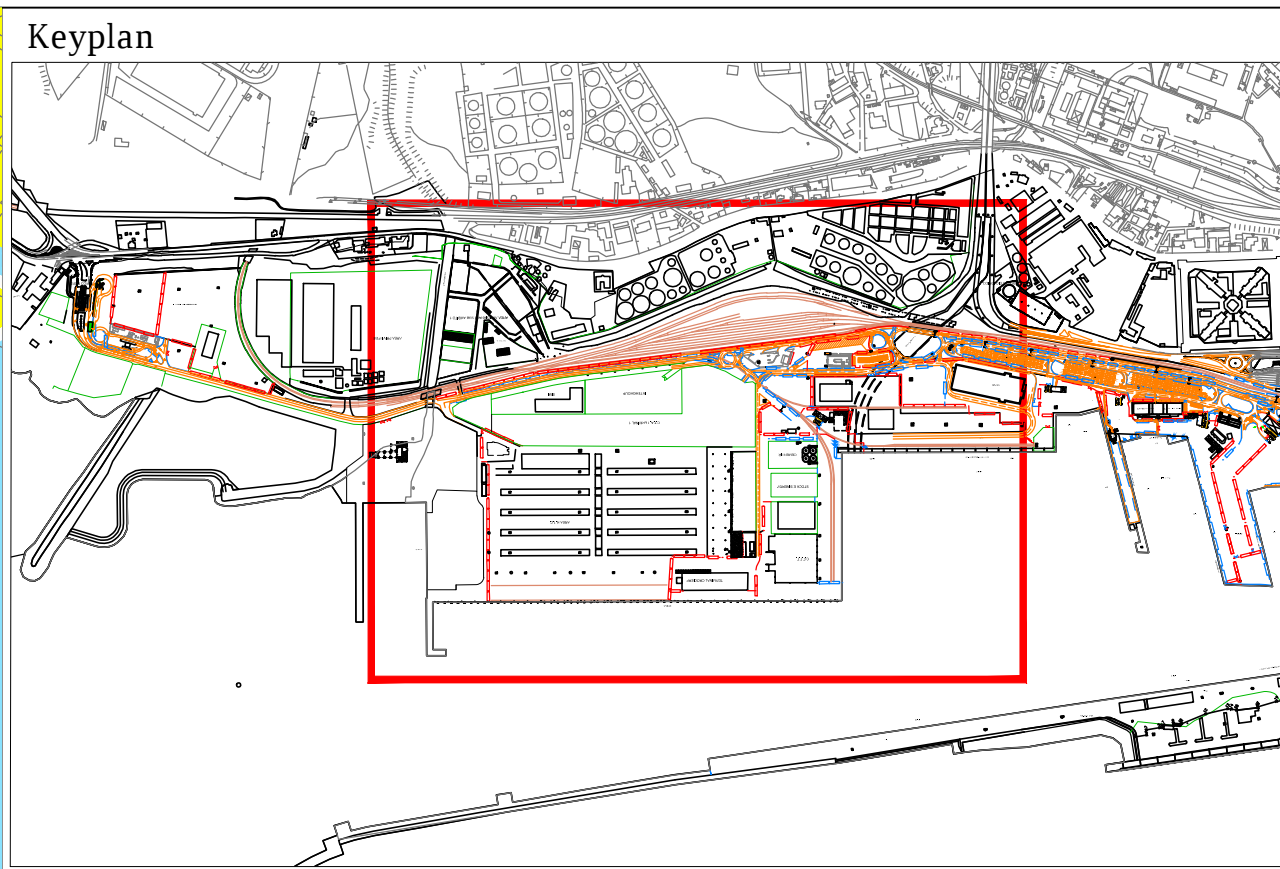


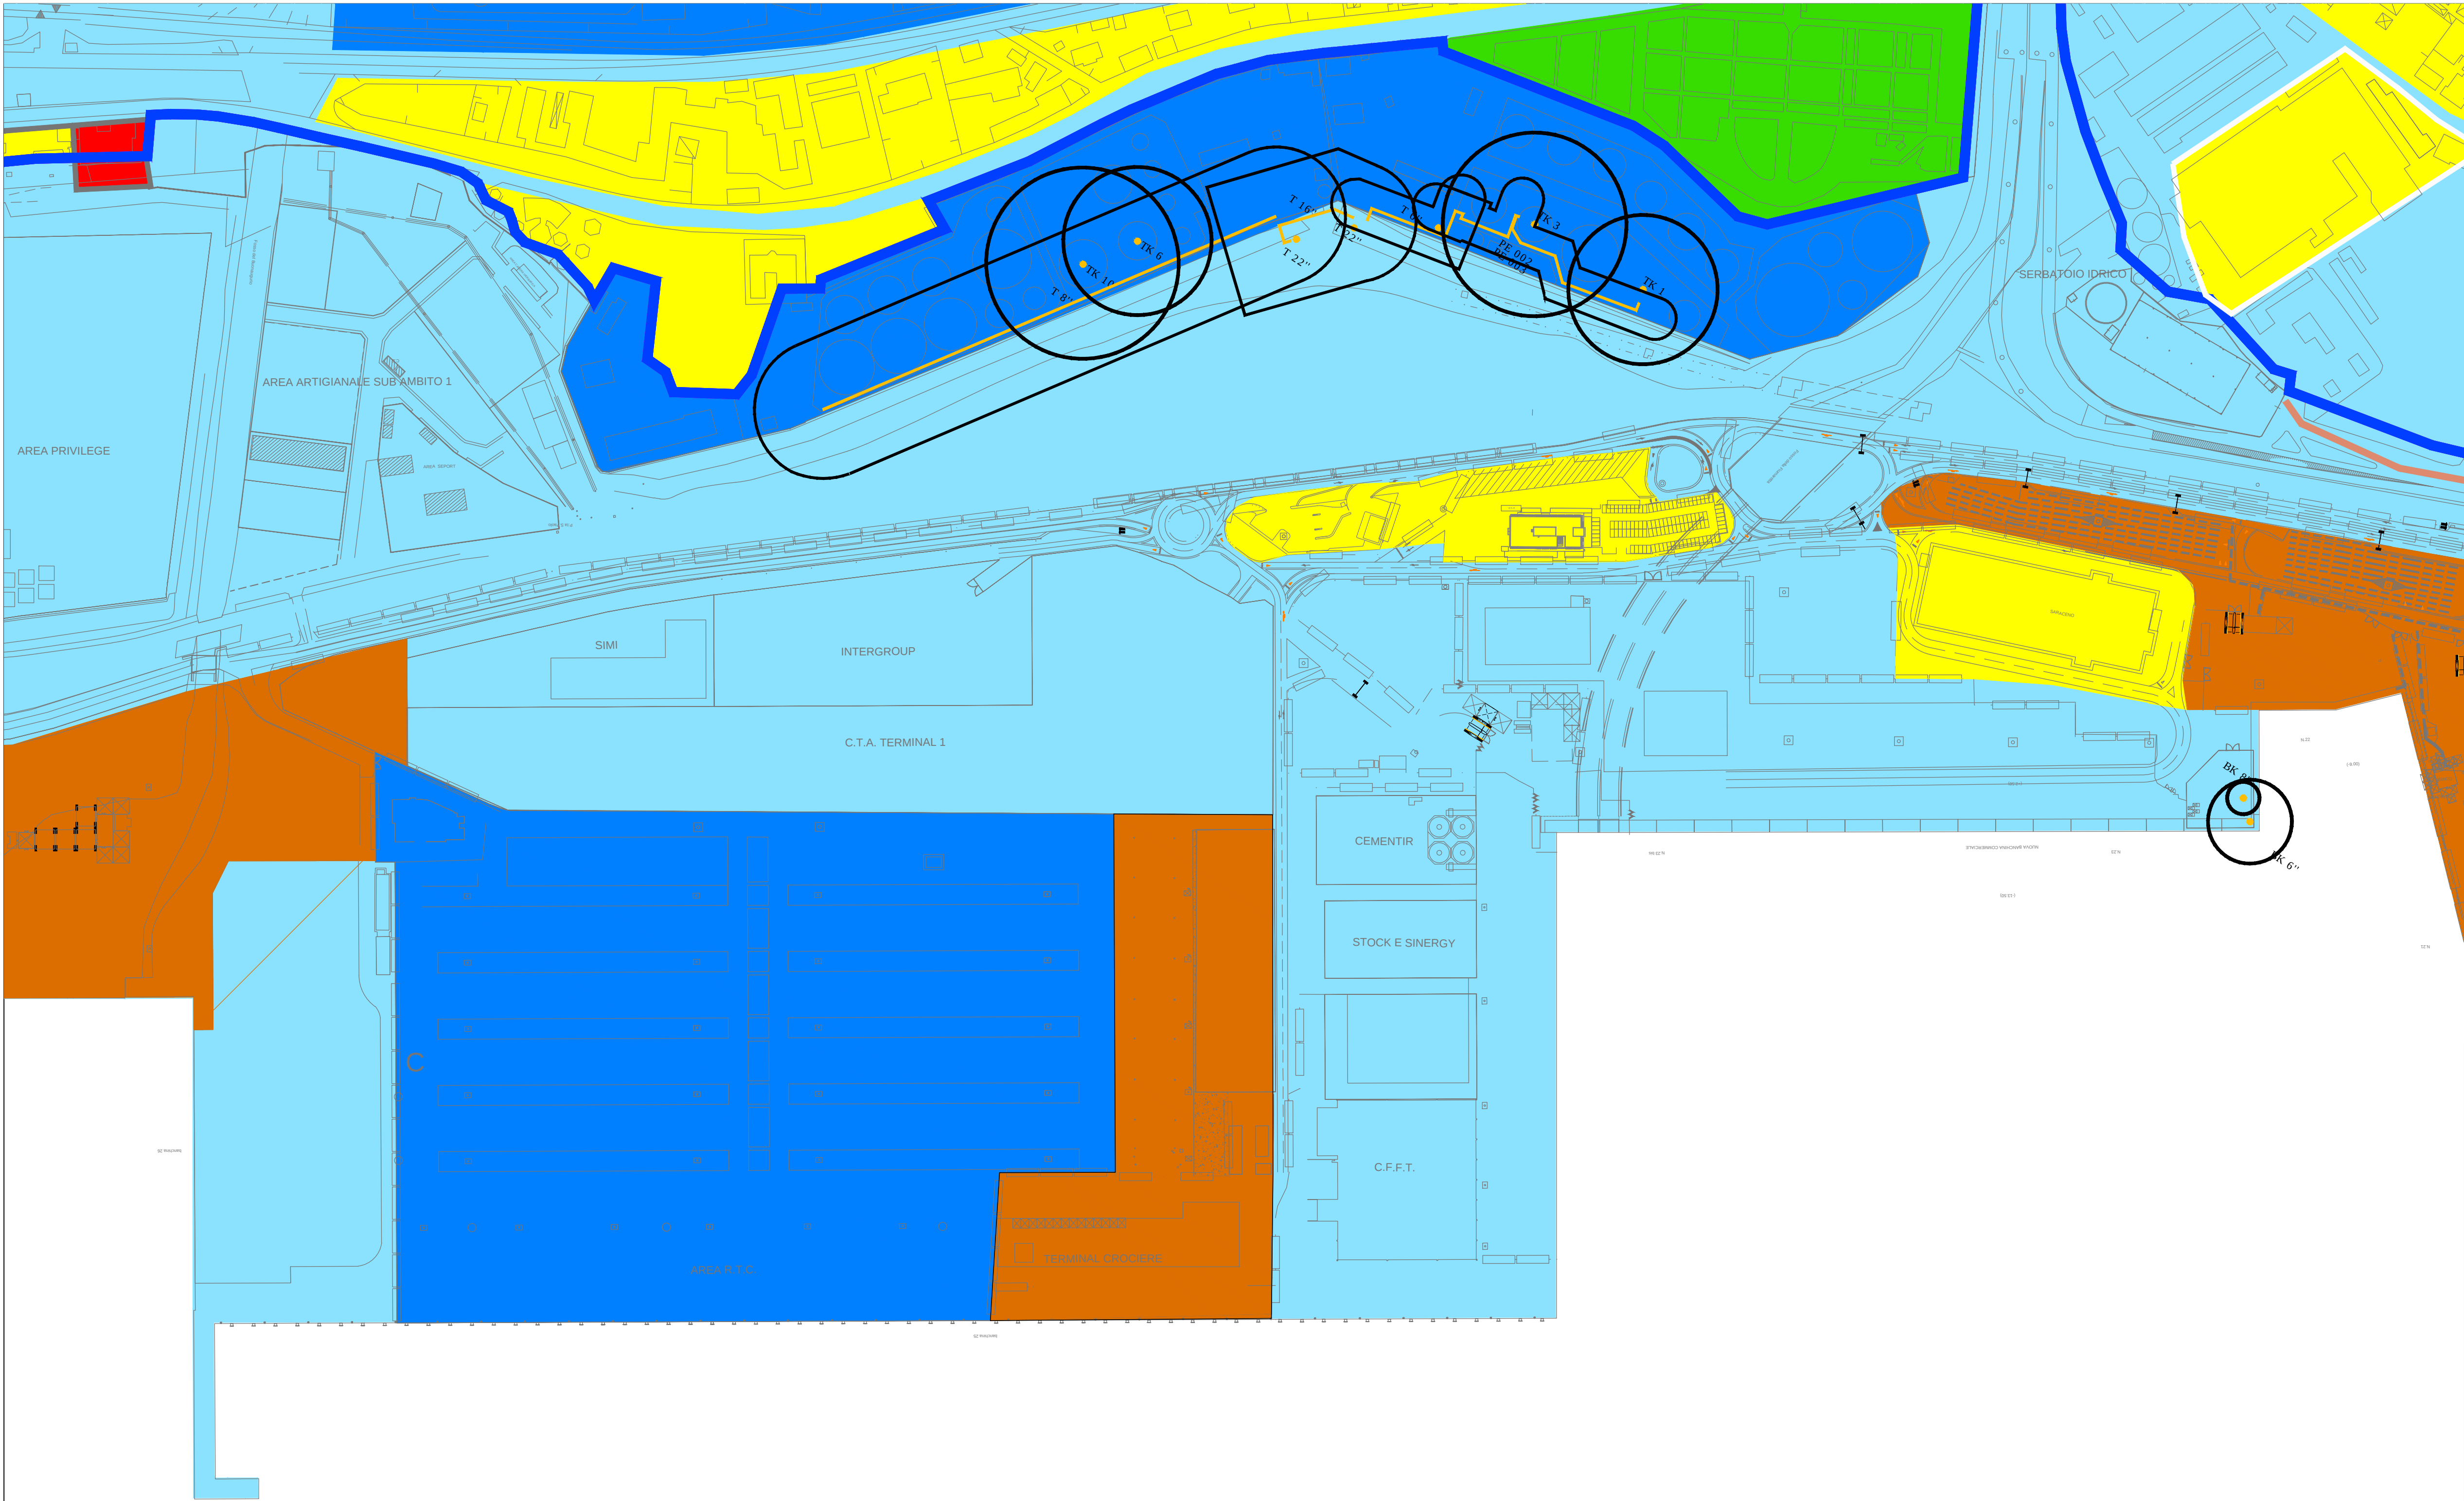

CATEGORIE TERRITORIALI
Ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09.05.2001

	Categoria A
	Categoria B
	Categoria C
	Categoria D
	Categoria E
	Categoria F

Stralcio area Torre Petrolifera _ Scala 1:2500

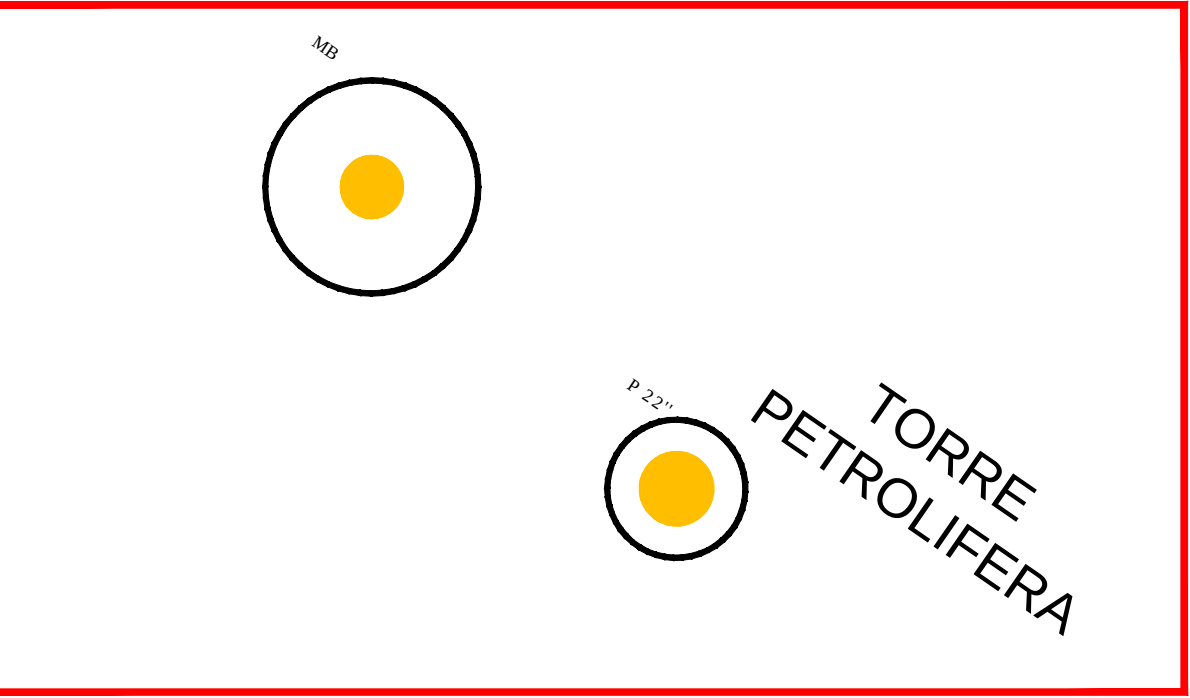

Legenda		
Incendio 7,0 Kw/mq		
-Inizio letalità-		
Item	Ipotesi incidentale	Probabilità
A	So.De.Co. – TK 6 – affondamento	9.8 10 ⁻⁷
B	So.De.Co. – TK 10 – affondamento	9.8 10 ⁻⁷
C	So.De.Co. – 8'' – rottura	1.6 10 ⁻⁵
D	So.De.Co. – 16'' – rottura	1.6 10 ⁻⁵
E	So.De.Co. – 22'' – rottura	1.4 10 ⁻⁶
F	So.De.Co. BK – 8'' – perdita	1.8 10 ⁻⁵
G	So.De.Co. BK – 6'' – perdita	4.2 10 ⁻⁵
H	S.I.P.I.C. – TK 1 – affondamento	3.9 10 ⁻⁷
I	S.I.P.I.C. – TK 3 – affondamento	3.9 10 ⁻⁷
L	S.I.P.I.C. – pompe – perdita	2.9 10 ⁻⁵
M	S.I.P.I.C. – 6'' – rottura	7.2 10 ⁻⁷
N	Petroli investimenti – 22'' – perdita	1.4 10 ⁻⁶
O	Petroli investimenti – pump – perdita	3.2 10 ⁻⁶
P	Petroli investimenti – M.B. – perdita	1.1 10 ⁻⁵
Σ1	Item A + Item B	1.96 10 ⁻⁶
Σ2	Item A + Item B + Item C	1.80 10 ⁻⁵
Σ3	Item C + Item D + Item E	3.34 10 ⁻⁵
Σ4	Item C + Item D + Item E + Item M	3.41 10 ⁻⁵
Σ5	Item D + Item E + Item M	1.81 10 ⁻⁵
Σ6	Item M + Item L	2.97 10 ⁻⁵
Σ7	Item M + Item I + Item L	3.01 10 ⁻⁵
Σ8	Item I + Item L	2.94 10 ⁻⁵
Σ9	Item H + Item I	7.80 10 ⁻⁷
Σ10	Item F + Item G	6.00 10 ⁻⁵
Σ11	Item N + Item O	4.60 10 ⁻⁶